
570000 571000 572000 573000 574000 575000

5084000 5083000 5082000 5081000

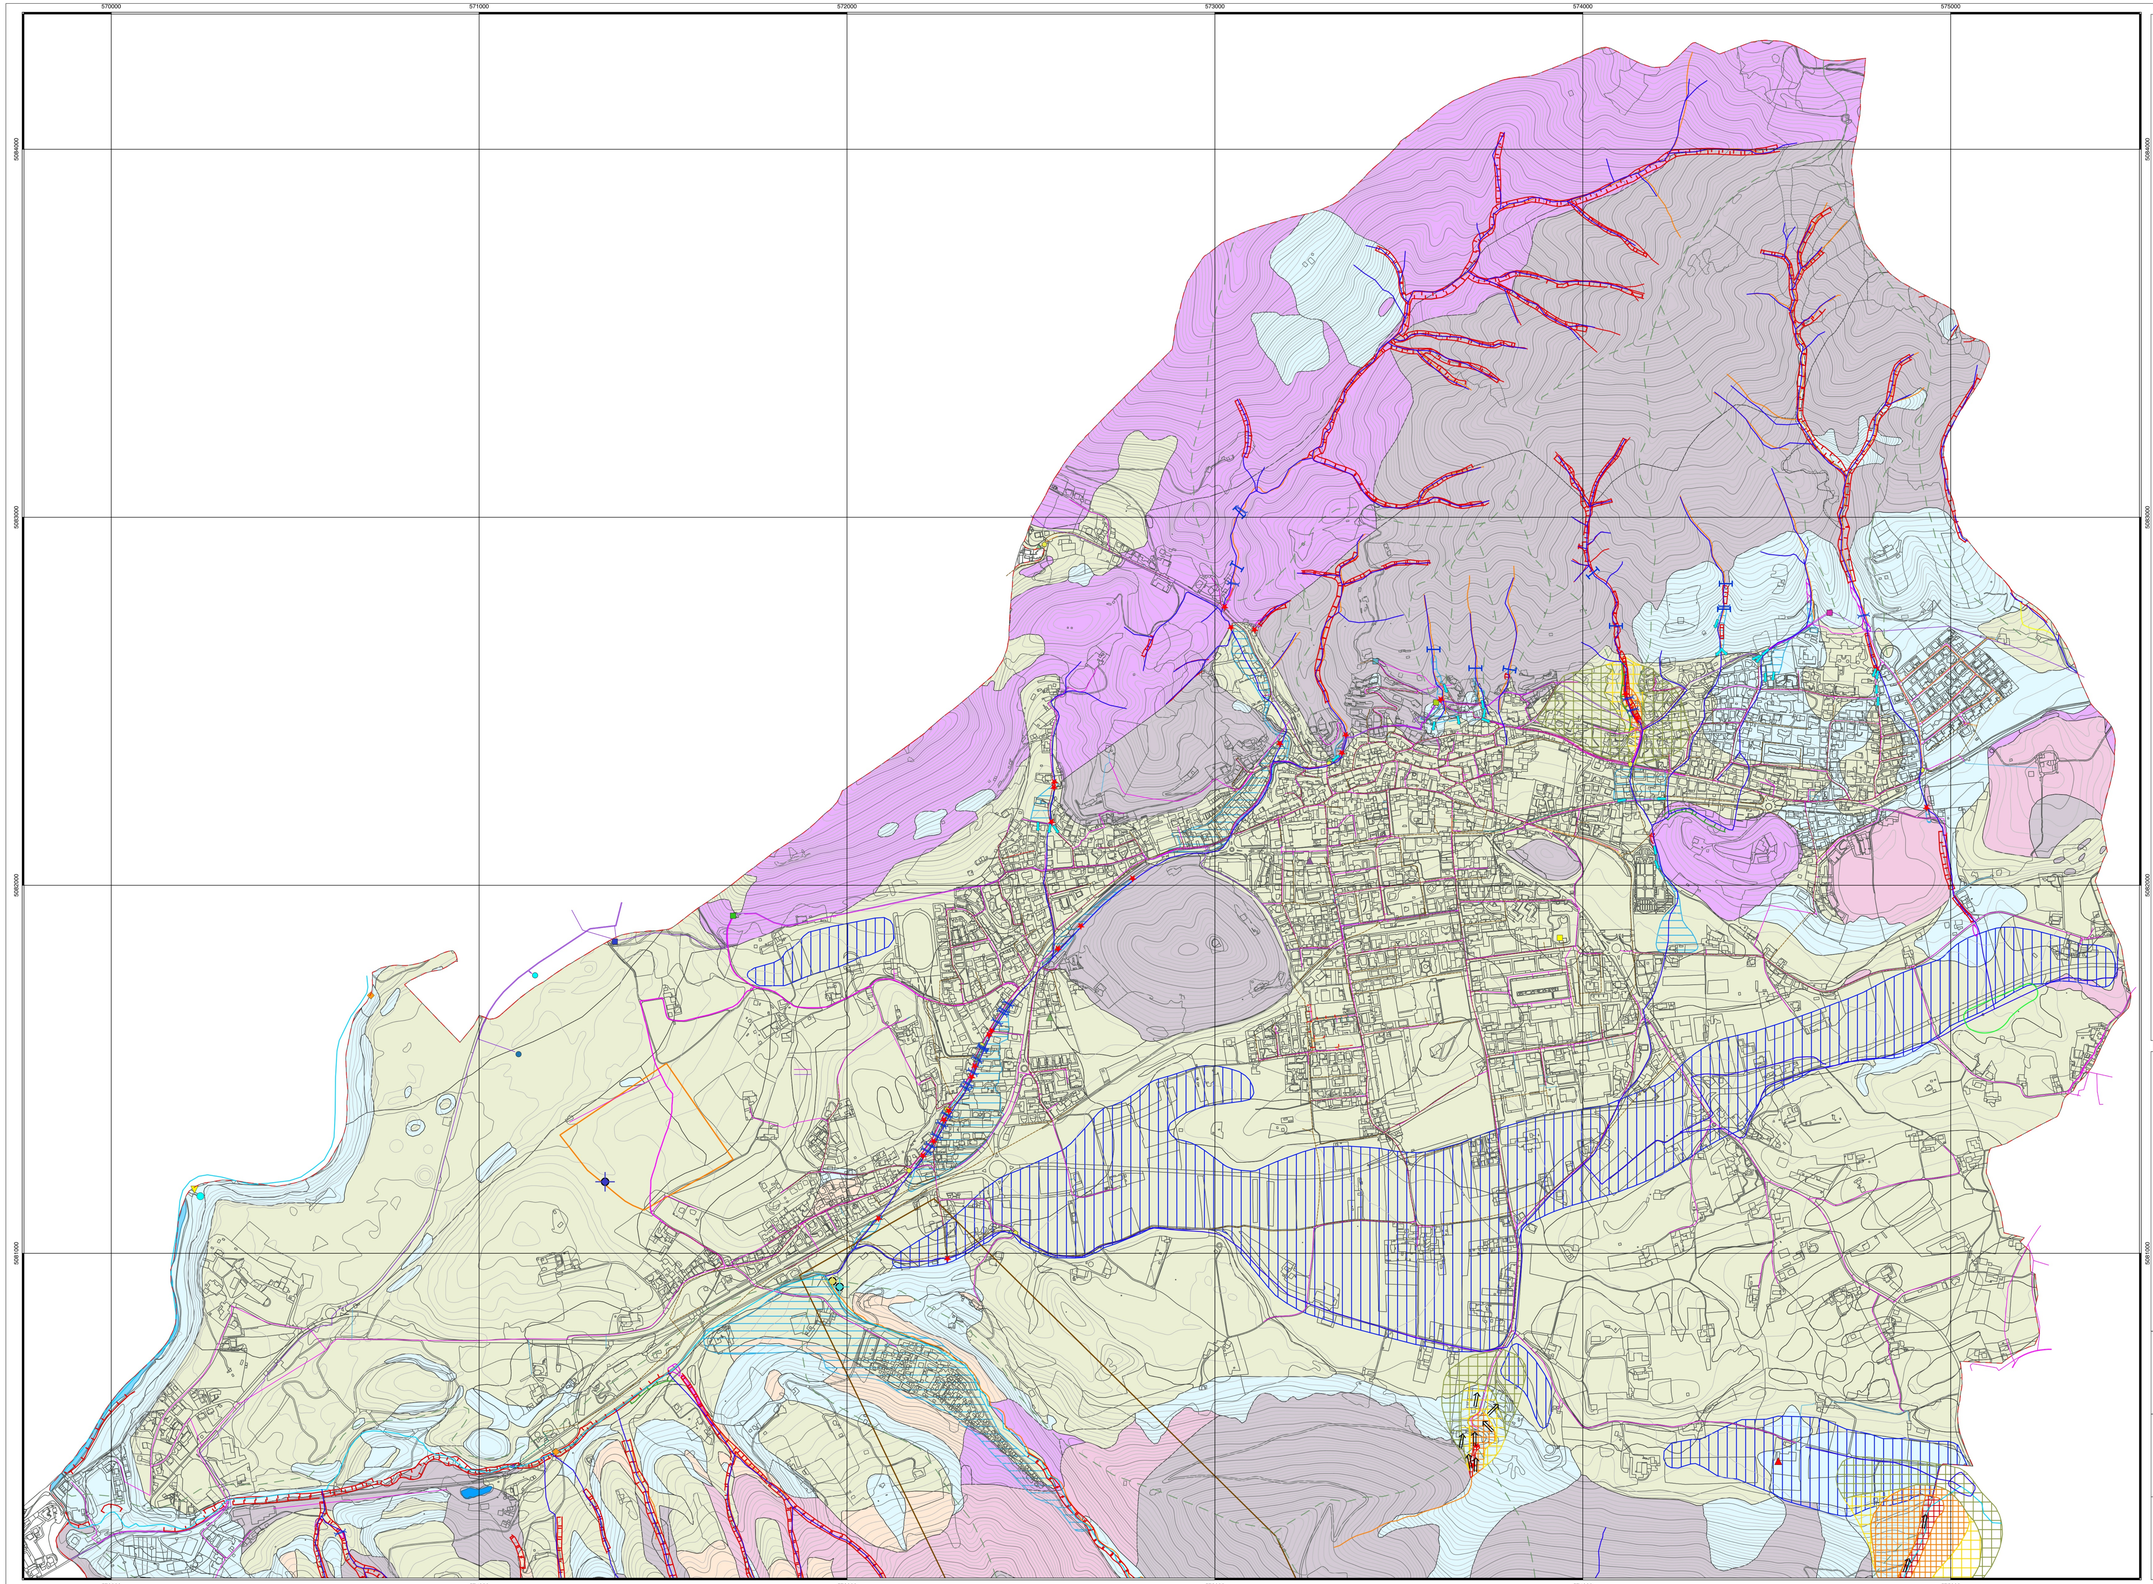

LEGENDA

Elementi idrogeologici lineari
- Orlo di scarpata di erosione fluviale o torrentizia attivo
- Orlo di scarpata di erosione fluviale o torrentizia quiescente

Elementi idrogeologici puntuali
- Punto di possibile ostruzione del deflusso
- Probabile direzione delle acque esondate
- Scarico in corso d'acqua
- Probabile direzione della colata
- Pozzo industriale
- Pozzo per autolavaggio
- Pozzo antincendio
- Sorgente captata ad uso industriale
- Stazione pluviometrica
- Derivazione superficiale
- Cascata
- Soglia

Reticolo idrico
- Catasto difforme
- Reticolo idrico minore (RIM)
- Reticolo idrico principale (RIP)
- Vasca laminazione
- Alveo in disuso
- Limite bacino idrografico

Colamento rapido
- Colamento rapido attivo
- Colamento rapido quiescente

Elementi areali
- Fiume Serio
- Laghetto
- Area potenzialmente inondabile per tracimazione dei corsi d'acqua a monte con bassi tiranti idrici e/o interessata da trasporto solido
- Area in sovralluvionamento
- Area potenzialmente interessata da ristagno di acqua

Rete fognatura
- Scarico
- Scarico depuratore
- Sfioratore
- Sfioratore dismesso

Elementi lineari
- Rete mista
- Rete scolmatore
- Rete acque nere
- Rete bianca
- Rete acque meteoriche stradali
- Rete allacciamento

Rete acquedotto
- Pozzo Groppino 1
- Pozzo Groppino 2
- Serbatoio Chiesa
- Serbatoio Fiorine
- Serbatoio Groppino
- Serbatoio Rua
- Serbatoio Seminario

Elementi lineari
- Rete adduzione
- Rete allacciamento
- Rete distribuzione
- Rete privata

Conoidi pericolosità
- Pericolosità molto elevata- H5
- Pericolosità elevata - H4
- Pericolosità media - H3
- Pericolosità bassa - H2

Captazioni Fonti Pineta
- Pozzo Goccia di Bosco di Clusone
- Pozzo Presolana
- Pozzo Sorgente degli Abeti
- Sorgente Sales
- Sorgente Sales 2
- Sorgente San Lucio

Area concessione mineraria
- Concessione mineraria Fonte Sales
- Concessione mineraria Goccia di Bosco di Clusone

Permeabilità
- Rocce con permeabilità elevata: ammassi rocciosi calcareo-dolomitici e calcare fratturati
- Rocce con permeabilità da media a buona: ammassi rocciosi dolomitici e calcarei, affioranti e subaffioranti, a stratificazione da media a spessa, fratturazione mediamente pervasiva o da forme di carsismo superficiale e/o profondo
- Rocce con permeabilità media: ammassi rocciosi calcareo-dolomitici con fratturazione poco pervasiva; rocce subaffioranti caratterizzate dalla presenza della copertura eluvio-colluviale a granulometria fine, con spessore medio compreso tra 2-4 m
- Terreni con permeabilità da buona a elevata: depositi alluvionali, conglomerati e depositi di versante a granulometria prevalente ghiaiosa e ghiaioso-sabbiosa con spessore di ordine decametrico
- Terreni con permeabilità media: depositi glaciali e fluvioglaciali costituiti da sedimenti a granulometria limosa e limoso-sabbiosa prevalente
- Terreni con permeabilità bassa: alteriti e depositi di limi e argille prevalenti
- Confine comunale

COMUNE DI CLUSONE
PROVINCIA DI BERGAMO

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AI SENSI DELLA D.G.R. XI/6314/2022, DELLA D.G.R. XI/6702/2022 E DELLA D.G.R. XI/7564/2022

ELABORATO
CARTA IDROGRAFICA CON ELEMENTI DI IDROGEOLOGIA

TAVOLA: 4a

SCALA: 1:5.000

DATA: Dicembre 2025

IL TECNICO

Dott. Geol. Corrado Reguzzi

STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA
Via Ventotosa, 2 - 24018 Villa d'Almè (BG) - tel. 035 638 222
reguzzi@reguzzi.it reguzzi@pec.it