

# COMUNE DI VASTO

## - CHIETI -




SERVICE & ENGINEERING " 3T " di TIBERIO e C. s.r.l.  
via Tavoleto, 18 - 66021 CASALBORDINO (CH)  
tel/fax 0873/916246 e-mail: nicolatiberio1949@gmail.com

Committente: **NAT OIL srl**  
**via S. Caterina da Siena n° 33**  
**66054 VASTO (CH)**


Lavoro: **PLANIMETRIA AREA INTERESSATA**

Sede att.: **loc. Punta Penna banchina di Levante**  
**66054 VASTO (CH)**


Tav. N. 01	TITOLO: -Planimetria area interessata	IL PROGETTISTA TIBERIO p.i.l. NICOLA
Rif:		
Scala: 1:2000 - 1:500 - 1:200	Data: 20_03_2025	DISEGNATORE

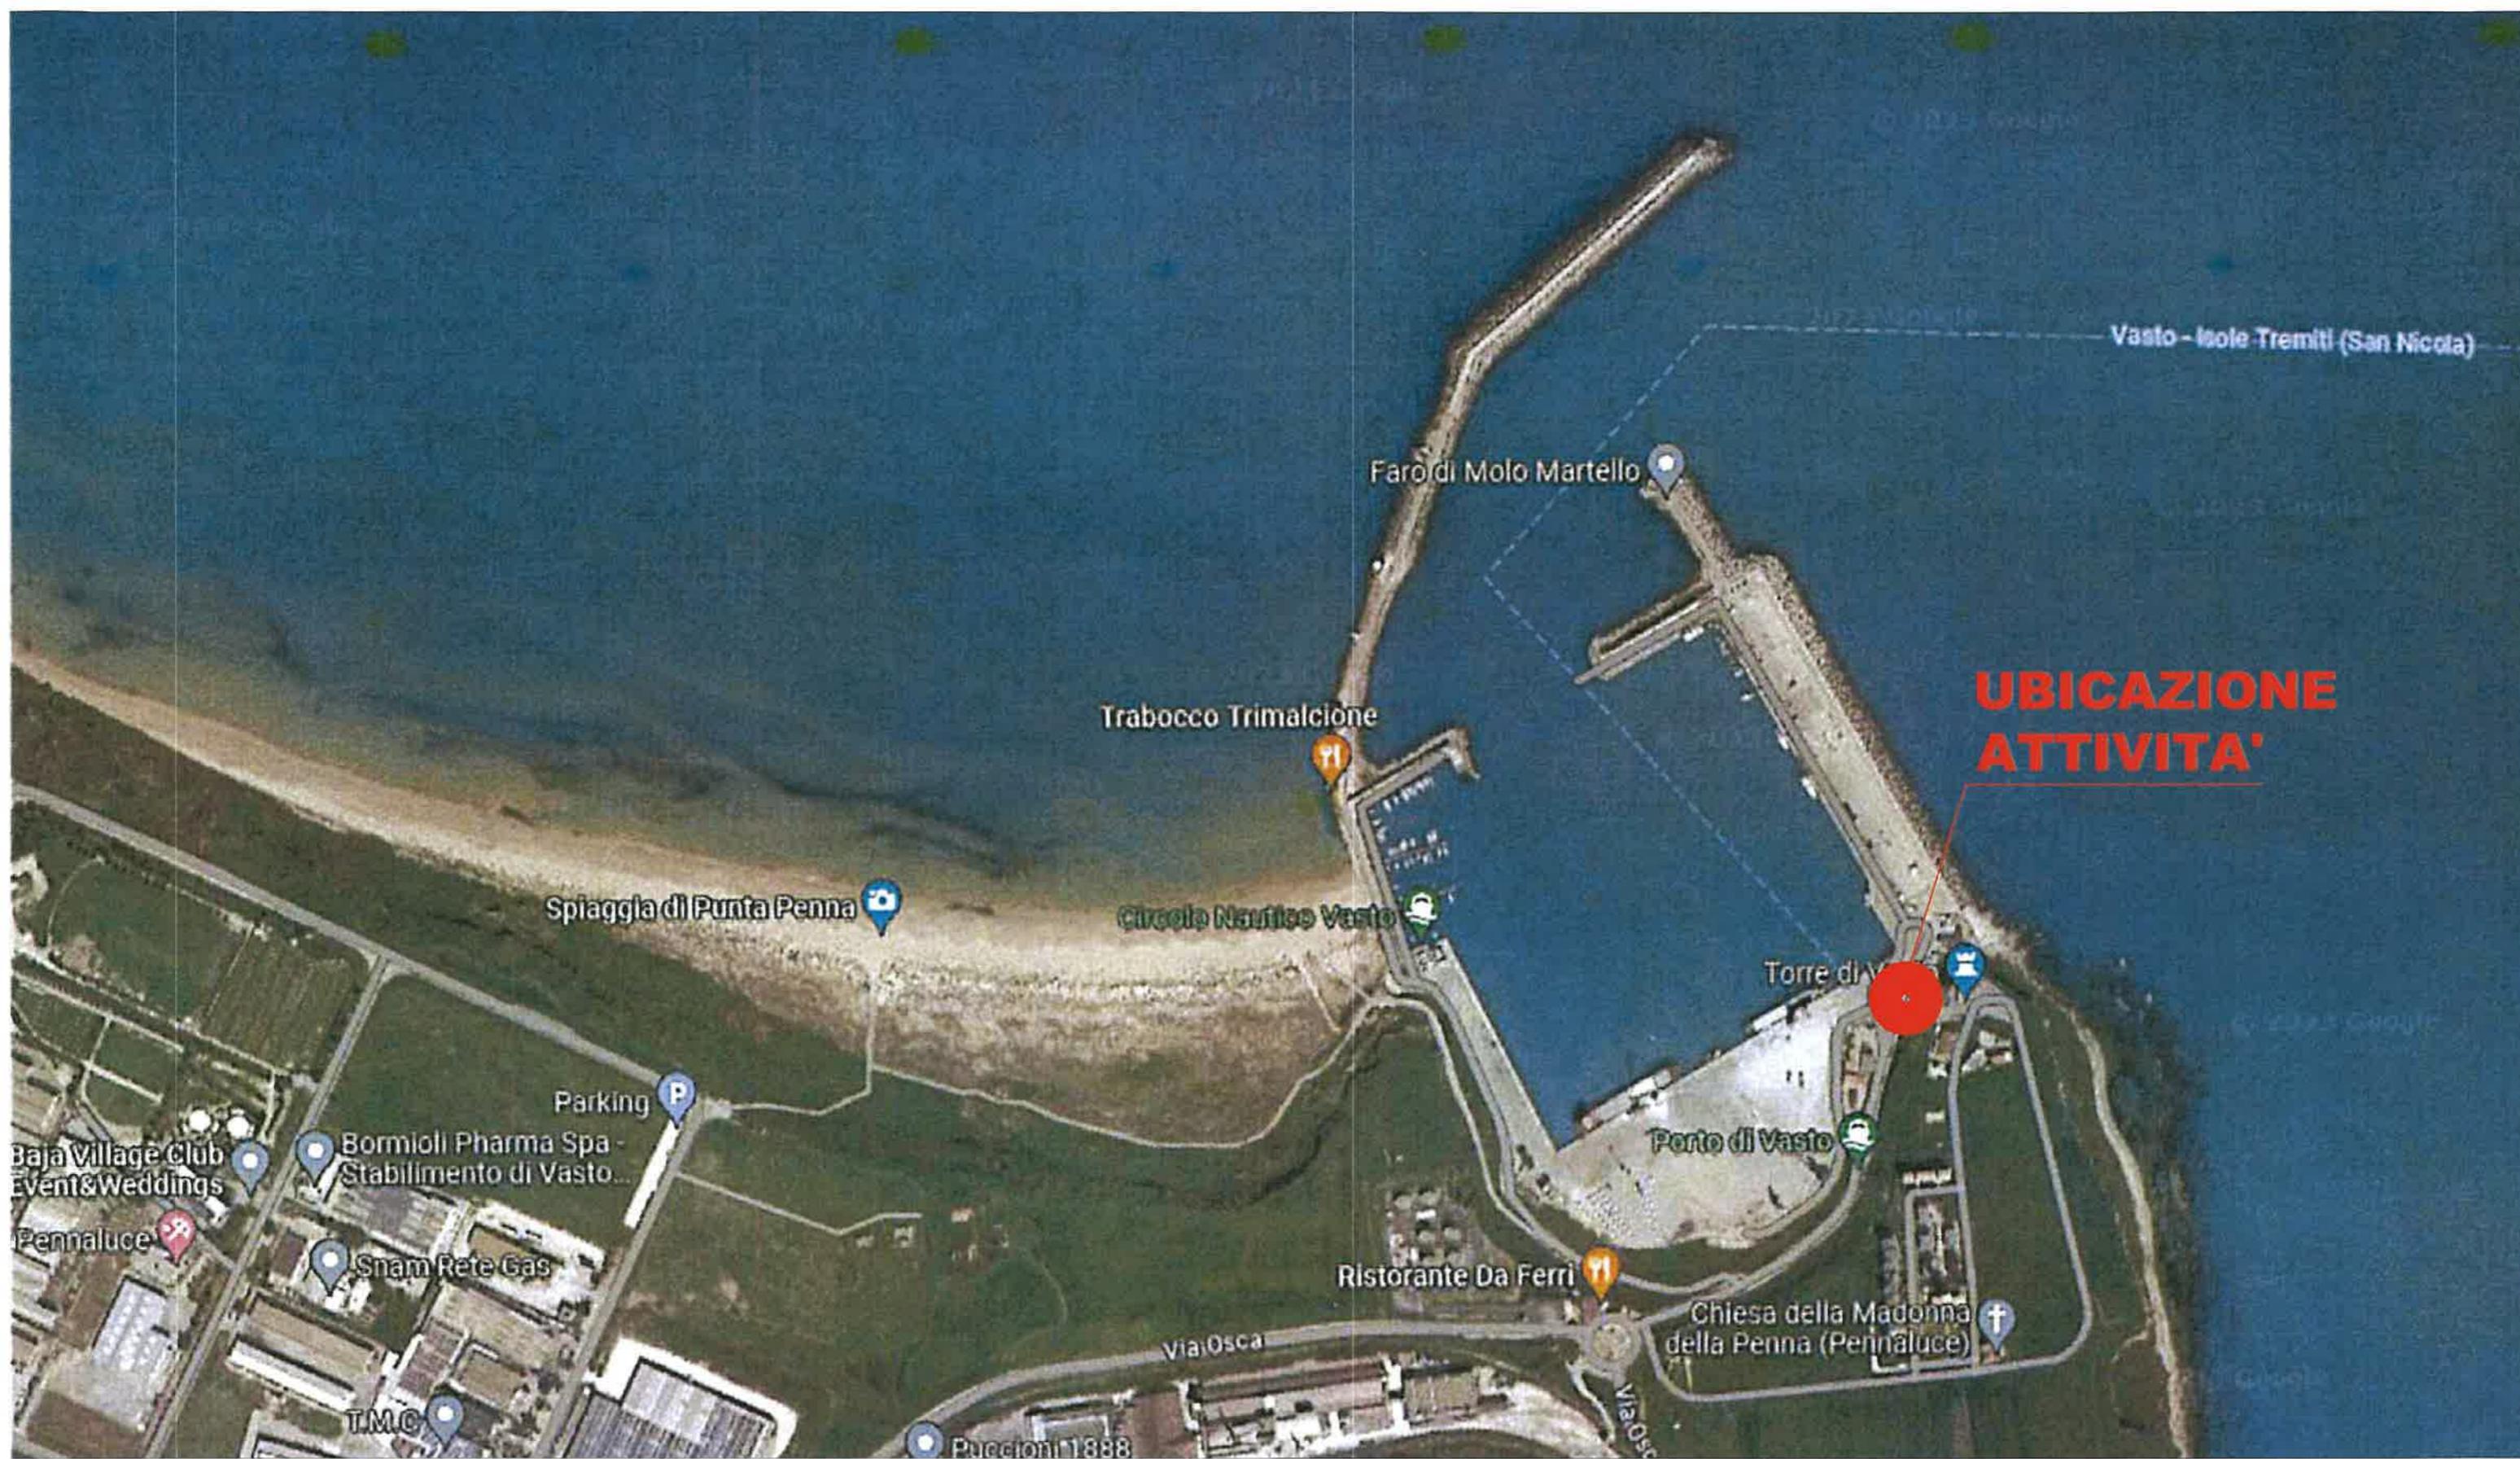


## PROSPETTO POSTERIORE

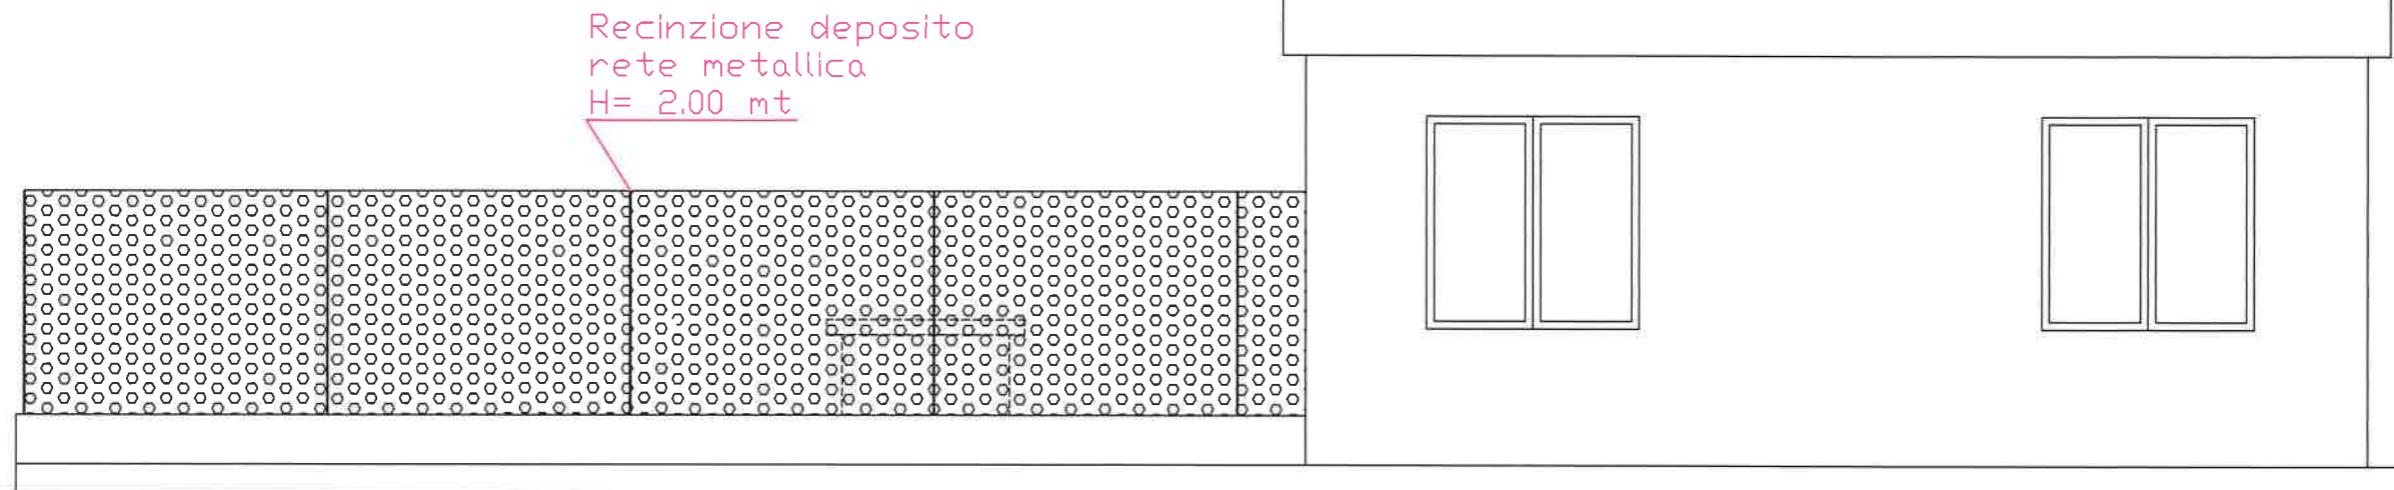

## PROSPETTO ANTERIORE



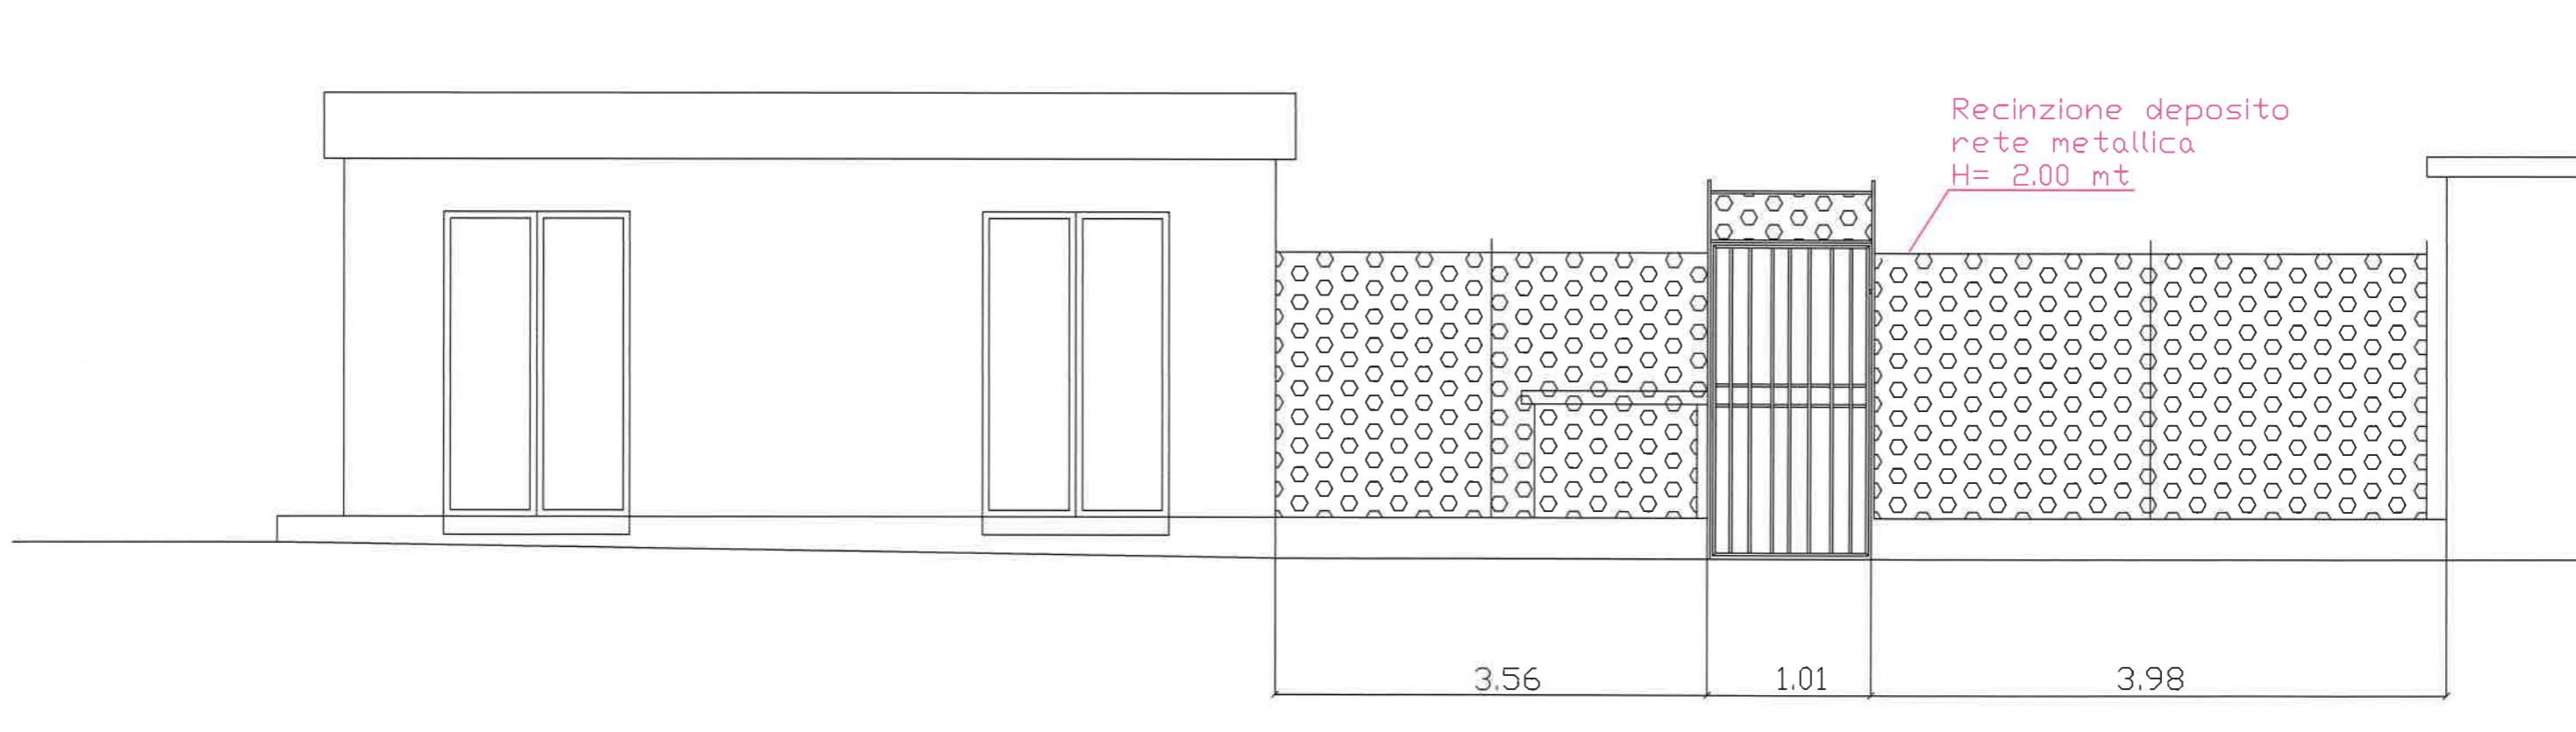


# SCHEMA IMPIANTO DI EROGAZIONE

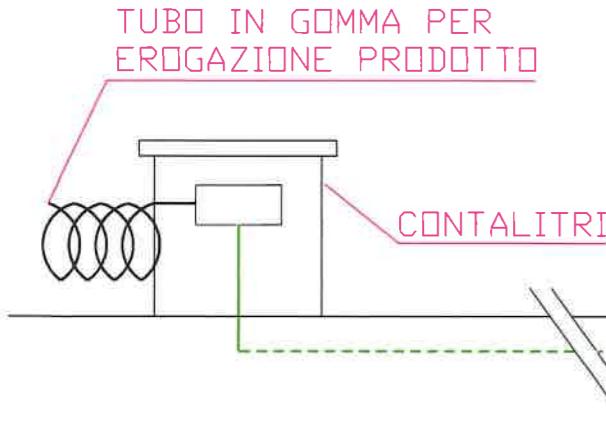



$\phi\ 2''$

PESCAZZIO SERBAT<sup>O</sup>I<sup>O</sup> N° 1

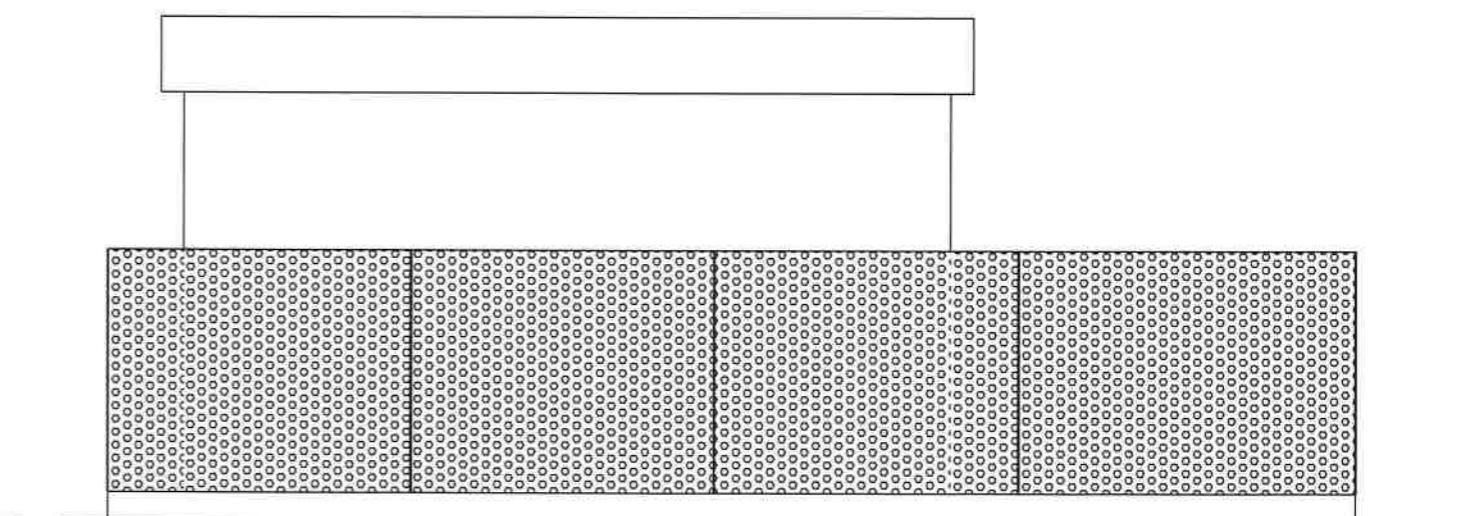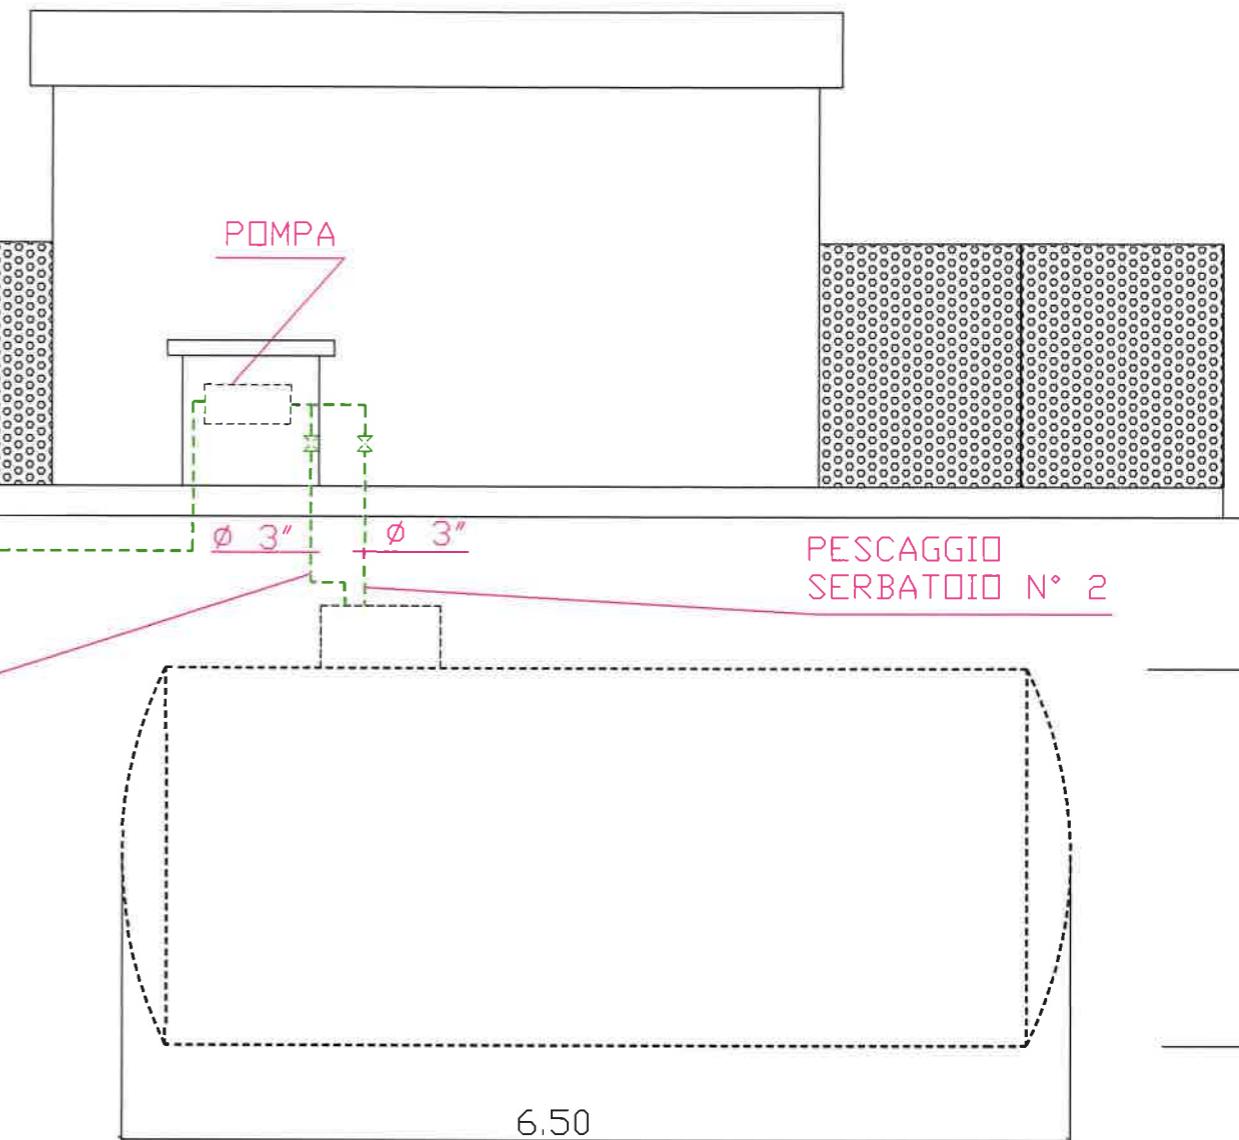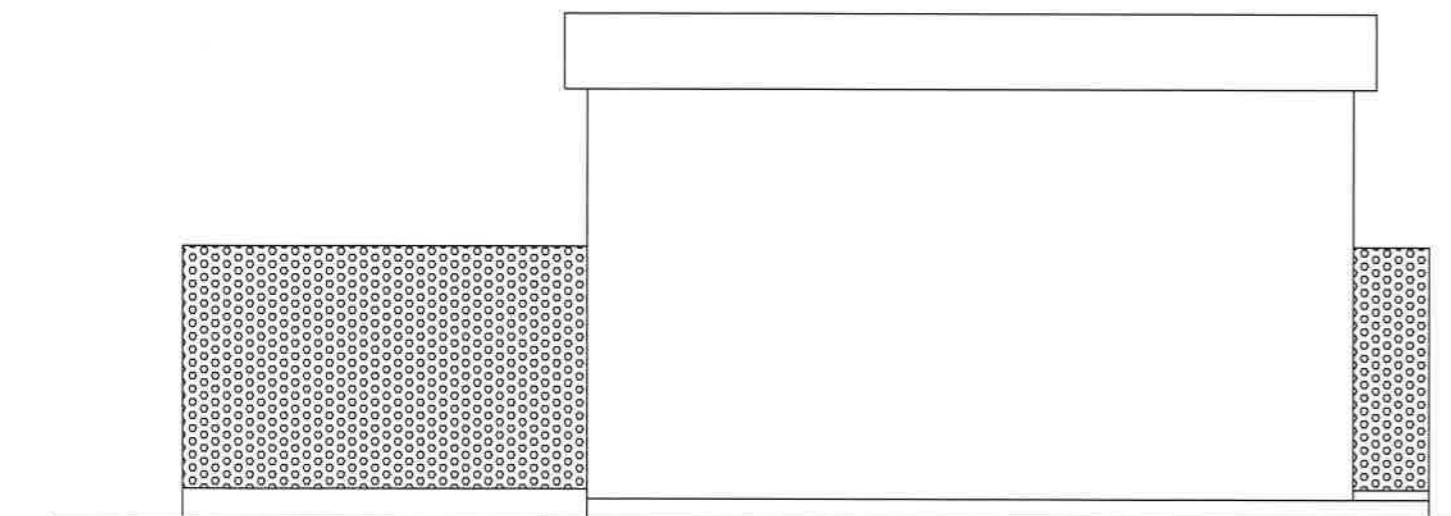


# PIANTA

**IMPIANTO FISSO DI DISTRIBUZIONE GASOLIO  
PER MOTOPESCA NELL'AMBITO DEI PORTI**  
(Sostituzione serbatoi interrati con aumento della  
capacità geometrica del distributore a 60 mc)

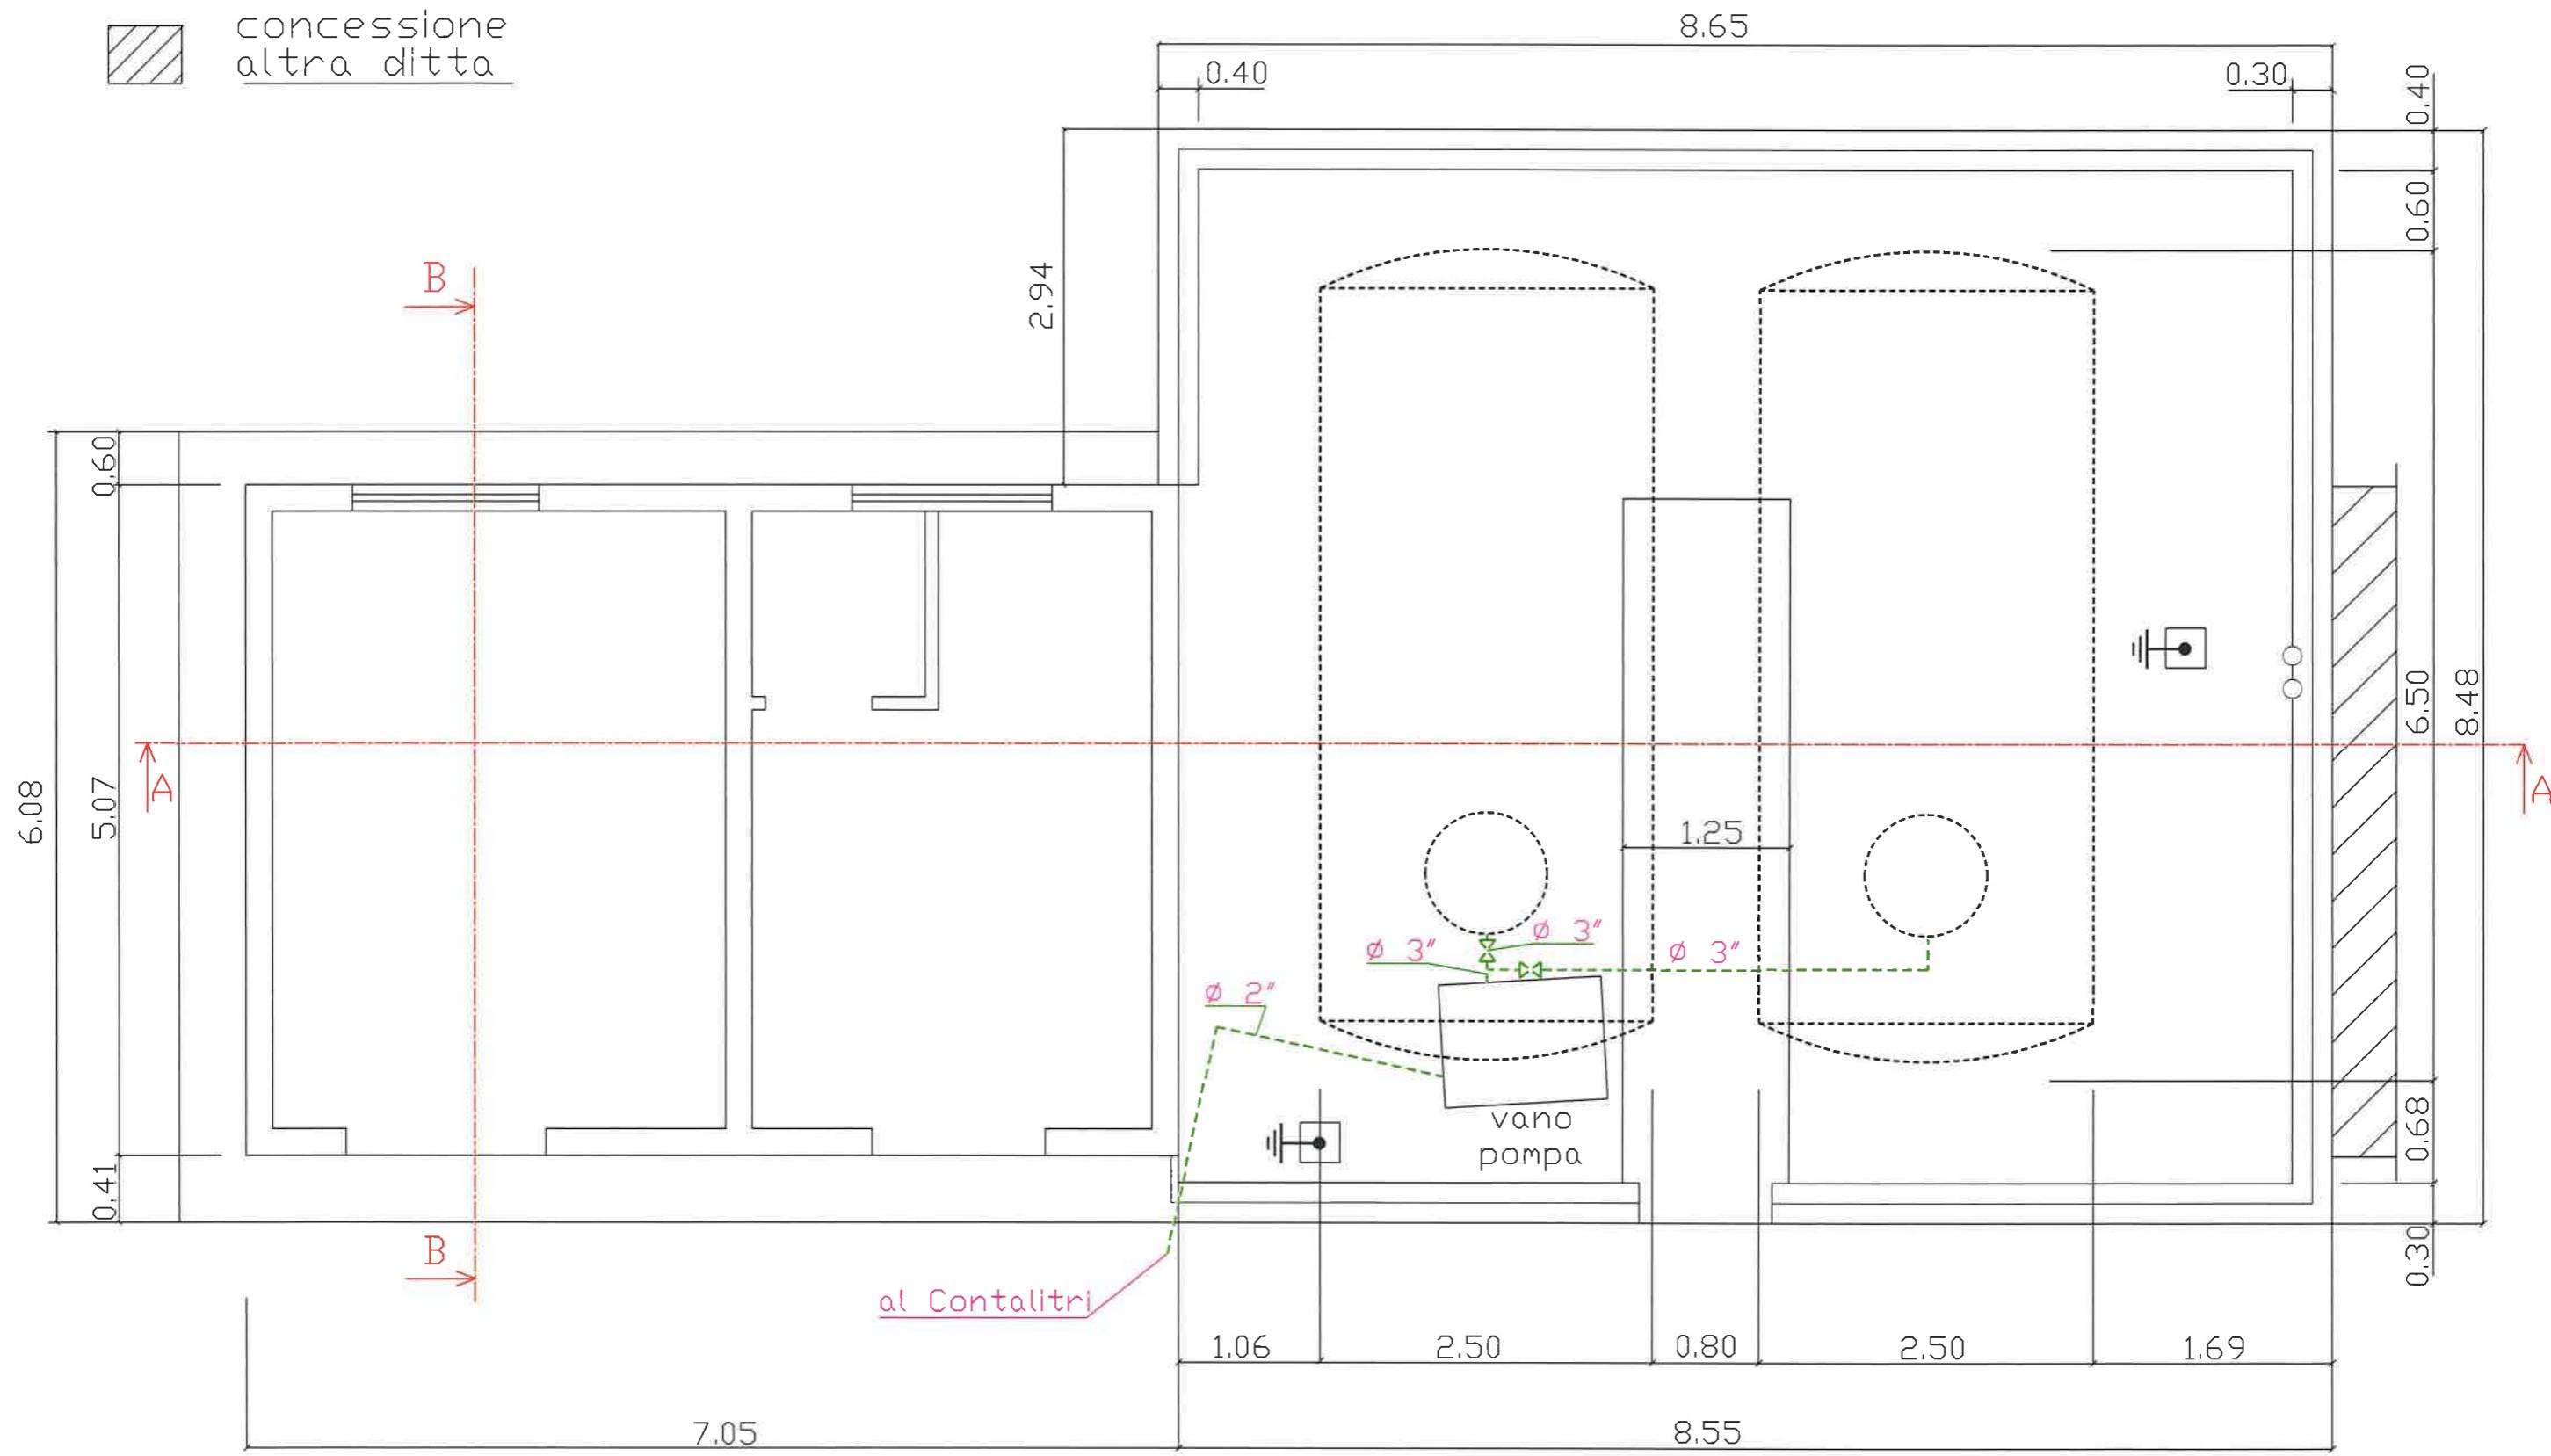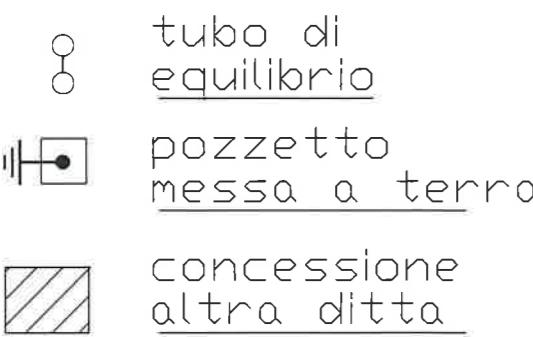


## SEZIONE B-B

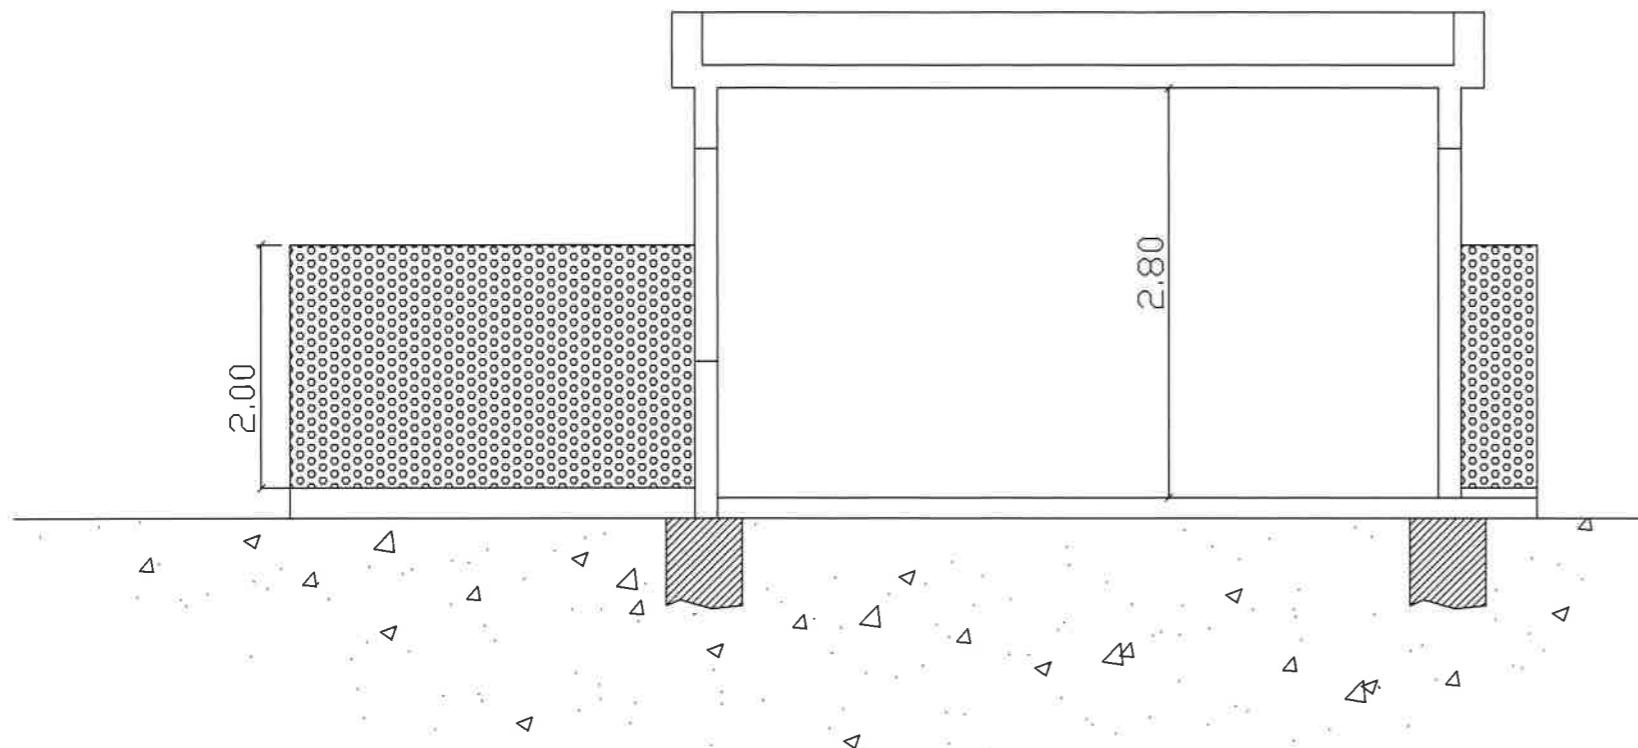

CLASSIFICAZIONE "ZONE A.D." per liquidi combustibili	
AMBIENTE A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO	
-POZZETTO SERBATORE	volume pozzetto
-PUNTO DI TRAVASO	volume punto di travaso
-ZONE ESTERNE AL PUNTO DI TRAVASO	orizz.: sino a 0.75 mt dal punto di travaso vert.: sino a 2.00 mt da terra
-CENTRALINA DI CARICO	volume nicchia


CLASSIFICAZIONE "ZONE A.D." per liquidi infiammabili	
ZONA C1Z1	
-POZZETTO SERBATORE	volume pozzetto
-CENTRALINA DI CARICO	volume nicchia
-COLONNINA ERGATORE	volume nicchia
-POZZETTI TRANSITO CAVI	volume pozzetto sito entro 2.50 m dalla proiezione a terra della colonnina
ZONA C1Z2	
-ZONE ESTERNE AL PUNTO DI TRAVASO	orizz.: sino a 0.75 mt dal punto di travaso vert.: h minore di 1.00 mt
-POZZETTO COLLETTORE	volume pozzetto
ZONA C1ZR	
-POZZETTO SERBATORE	orizz.: sino a 1.50 mt da bordo pozzetto vert.: sino a 0.20 mt da terra
-CENTRALINE DI CARICO	orizz.: sino a 1.50 mt da bordo pozzetto vert.: sino a 0.50 mt sopra apertura nicchia
-TUBI DI EQUILIBRIO	orizz.: sino a 1.50 mt da bordo pozzetto vert.: sino a 0.50 mt sopra terminale tubo
-ZONE ESTERNE AL PUNTO DI TRAVASO	orizz.: sino a 0.75 mt dal punto di travaso vert.: sino a 2.00 mt da terra

SEZIONE A-A

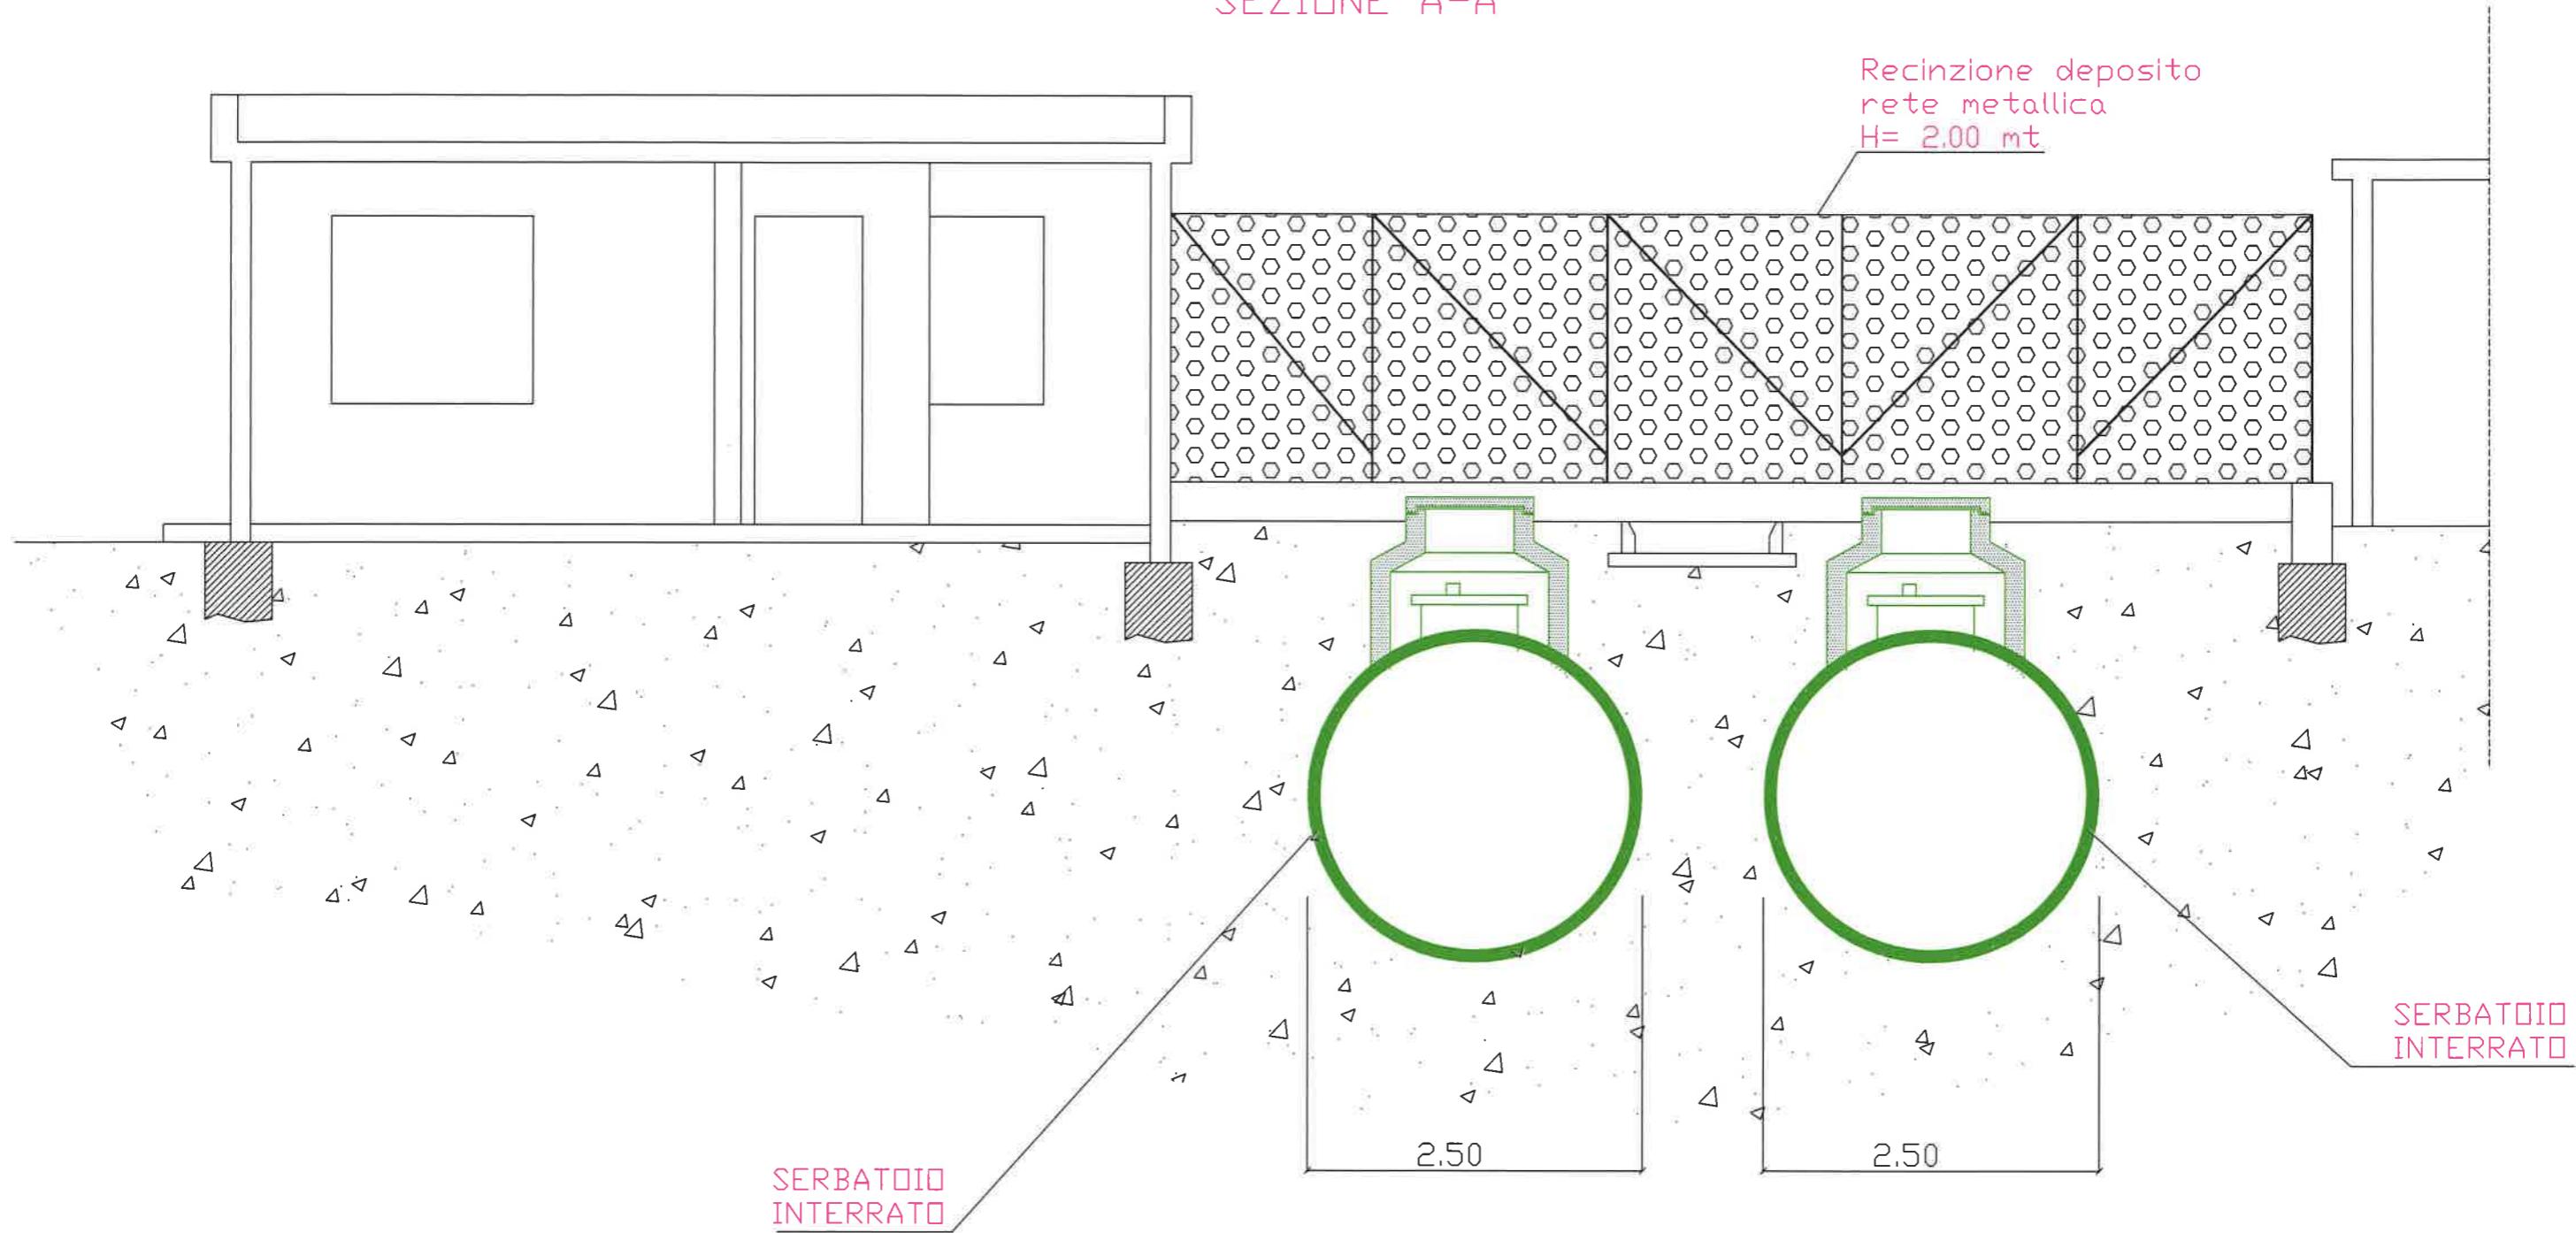


# SCHEMA IMPIANTO

CONTALITRI  
GASOLIO

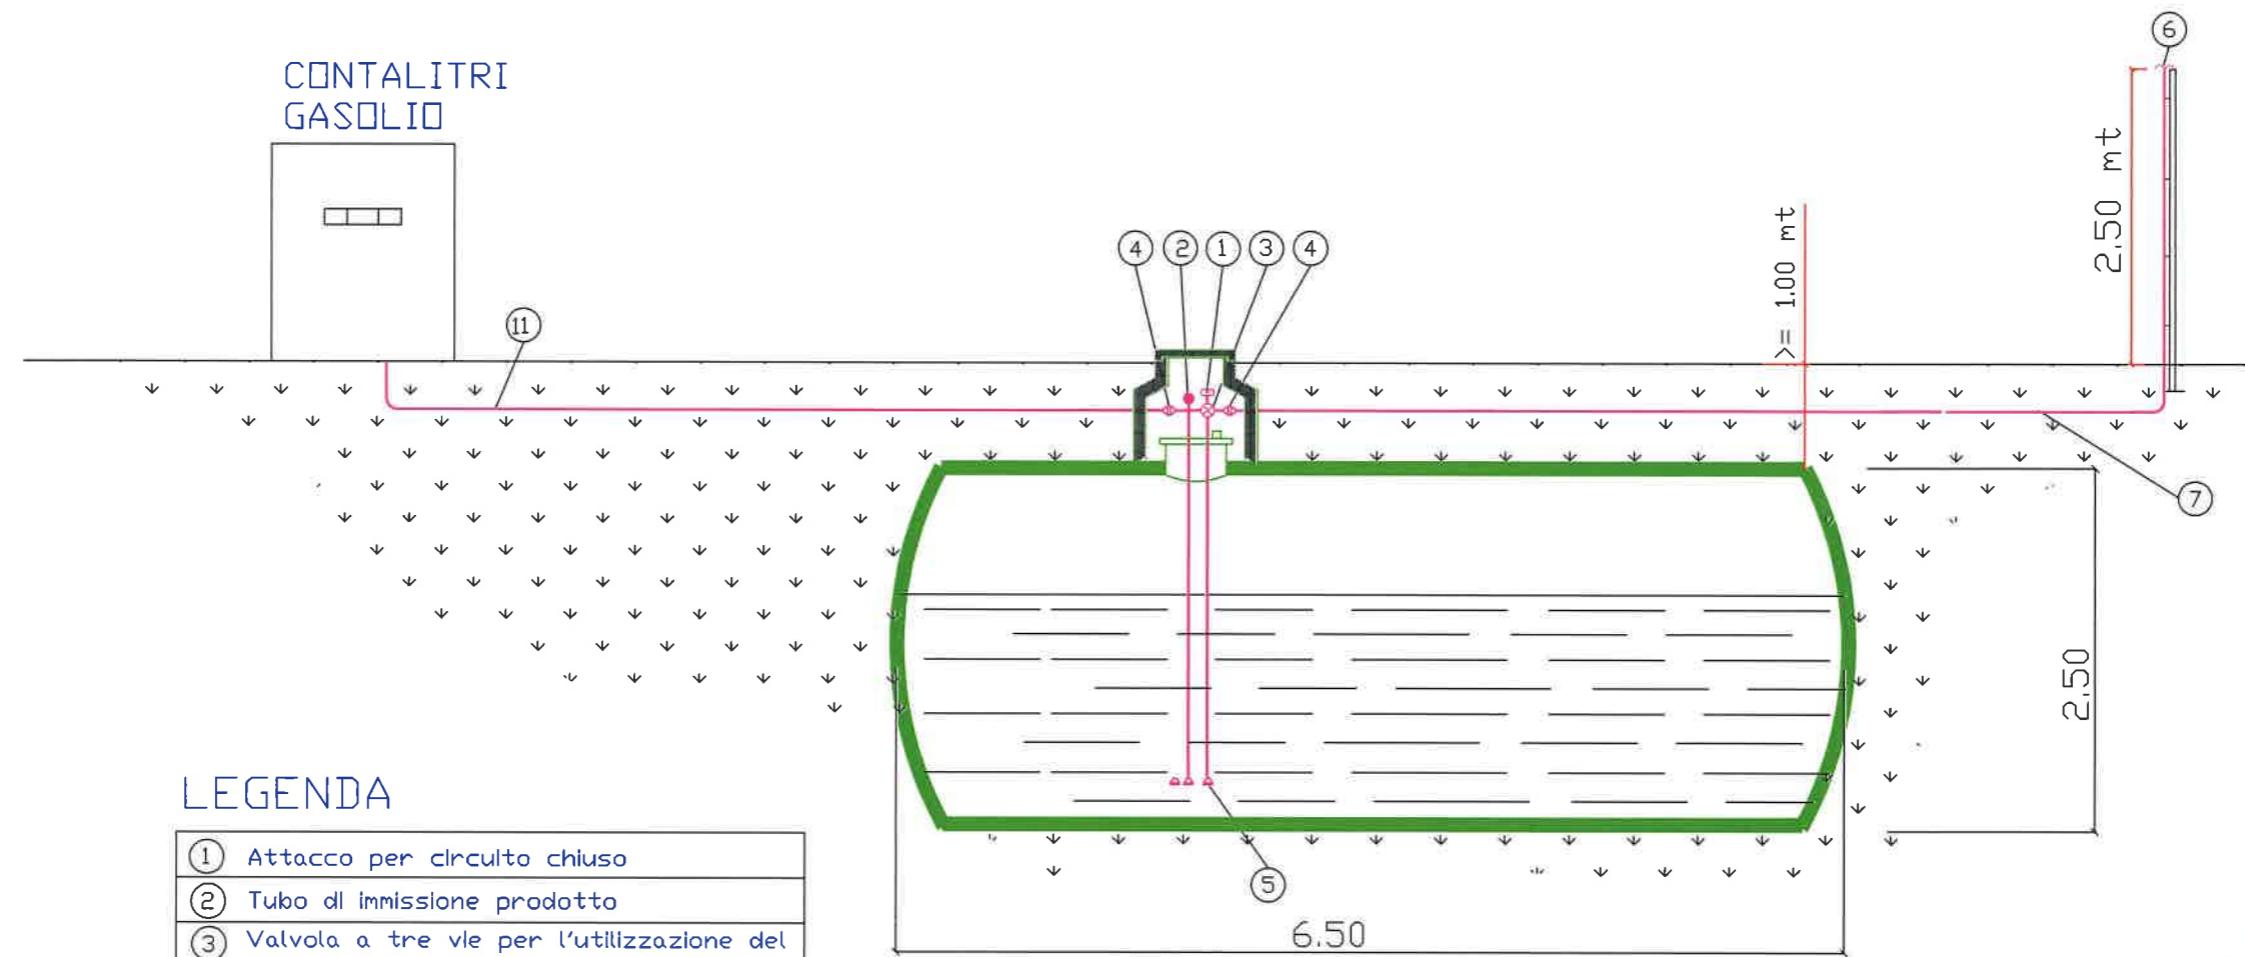

## LEGENDA

- |      |  |
|------|--|
| (1)  | Attacco per circuito chiuso  |
| (2)  | Tubo di immissione prodotto  |
| (3)  | Valvola a tre vle per l'utilizzazione del circuito chiuso o del tubo di equilibrio |
| (4)  | Tagliafiamma   |
| (5)  | Valvola di piede   |
| (6)  | Tagliafiamma   |
| (7)  | Tubo di equilibrio   |
| (8)  | Immissione prodotto  |
| (9)  | Tubo di equilibrio e circuito chiuso   |
| (10) | Estrazione prodotto  |
| (11) | Tubo di estrazione prodotto  |
| (12) | Foro per controllo monitoraggio in continuo dell'intercapedine                     |

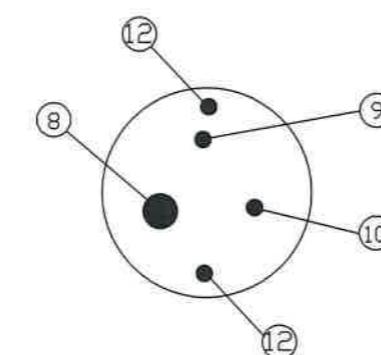

## SERBAT<sup>O</sup>IO INTERRAT<sup>O</sup> distanze di sicurezza

