
PARTICOLARE COLONNINA/CASSETTA STRADALE

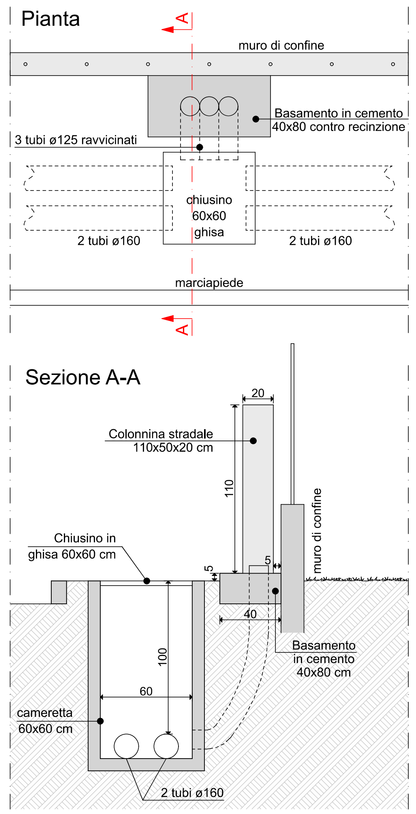


Enel Distribuzione

COLONNINO IN VETRORESINA DA ESTERNO PER NODI STRADALI DI RETI BT E CONTATORI ELETTRONICI MONOFASI E TRIFASI IN BT

2882xx
DS 4522
Gennaio 2005
Ed. 5 - 2/5

Dimensioni in mm

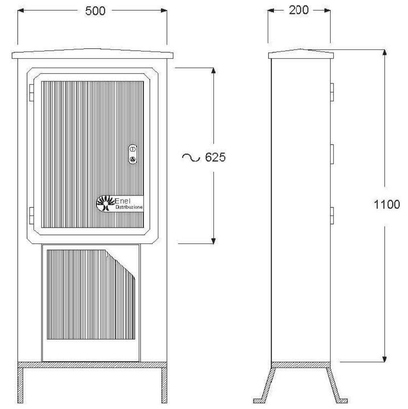


TIPO	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	SERRATURA
DS 4522/1	28 40 52	Contenitore per gruppi di misura	DS 4541/1
DS 4522/2	28 82 00	Contenitore per morsettiere	DS 4541/2

DESCRIZIONE RIDOTTA:
C O L O N N I N O S T R A D X M O R S E C O N T B T

Enel Distribuzione | *Linee in cavo sotterraneo BT* | Tavola
MATERIALI
STRUTTURE STRADALI PER NODI DI RETE BT
M7.3
Ed. 1 Giugno 2003

DIREZIONE RETE – SUPPORTO INGEGNERIA

Pozzetti di ispezione

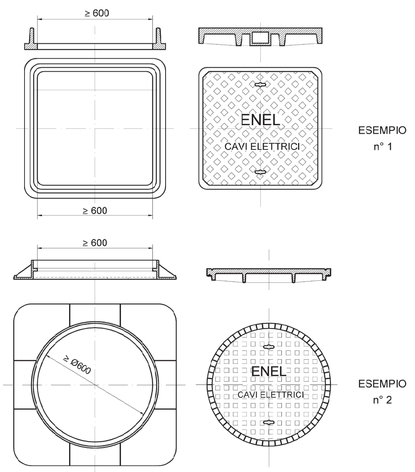

Matricola	Tipo	Classificazione UNI EN 124	Carico di prova (kN)
27 70 76	DS 4261	D 400	400

e-distribuzione

SPECIFICA TECNICA	Pagina 13 di 90
Box in calcestruzzo armato prefabbricato per apparecchiature elettriche per altitudini fino a 1000 metri sul livello del mare STANDARD BOX DISTRIBUZIONE STANDARD BOX SATELLITE STANDARD BOX CLIENTE	**DG2061** Ed.09 del Settembre 2021

4.2 Layout

4.2.1 Standard Box Distribuzione

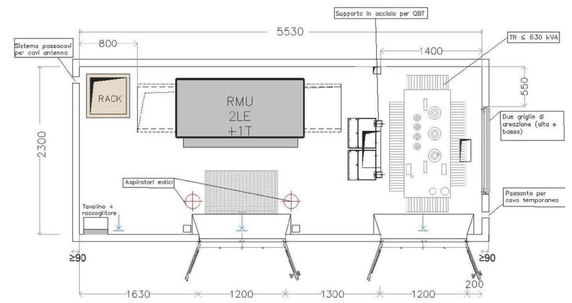



Figura 1 - Pianta dimensionale e funzionale Standard Box Distribuzione (esempio installazione RMU 2LE+1T) – Ulteriori dimensioni nel §14.1

Copyright 2021. All rights reserved.

Enel Distribuzione | *Linee in cavo sotterraneo BT* | Tavola
SOLUZIONI COSTRUTTIVE CANALIZZAZIONE PER POSA IN TUBAZIONE
C2.3
Ed. 1 Giugno 2003

DIREZIONE RETE – SUPPORTO INGEGNERIA

Posa di n° 1 cavo BT su strada su strada asfaltata pubblica (Nuovo codice della strada)

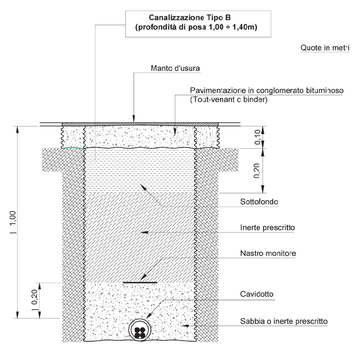


N.B.: per la posa su strada asfaltata in proprietà privata, deve essere prevista la canalizzazione tipo A. In questo caso valgono le prescrizioni delle Norme CEI 11-17 (art. 2.3.11 e) che stabiliscono una profondità minima, tra il *piano di appoggio del cavo* e la *superficie del suolo*, di 0,50 m per i cavi BT.

Enel Distribuzione | *Linee in cavo sotterraneo BT* | Tavola
SOLUZIONI COSTRUTTIVE CANALIZZAZIONE PER POSA IN TUBAZIONE
C2.4
Ed. 1 Giugno 2003

DIREZIONE RETE – SUPPORTO INGEGNERIA

Posa di n° 2 cavi BT su strada su strada asfaltata pubblica (Nuovo codice della strada)

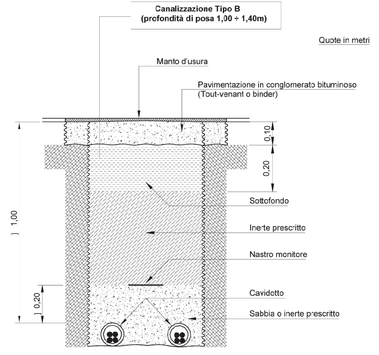


N.B.: per la posa su strada asfaltata in proprietà privata, deve essere prevista la canalizzazione tipo A. In questo caso valgono le prescrizioni delle Norme CEI 11-17 (art. 2.3.11 e) che stabiliscono una profondità minima, tra il *piano di appoggio del cavo* e la *superficie del suolo*, di 0,50 m per i cavi BT.

Enel Distribuzione | *Linee in cavo sotterraneo BT* | Tavola
SOLUZIONI COSTRUTTIVE CANALIZZAZIONE PER POSA IN TUBAZIONE
C2.5
Ed. 1 Giugno 2003

DIREZIONE RETE – SUPPORTO INGEGNERIA

Posa di n° 3 cavi BT su strada su strada asfaltata pubblica (Nuovo codice della strada)

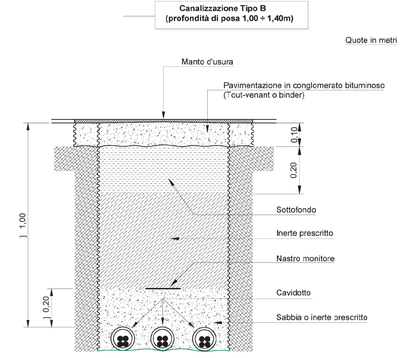

N.B.: per la posa su strada asfaltata in proprietà privata, deve essere prevista la canalizzazione tipo A. In questo caso valgono le prescrizioni delle Norme CEI 11-17 (art. 2.3.11 e) che stabiliscono una profondità minima, tra il *piano di appoggio del cavo* e la *superficie del suolo*, di 0,50 m per i cavi BT.

STUDIO TECNICO
DOTT. ARCH.
AGATA VALLE

STUDIO TECNICO
DOTT. ARCH. ING.
GIOVANNI VALLE

COMUNE DI DALMINE
Provincia di Bergamo

Progetto:
PIANO ATTUATIVO R37

Committenti:
SABE IMMOBILIARE SRL,

COMUNE DI DALMINE

I Committenti

SABE IMMOBILIARE SRL

AMMINISTRAZIONE COMUNALE COMUNE DI DALMINE

I Progettisti

Dott. Arch. Ing. Giovanni Valle

Dott. Arch. Agata Valle

Particolari costruttivi urbanizzazioni

rete elettrica ENEL

Trescore Balneario, 14 Settembre 2026

tav. 11b