

IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE 20kV
DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
da autorizzare con L.R.11/2022

UBICATO IN COMUNE DI ERICE (TP) -
Via Baglio Canta, snc

Codice Rintracciabilità: 504447547

PROGETTO DEFINITIVO

OPERE DI RETE

PIANO TECNICO DEI VINCOLI ED INTERFERENZE

IDENTIFICATIVO ELABORATO								
Livello prog.	Codice rintracciabilità	Tipo docum.	N° elaborato	N° foglio	Tot. fogli	NOME FILE	DATA	SCALA
PD	504447547		03		28	RE_00	Marzo 2026	n.a.

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
R0	Marzo 2026	Piano tecnico dei vincoli ed interferenze	V. CAVALLOTTI		

PROGETTAZIONE:

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Ing. Vito Cavallotti
n°8651

PROGETTISTA

LEGALE RAPPRESENTANTE:



CONSULENTE:

GESTORE RETE ELETTRICA

FIRMA PER BENESTARE

RICHIEDENTE:

ERICE S.R.L.
Mail:
Pec:
Largo Ildefonso Schuster n°1
20122 Milano (MI)



FIRMA PER BENESTARE

	RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE	Piano tecnico		
		Comune di Erice		
		25/03/26	Rev. 0	Pag. 2

ADEMPIMENTI E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
PREMESSA	5
1 DOCUMENTAZIONE E SCOPO DELL'INTERVENTO	6
1.1 DATI TECNICI.....	7
1.2 PERCORSO NUOVA LINEA MT INTERRATA.....	8
2 VALUTAZIONE DEI VINCOLI E DELLE INTERFERENZE ESISTENTI SUL TERRITORIO CHE POSSANO INTERFERIRE CON LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'OPERA	9
3 DESCRIZIONE DEI VINCOLI ED INTERFERENZE	12
3.1 CARTA DEI DISSESTI.....	12
3.2 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA	13
3.3 CARTA DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO	14
3.4 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA	15
3.5 CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO	16
3.6 CARTA DELL'ESONDAZIONE.....	17
3.7 CARTA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO:	18
3.8 CARTA DEI VINCOLI AMBIENTALI:	19
3.9 CARTA DEL VINCOLO BOSCO L.R.16/96:	20
3.10 CARTA DEL VINCOLO BOSCO D. LGS.227/01:	21
3.11 CARTA DEI BENI CULTURALI / PARCHI ARCHEOLOGICI:	22
3.12 CARTA DEI CENSIMENTI INCENDI – AREE PERCORSE DAL FUOCO:.....	23
3.13 CARTA DEI PARCHI E RISERVE:	24
3.14 CARTA DEL VINCOLO SIC E ZSC	25
3.15 CARTA DEL VINCOLO ZPS	26
3.16 OPERE ATTRAVERSALE:.....	27
3.17 IBA – AREE IMPORTANTI PER L'AVIFAUNA:	28

	RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE	Piano tecnico		
		Comune di Erice		
		25/03/26	Rev. 0	Pag. 3

ADEMPIMENTI E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'attività di costruzione delle linee elettriche non è libera: essa è subordinata alla concessione, da parte dell'autorità amministrativa, di una apposita autorizzazione.

Il conseguimento di tale autorizzazione, volta alla salvaguardia della pubblica incolumità nonché dell'uso sicuro e pacifico delle cose, è regolamentato dalle seguenti disposizioni di legge:

- *Legge Regionale, se vigente, in materia di autorizzazione per la costruzione di linee ed impianti elettrici fino a 150 kV.*

Per quanto attiene l'aspetto tecnico, le norme elaborate dal Comitato Tecnico 11 del CEI che disciplinano la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle linee elettriche (Norma CEI 11-4 e relative varianti) costituiscono disposizioni di legge:

- *Decreto Ministeriale 21.03.1988 "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne" (Norma Linee);*
- *Decreto Ministeriale 16.01.1991 "Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";*
- *Decreto Ministeriale 05.08.1998 "Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione ed esercizio delle linee elettriche aeree esterne".*
- *L.R. n°11/2022 "Disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica.*

La costruzione e l'esercizio delle linee elettriche resta inoltre subordinato alle:

- *Norma CEI 103-6 per quanto attiene la compatibilità elettromagnetica nelle interferenze con linee di telecomunicazione;*
- *Norma CEI 0-16 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica";*
- *Norma CEI 0-21 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica";*
- *Norma CEI 11-61 "Guida all'inserimento ambientale delle linee aeree esterne e delle stazioni elettriche";*
- *Norme del Ministero dell'Interno per quanto attiene le disposizioni di sicurezza antincendio.*
- *Le soluzioni impiantistiche adottate nella presente unificazione sono conformi alle seguenti norme CEI e di legge:*
- *Norma CEI 11-1 "Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata";*
- *Decreto del Presidente della Repubblica n° 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" del 27 Aprile 1955;*
- *Norma CEI EN 50341-2-13 "Linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata".*

	RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE	Piano tecnico		
		Comune di Erice		
		25/03/26	Rev. 0	Pag. 4

- *Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le costruzioni";*
- *Circolare 21 gennaio 2019 n.7 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni"*
- *DM 24/11/1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8".*

	RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE	Piano tecnico		
		Comune di Erice		
		25/03/26	Rev. 0	Pag. 5

PREMESSA

L'intervento oggetto della presente relazione riguarda la connessione della nuova cabina di consegna che verrà collegata in entra – esce sulla linea MT interrata esistente denominata “Napola”, con cavo interrato AL da 3x1x185 mmq, il tutto per consentire la connessione del nuovo impianto da fonte solare per una potenza in immissione richiesta di 900 kW da parte del cliente Erice S.R.L., ricadente in Via Baglio Canta, snc nel comune di Erice in provincia di Trapani.

L'intervento consisterà in:

- Posa di una nuova cabina di consegna MT/BT del tipo prefabbricata DG2061/7 ed.9, che ricade all'interno del foglio di mappa n°262 particella 13 del comune di Erice (TP);
- Realizzazione di uno scavo con la posa di un doppio cavo MT Al 3x1x185mmq in entra/esci intercettando la linea MT interrata esistente denominata “Napola” situata in Via Baglio Canta, snc sino alla nuova cabina del cliente per una lunghezza di circa 80m.

	RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE	Piano tecnico		
		Comune di Erice		
		25/03/26	Rev. 0	Pag. 6

1 DOCUMENTAZIONE E SCOPO DELL'INTERVENTO

La realizzazione della linea MT consentirà l'allacciamento dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica su richiesta del produttore all'impianto MT ricadente in Via Baglio Canta nel comune di Erice in provincia di Trapani.

Al progetto sono allegate le cartografie della zona individuata, dove è possibile evincere il tracciato degli elettrodotti oggetto di intervento distinte in base alle modalità di intervento e la posizione della linea MT.

Le scelte costruttive sono state fatte tenendo conto:

- delle esigenze elettriche circa il dimensionamento dei conduttori della linea MT (portata in regime permanente, tenuta termica alle correnti di forte intensità e di breve durata, caduta di tensione);
- delle esigenze elettromeccaniche della linea (scelta del tracciato; dislocazione dei sostegni, scelta dei componenti unificati per ciascun picchetto);
- dei vincoli autorizzativi (basso impatto ambientale);

Per la connessione dell'opera sarà necessario:

- La posa di una nuova cabina di consegna MT/BT del tipo prefabbricata DG2061/7 ed.9, ricade all'interno del foglio di mappa n°262 particella 13 nel comune di Erice (TP);**
- Realizzazione di uno scavo con posa di n°2 nuovi cavidotti interrato di linea MT del tipo 3x1x185 mmq, intercettando la linea MT interrata esistente denominata "Napola" con la realizzazione di un giunto alle coordinate LAT 37.988921° LONG 2.642422° sino al punto di installazione della nuova cabina alle coordinate LAT 37.988452° LONG 12.643027°, per una lunghezza complessiva di circa 80 mt su strada comunale in sterrato;**

Con l'ausilio delle linee guida E-distribuzione "linee in Cavo interrato MT" sono stati scelti i pali in rettilo, d'angolo e Capolinea con le relative fondazioni.

La posizione dell'impianto é stata scelta in modo da realizzare i necessari franchi sui fondi o nel caso di interferenze con altre infrastrutture (strade, autostrade, linee telegrafiche e telefoniche, ferrovie, canali, ecc.) applicando la complessa normativa che regola incroci e parallelismi.

	RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE	Piano tecnico		
		Comune di Erice		
		25/03/26	Rev. 0	Pag. 7

1.1 *Dati Tecnici*

Conduttore M.T. Cavo interrato precordato 3x1x185 mmq

Tensione di esercizio MT 20KV

Frequenza 50 Hz.

Sostegni -

	RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE	Piano tecnico		
		Comune di Erice		
		25/03/26	Rev. 0	Pag. 8

1.2 percorso nuova linea MT interrata



- area impianto FV
- - - linea MT interrata in entra/esci
- linea MT interrata esistente

	RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE	Piano tecnico		
		Comune di Erice		
		25/03/26	Rev. 0	Pag. 9

2 Valutazione dei vincoli e delle interferenze esistenti sul territorio che possano interferire con la costruzione e l'esercizio dell'opera

ELENCO DEI VINCOLI

- Vincoli Beni Paesaggistici D.lgs. 42/2004** (ex L. 1497/39, L. 431/85, D.L. 490/99):

- | | | |
|---|-----------------------------|--|
| ▪ Art 134, lettera c , Aree tutelate sottoposte ai Piani paesaggistici | si ☐ | no ☒ |
| ▪ Art 136 , Immobili ed aree di notevole interesse Pubblico | si ☐ | no ☒ |
| ▪ Art. 142, Comma 1, lettera a) - Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare | si ☐ | no ☒ |
| ▪ Art. 142, comma 1, lettera b) - Territori con termini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi | si ☐ | no ☒ |
| ▪ Art. 142, comma 1, lettera c) - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. 1775/33 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna | si ☐ | no ☒ |
| ▪ Art. 142, comma 1, lettera d) Montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare | si ☐ | no ☒ |
| ▪ Art. 142, comma 1, lettera f) Parchi e Riserve Nazionali o Regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi | si ☐ | no ☒ |
| ▪ Art. 142, comma 1, lettera g) Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 | si ☐ | no ☒ |
| ▪ Art. 142, comma 1, lettera h) Aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici | si ☐ | no ☒ |
| ▪ Art. 142, comma 1, lettera l) Vulcani | si ☐ | no ☒ |
| ▪ Art. 142, comma 1, lettera m) Aree di interesse Archeologico | si ☐ | no ☒ |

	RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE	Piano tecnico		
		Comune di Erice		
		25/03/26	Rev. 0	Pag. 10

• **Vincoli per Beni Culturali D-lgs- 42/2004 (ex L. 1089/39 e D.L. 490/99):**

- **Art. 10) Tutela delle cose di interesse artistico e storico** si ☐ no ☒
- **Territori vincolati ai sensi dell'art. 5 L.R. 15 del 30/04/91 – (Aree, in cui è vietata, fino all'approvazione dei piani paesistici, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia)** si ☐ no ☒
- **Area naturale protetta S.I.C. e Z.P.S. (Direttiva 92/43/CEE Art. 6):** si ☐ no ☒

- **Vincolo Idrogeologico** si ☐ no ☒
- **Vincolo Bosco D.Lgs.227/01** si ☐ no ☒
- **Vincolo Parchi Archeologici** si ☐ no ☒
- **Censimento Incendi** si ☐ no ☒
- **Parchi e Riserve** si ☐ no ☒
- **P.A.I. – Piano Assetto Idrogeologico** si ☐ no ☒
- **Vincolo Militari e/o Demaniali:** si ☐ no ☒
- **Vincolo Aeroportuali** si ☐ no ☒

	RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE	Piano tecnico		
		Comune di Erice		
		25/03/26	Rev. 0	Pag. 11

ELENCO DELLE OPERE ATTRAVERSAE

In caso di risposta affermativa, specificare la rete attraversata

- Strade:**

si ☒
no ☐

strada comunale in sterrato Via Baglio Canta

- Rete Ferroviaria**

si ☐
no ☒

- Corsi d'acqua:**

si ☐
no ☒

- Altro:**

si ☒
no ☐

linea aerea in Bassa Tensione

RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE

Piano tecnico

Comune di Erice

25/03/26


Rev. 0

Pag. 12

3 DESCRIZIONE DEI VINCOLI ED INTERFERENZE

3.1 Carta dei dissesti

Per quanto riguarda la realizzazione della nuova linea MT interrata, si riscontra che il tracciato dell'elettrodotto interrato **non risultano ricadere** in aree soggette a fenomeni franosi.

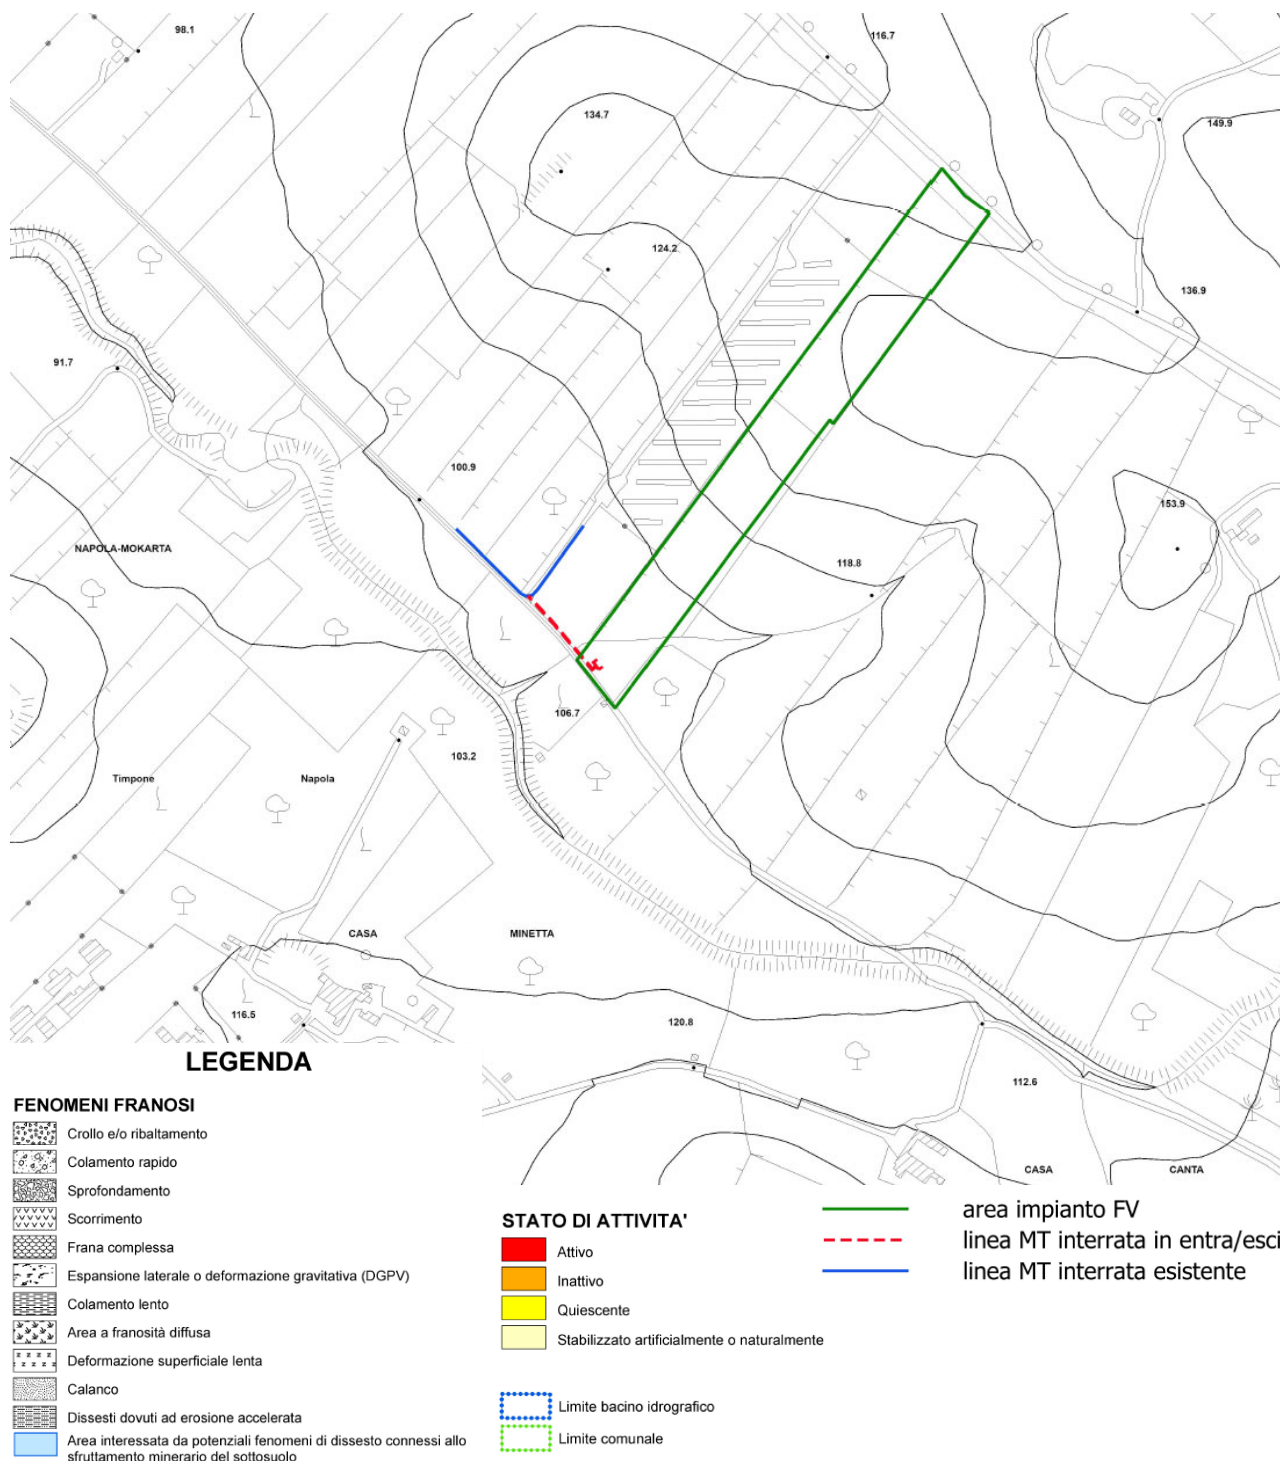

RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE

Piano tecnico

Comune di Erice


25/03/26

Rev. 0

Pag. 13

3.2 Carta della pericolosità geomorfologica

Per quanto riguarda la seguente carta, si riscontra che il tracciato dell'elettrodotto interrato **non risulta ricadere** in aree soggette a pericolosità geomorfologica.

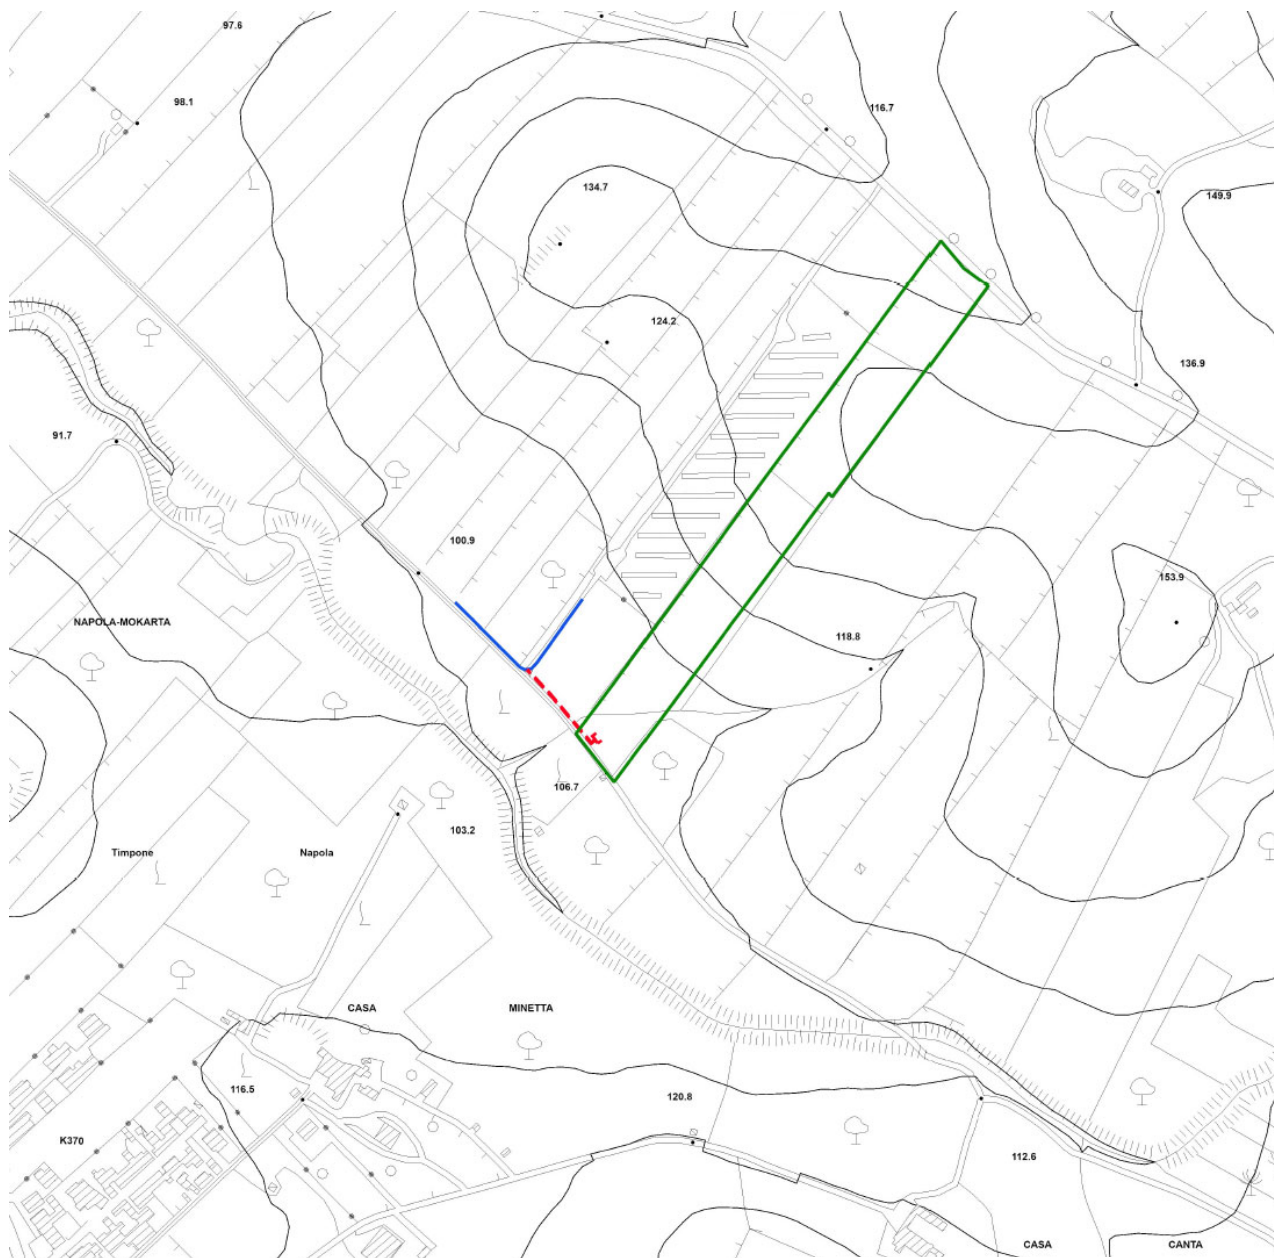

Legenda carta della pericolosità geomorfologica

- P1
- P2
- P3
- P4

Rispetto della fascia P3 P4

Siti attenzione

- area impianto FV
- linea MT interrata in entra/esci
- linea MT interrata esistente

RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE

Piano tecnico

Comune di Erice


25/03/26

Rev. 0

Pag. 14

3.3 Carta del rischio geomorfologico

Per quanto riguarda la seguente carta, si riscontra che il tracciato dell'elettrodotto interrato **non risultano ricadere** in aree soggette al rischio geomorfologico.

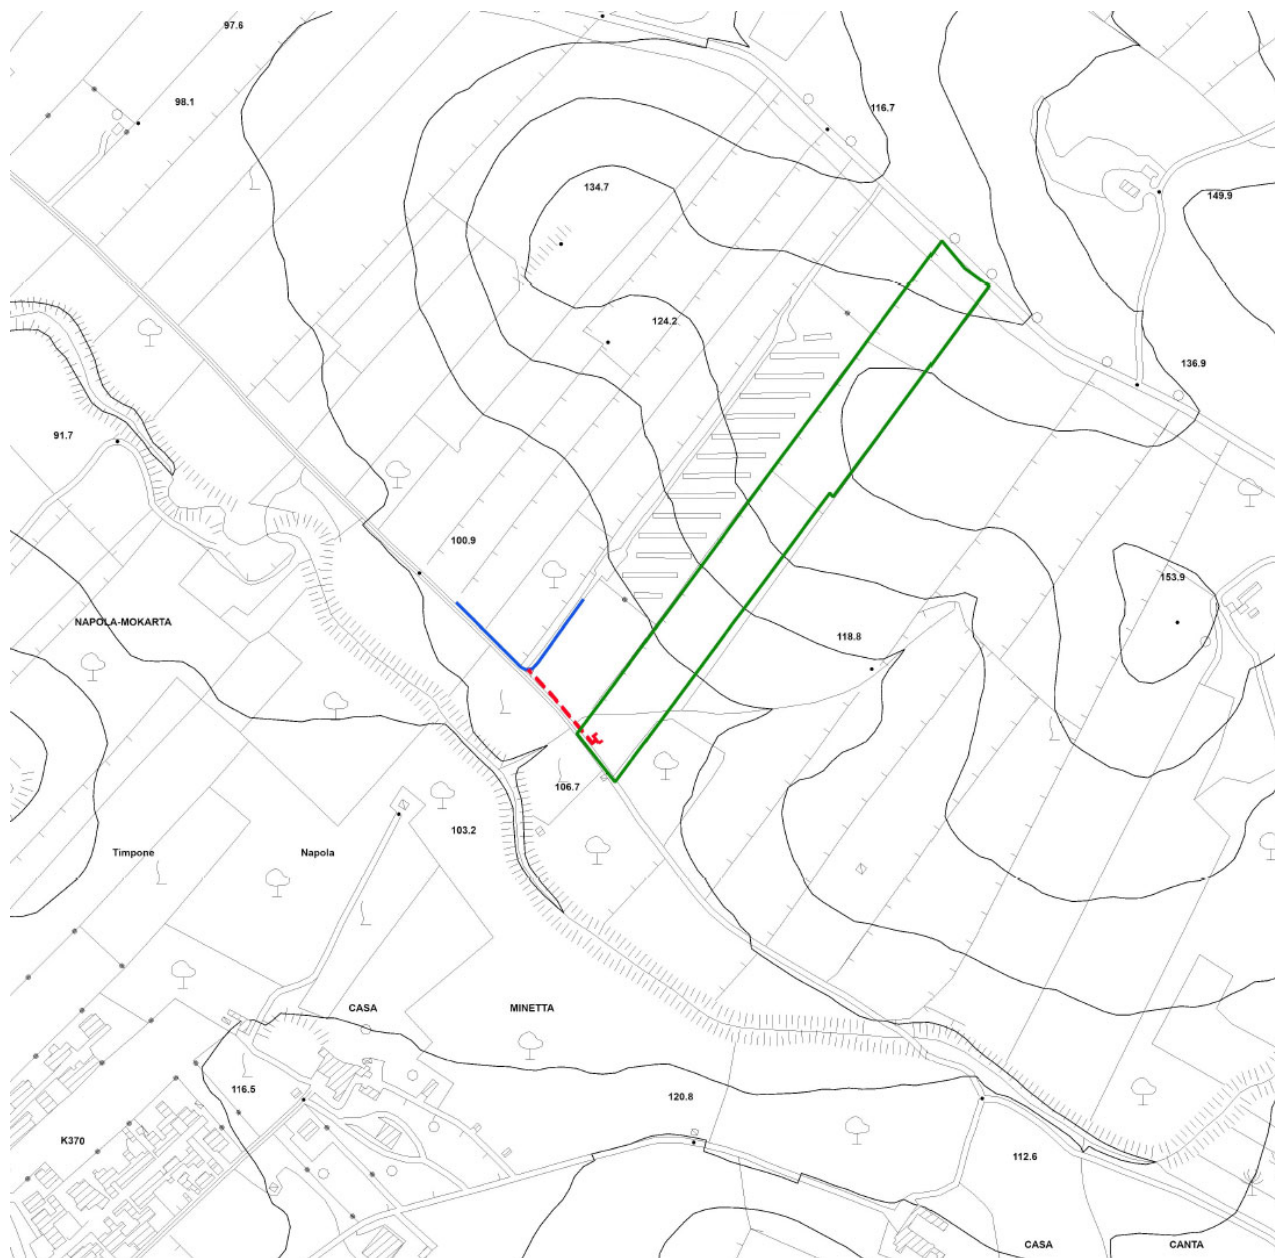

Legenda carta del rischio geomorfologico

LIVELLI DI RISCHIO



area impianto FV
linea MT interrata in entra/esci
linea MT interrata esistente

RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE

Piano tecnico

Comune di Erice


25/03/26

Rev. 0

Pag. 15

3.4 Carta della pericolosità idraulica

Per quanto riguarda la seguente carta, si riscontra che il tracciato dell'elettrodotto interrato **non risultano ricadere** in aree soggette a pericolosità idraulica.

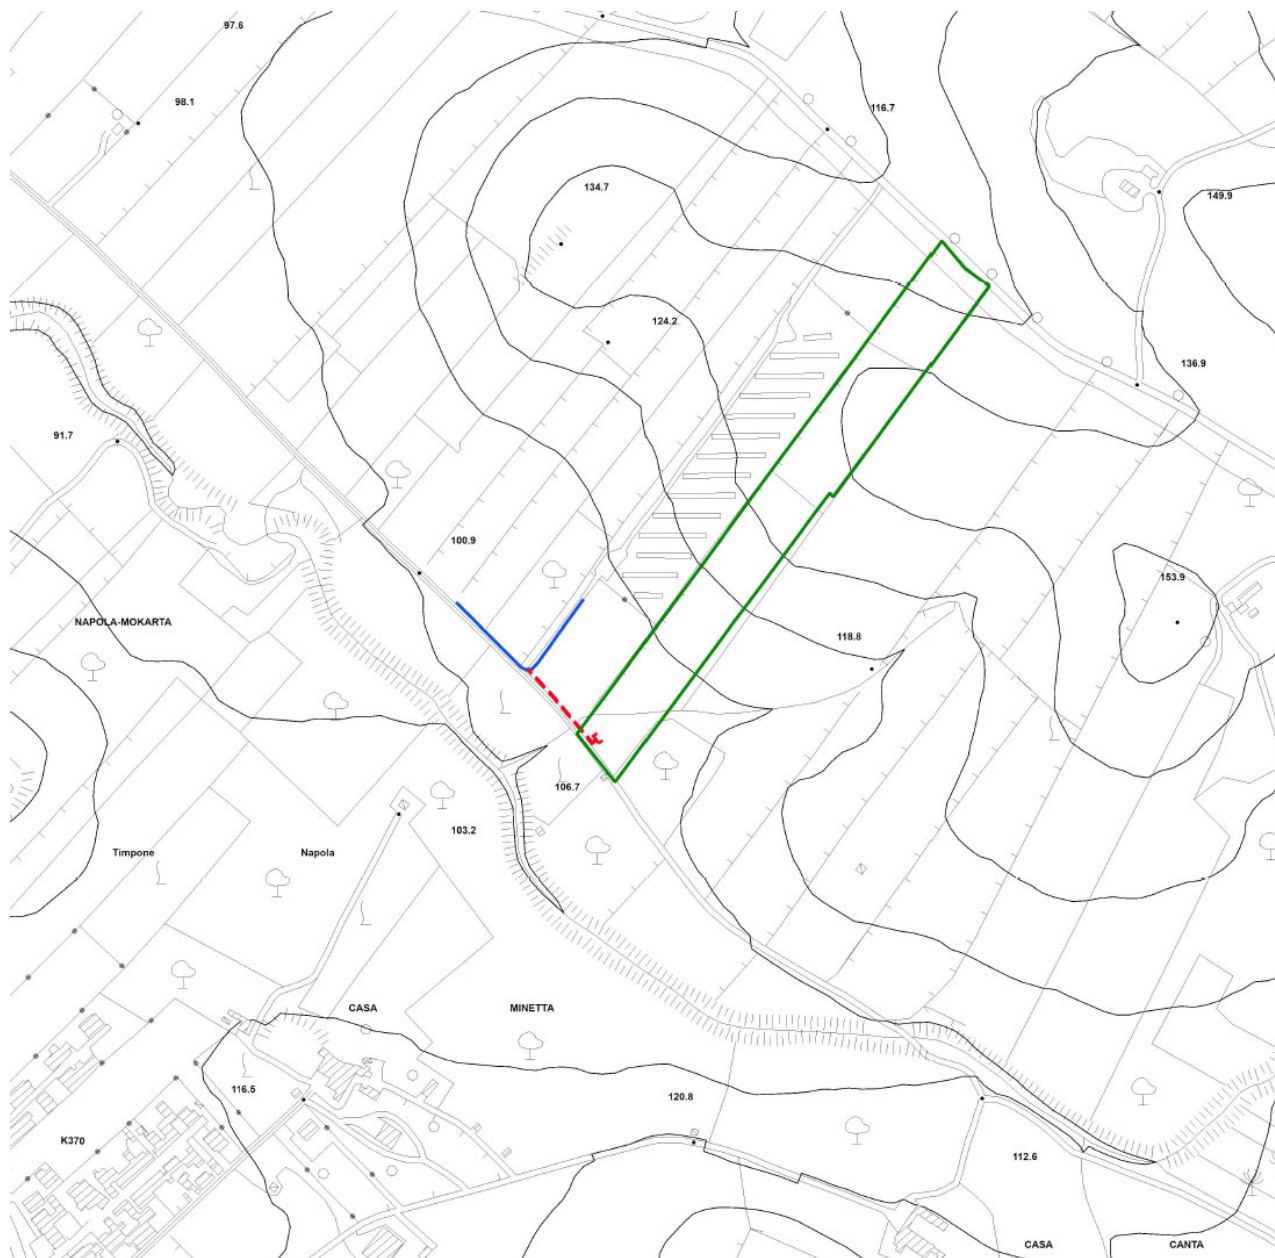

Legenda carta della pericolosità idraulica

VALORI DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA

- P1
- P2
- P3
- P4

■ Siti di attenzione

- area impianto FV
- - - linea MT interrata in entra/esci
- linea MT interrata esistente

RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE

Piano tecnico

Comune di Erice


25/03/26

Rev. 0

Pag. 16

3.5 Carta del rischio idraulico

Per quanto riguarda la seguente carta, si riscontra che il tracciato dell'elettrodotto interrato **non risultano ricadere** in aree soggette al rischio idraulico.

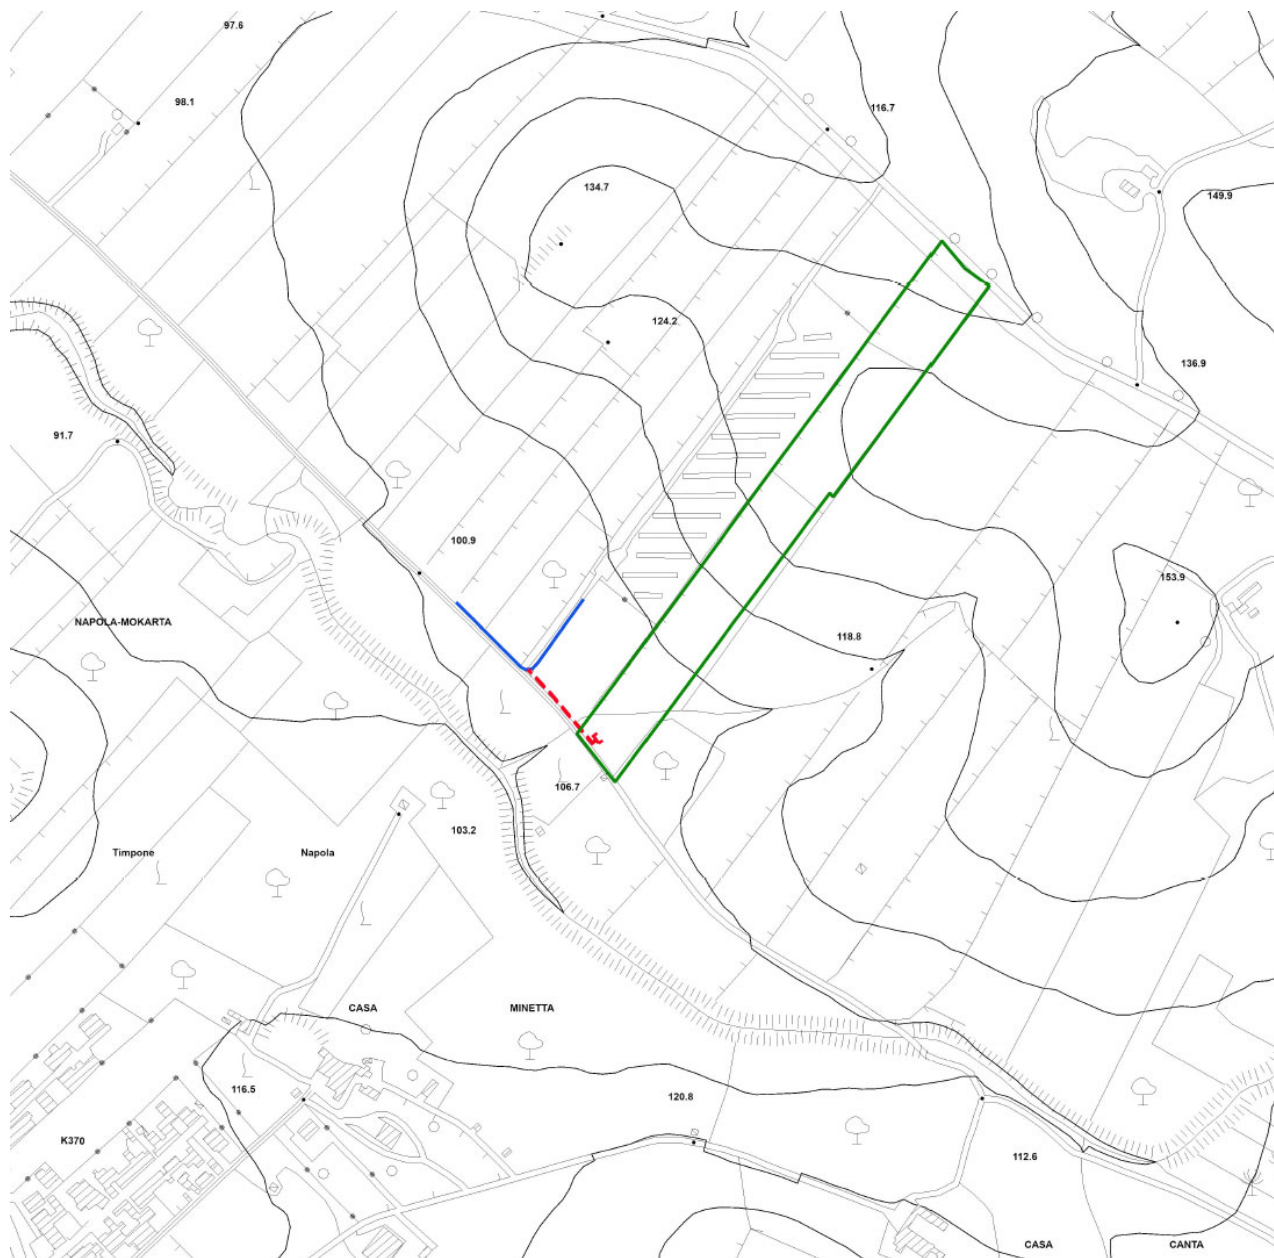

Legenda carta del rischio idraulico

VALORI DEL RISCHIO IDRAULICO

- R1
- R2
- R3
- R4

- area impianto FV
- linea MT interrata in entra/esci
- linea MT interrata esistente

RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE

Piano tecnico

Comune di Erice


25/03/26

Rev. 0

Pag. 17

3.6 Carta dell'esondazione

Per quanto riguarda la seguente carta, si riscontra che il tracciato dell'elettrodotto interrato **non risultano ricadere** in aree soggette al rischio idraulico.

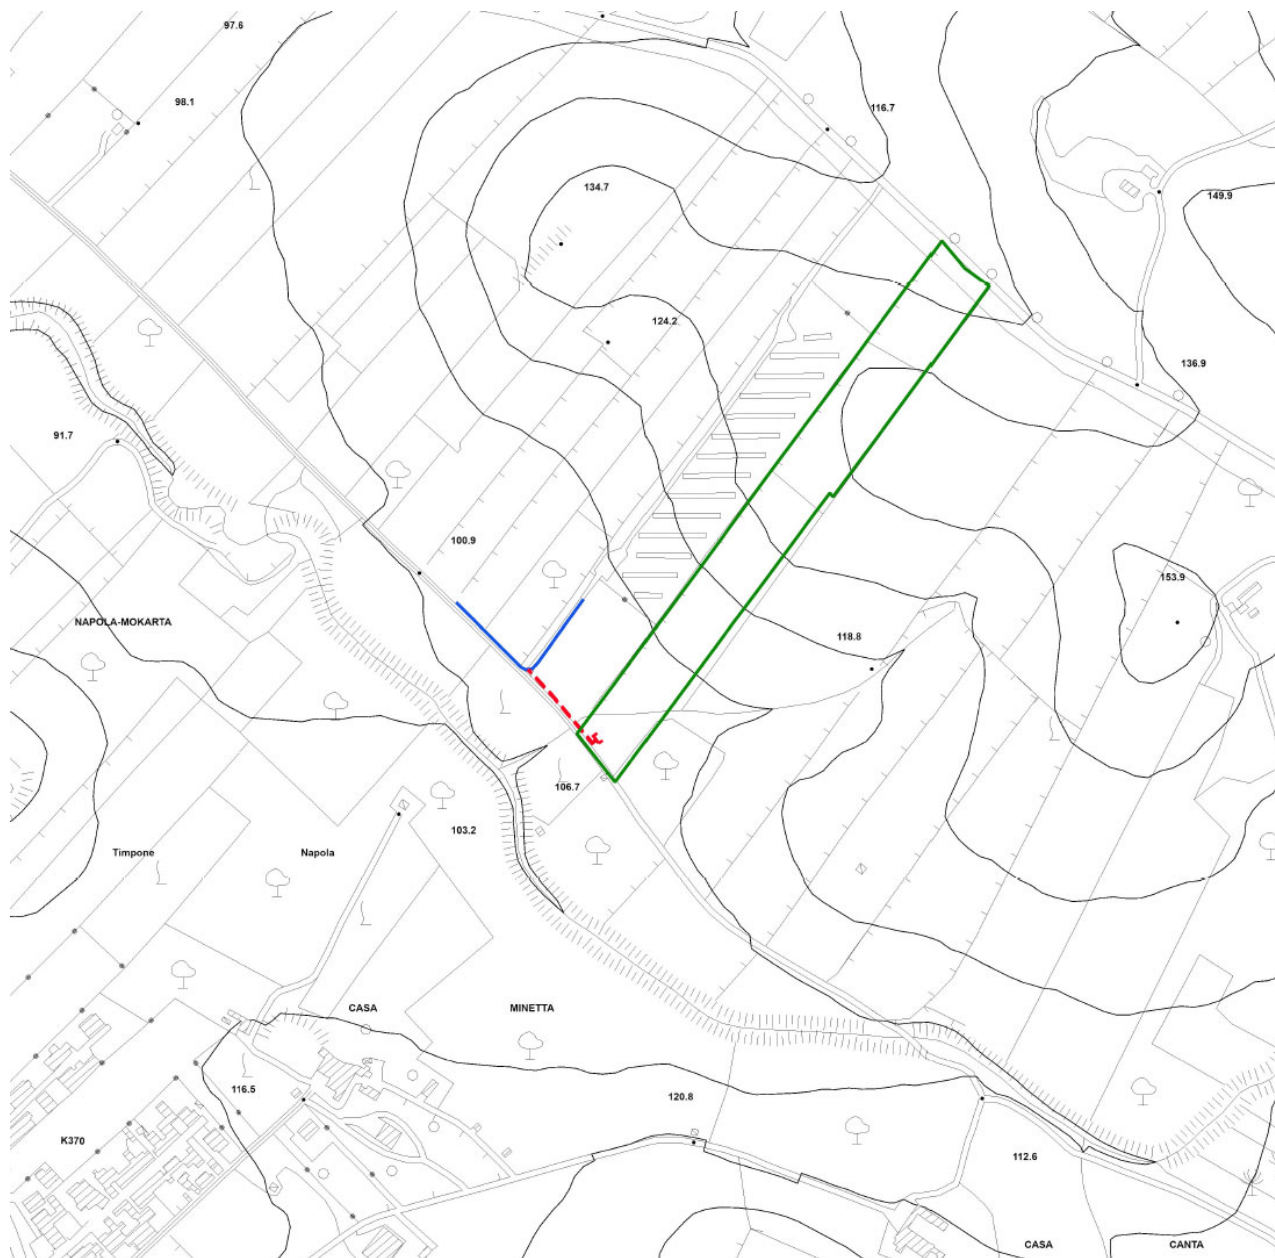

LEGENDA


- Area di esondazione per manovra degli organi di scarico della sbarramento
- Area di esondazione per ipotetico collasso dello sbarramento

- area impianto FV
- linea MT interrata in entra/esci
- linea MT interrata esistente

	RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE	Piano tecnico		
		Comune di Erice		
		25/03/26	Rev. 0	Pag. 18

3.7 Carta del vincolo idrogeologico:

Relativamente alla carta del vincolo idrogeologico ai sensi della legge n. 3267 del 30/12/1923, si riscontra che il tracciato dell'elettrodotto **non risulta** ricadere all'interno di suddetto vincolo.

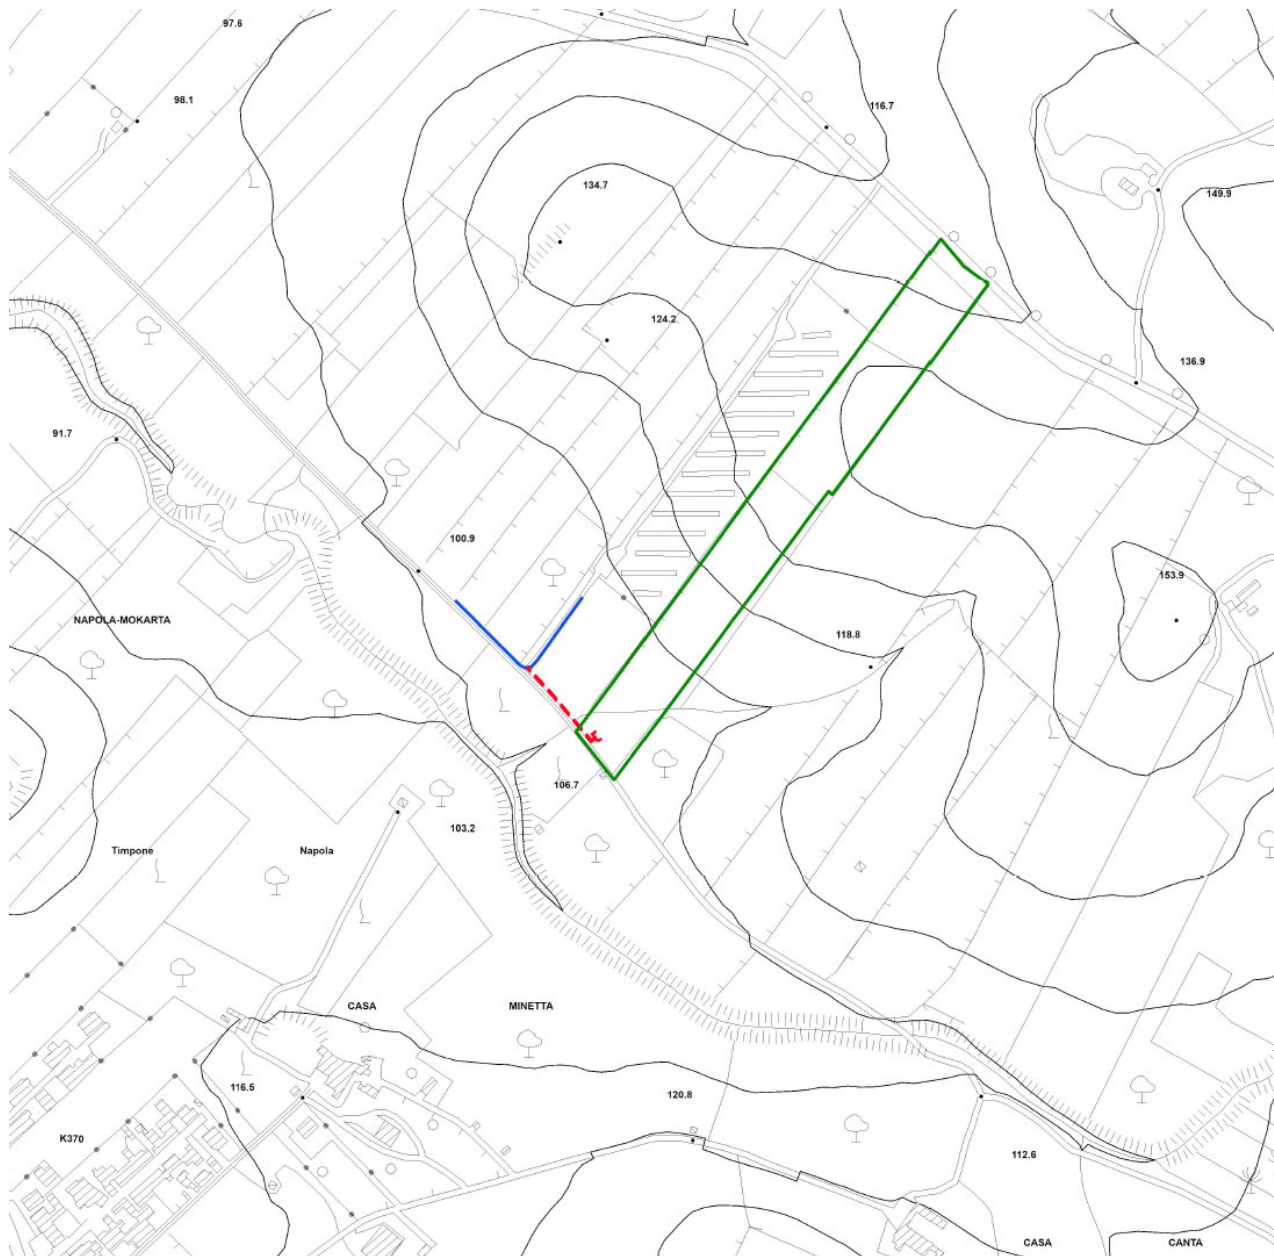

LEGENDA
VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI



Vincolo Idrogeologico

— area impianto FV
- - - linea MT interrata in entra/esci
— linea MT interrata esistente

RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE

Piano tecnico

Comune di Erice


25/03/26

Rev. 0

Pag. 19

3.8 Carta dei vincoli ambientali:

Relativamente alla seguente carta, si riscontra che il tracciato dell'elettrodotto **non risulta** ricadere all'interno di vincoli elencati dal D.Lgs.42/04.

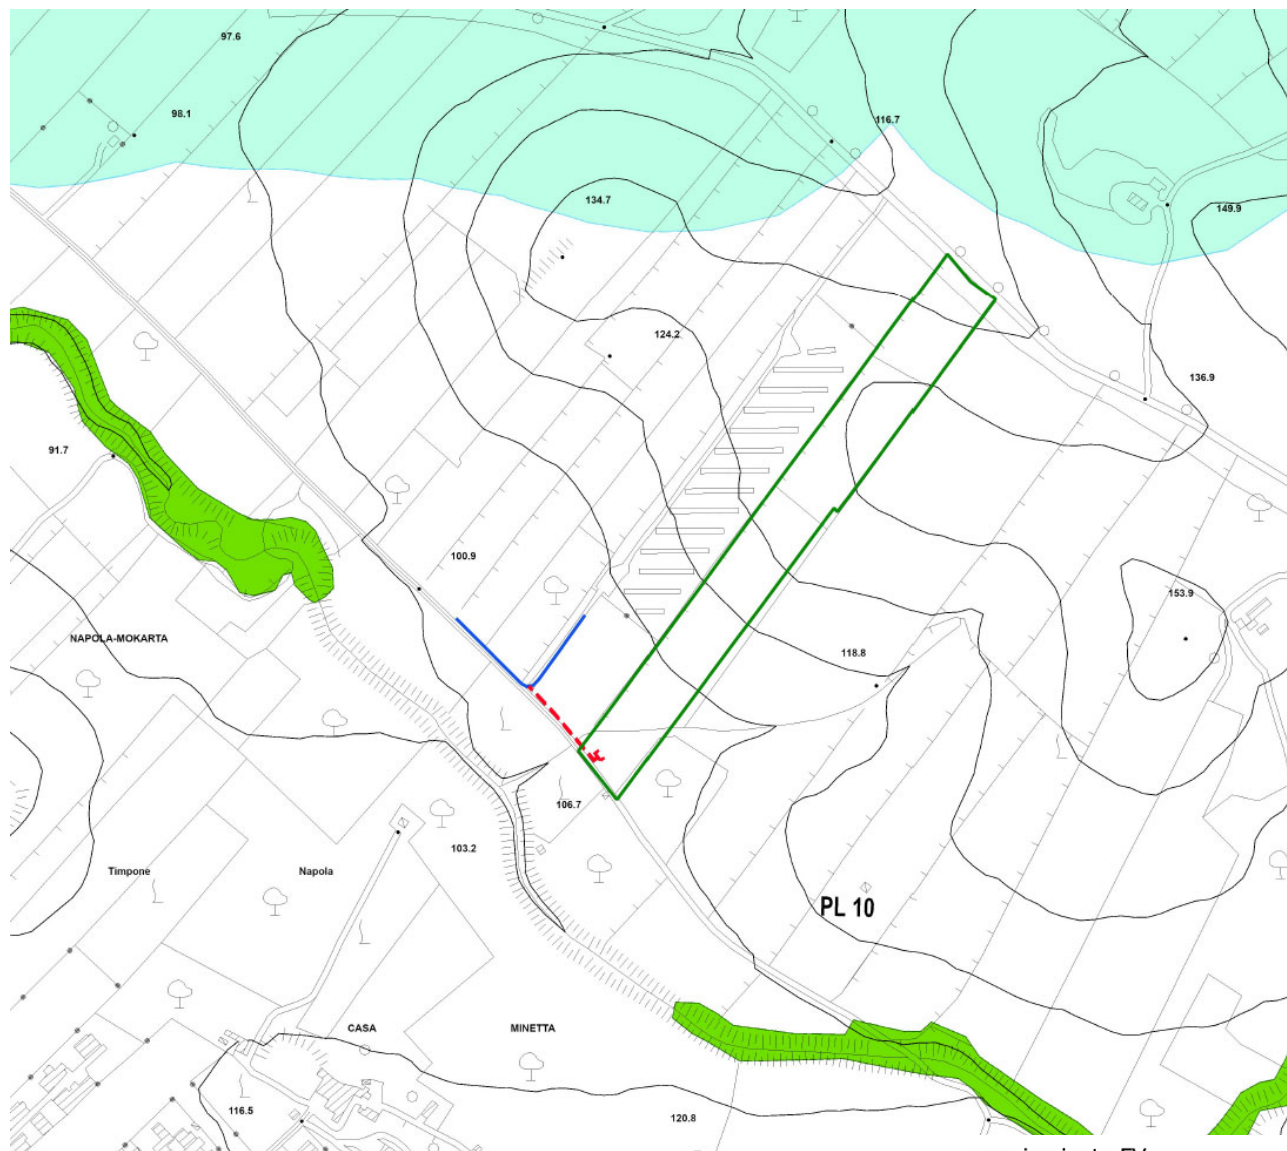

LEGENDA CARTE DEI VINCOLI

Paesaggi locali

Vincoli archeologici art.10 D.Lgs. 42/04

Aree di interesse archeologico - art. 142 lett. m. D.Lgs. 42/04

Zone umide - art.142 lett. i. D.Lgs. 42/04

Aree riserve regionali - art. 142 lett. f - D.Lgs. 42/04

Aree costiere 300m - art.142 lett. a, D.Lgs. 42/04

Aree laghi 300m - art.142 lett. b, D.Lgs. 42/04

Aree fiumi 150m - art.142 lett. c, D.Lgs. 42/04

Aree boscate - art.142 lett. g, D.Lgs. 42/04

Aree tutelate - art.136 D.Lgs. 42/04

Aree tutelate - art.134 lett. c, D.Lgs. 42/04

Vincolo idrogeologico - R.D.L. n.3267 del 1923

Siti di Interesse Comunitario - Zone Speciali di Conservazione

Zone di Protezione Speciale

Siti di Interesse Nazionale

area impianto FV
 linea MT interrata in entra/esci
 linea MT interrata esistente

RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE

Piano tecnico

Comune di Erice


25/03/26

Rev. 0

Pag. 20

3.9 Carta del vincolo bosco L.R.16/96:

Relativamente alla seguente carta, si riscontra che il tracciato dell'elettrodotto **non risulta** in parte ricadere all'interno di aree ricoperti da boschi e foreste ai sensi della LR 16/96.

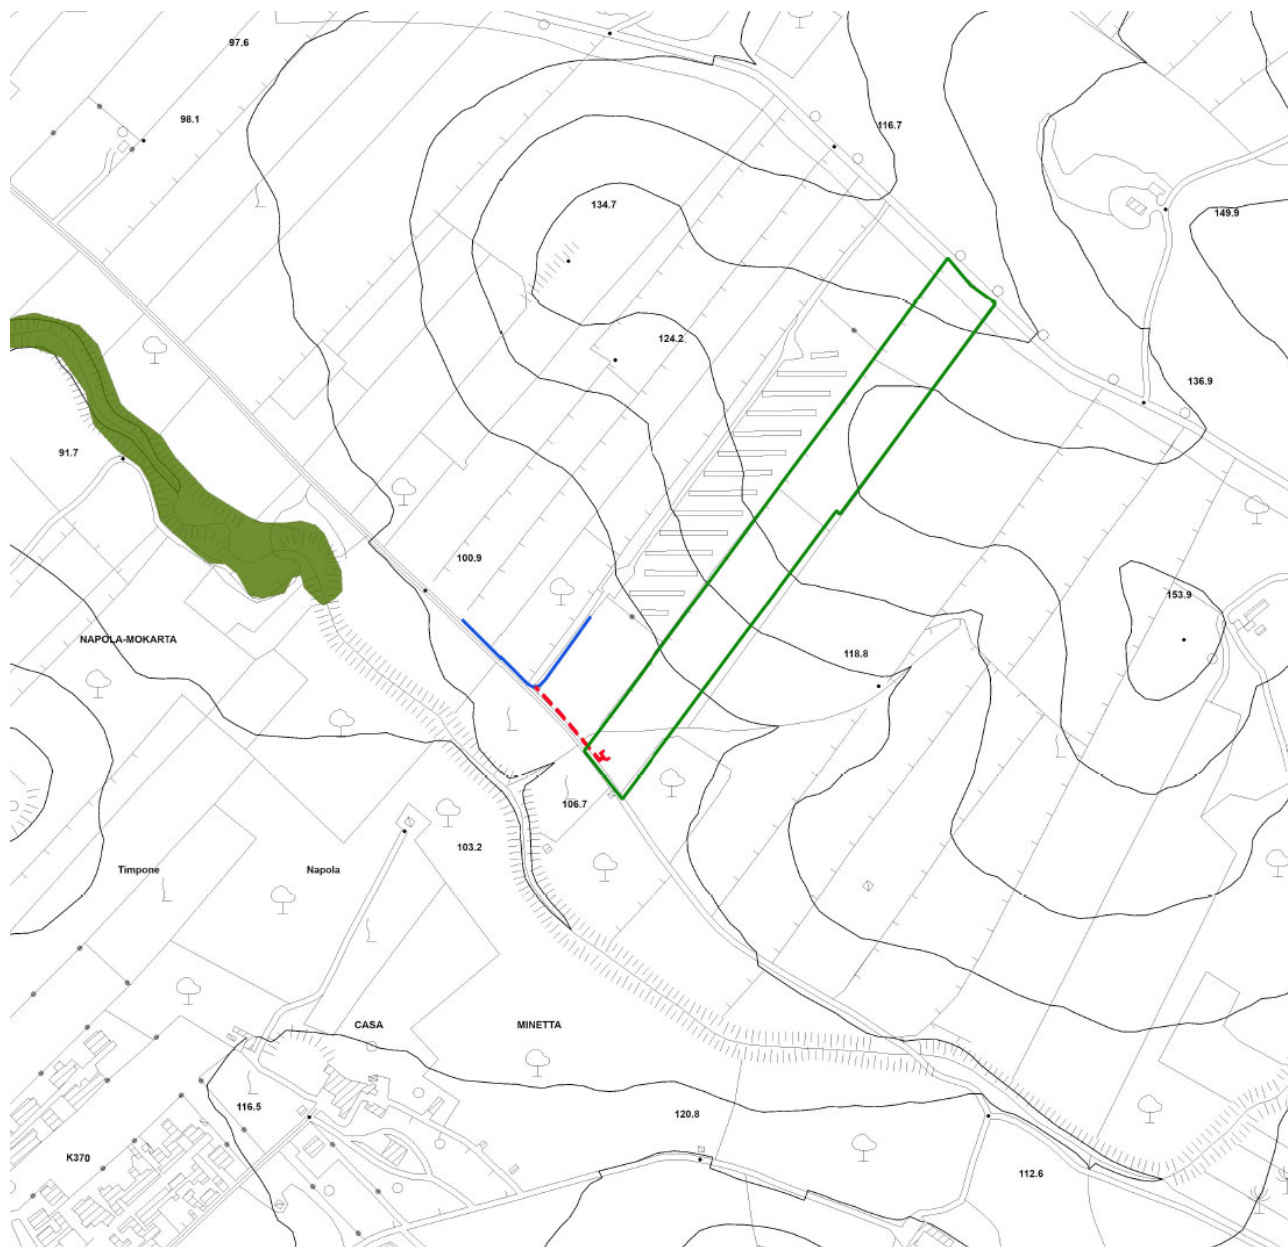

LEGENDA
VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI




Territori coperti da foreste e boschi - L.R. 16/96

— area impianto FV
- - - linea MT interrata in entra/esci
— linea MT interrata esistente

	RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE			Piano tecnico		
				Comune di Erice		
			25/03/26	Rev. 0	Pag. 21	

3.10 Carta del vincolo bosco D. Lgs.227/01:

Relativamente alla seguente carta, si riscontra che il tracciato dell'elettrodotto **non risulta** ricadere all'interno di aree ricoperti da boschi e foreste ai sensi della D. Lgs.227/01.

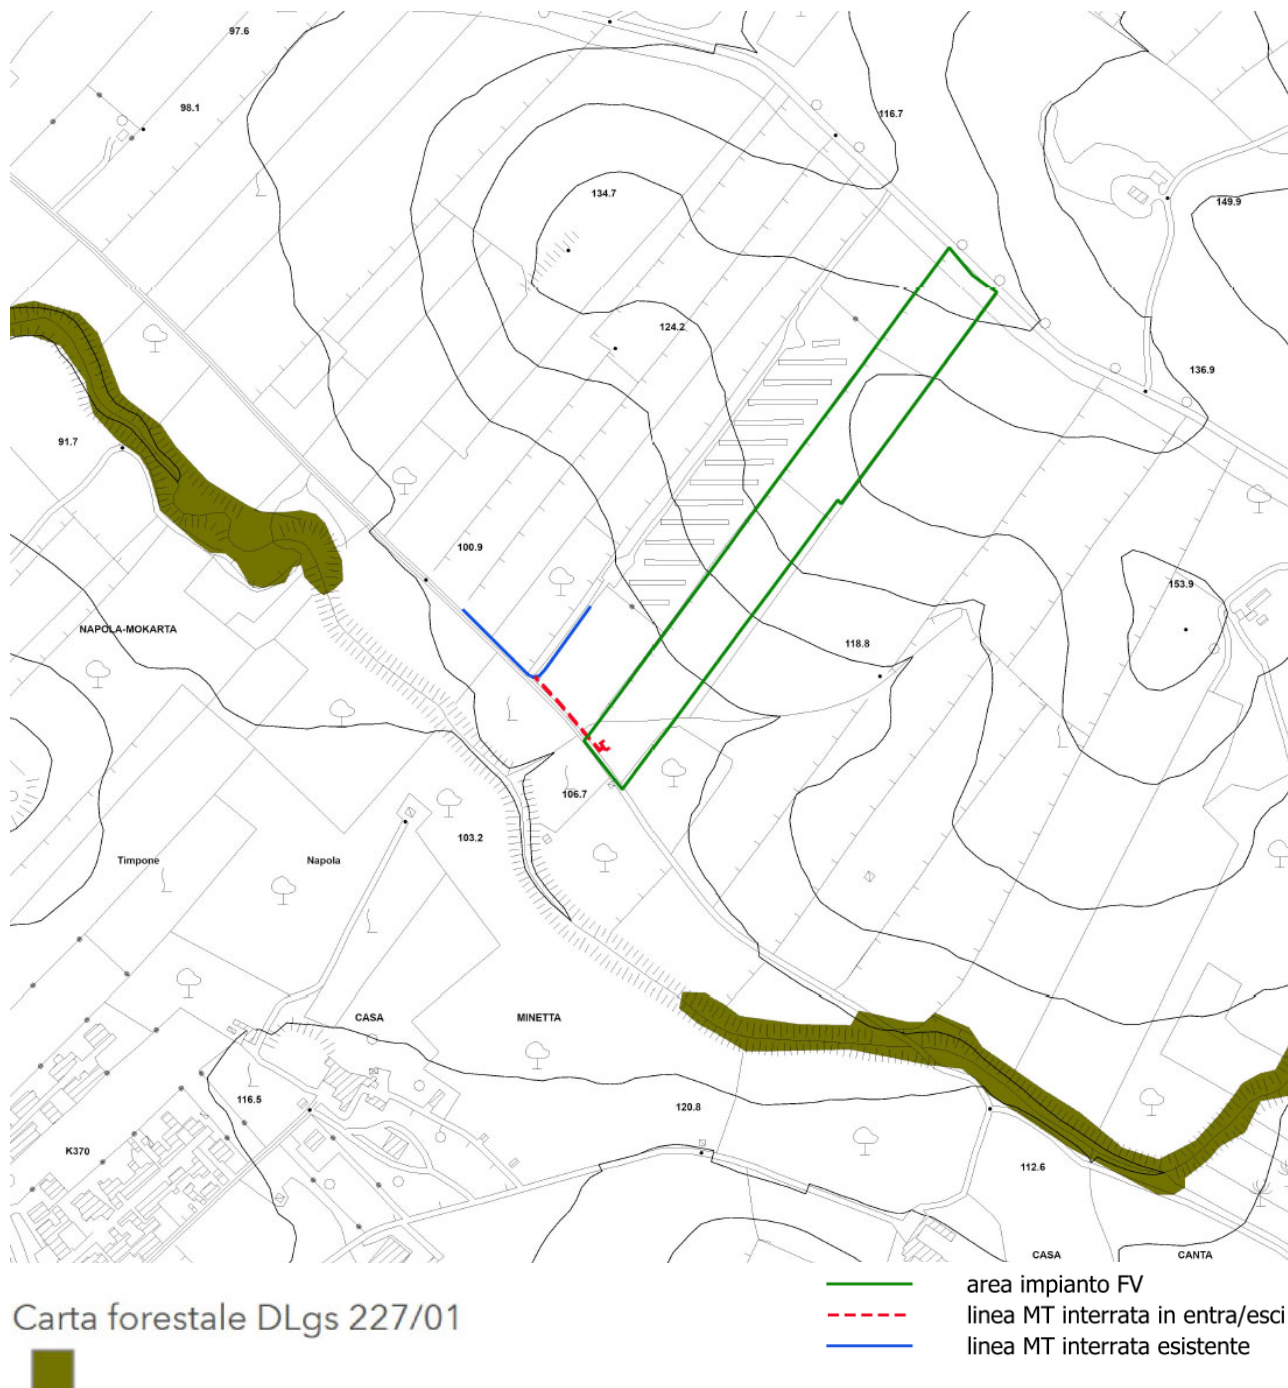

RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE

Piano tecnico

Comune di Erice


25/03/26

Rev. 0

Pag. 22

3.11 Carta dei Beni Culturali / Parchi Archeologici:

Relativamente alla seguente carta, si riscontra che il tracciato dell'elettrodotto **non risulta** ricadere all'interno di aree ricoperti da Parchi Archeologici.

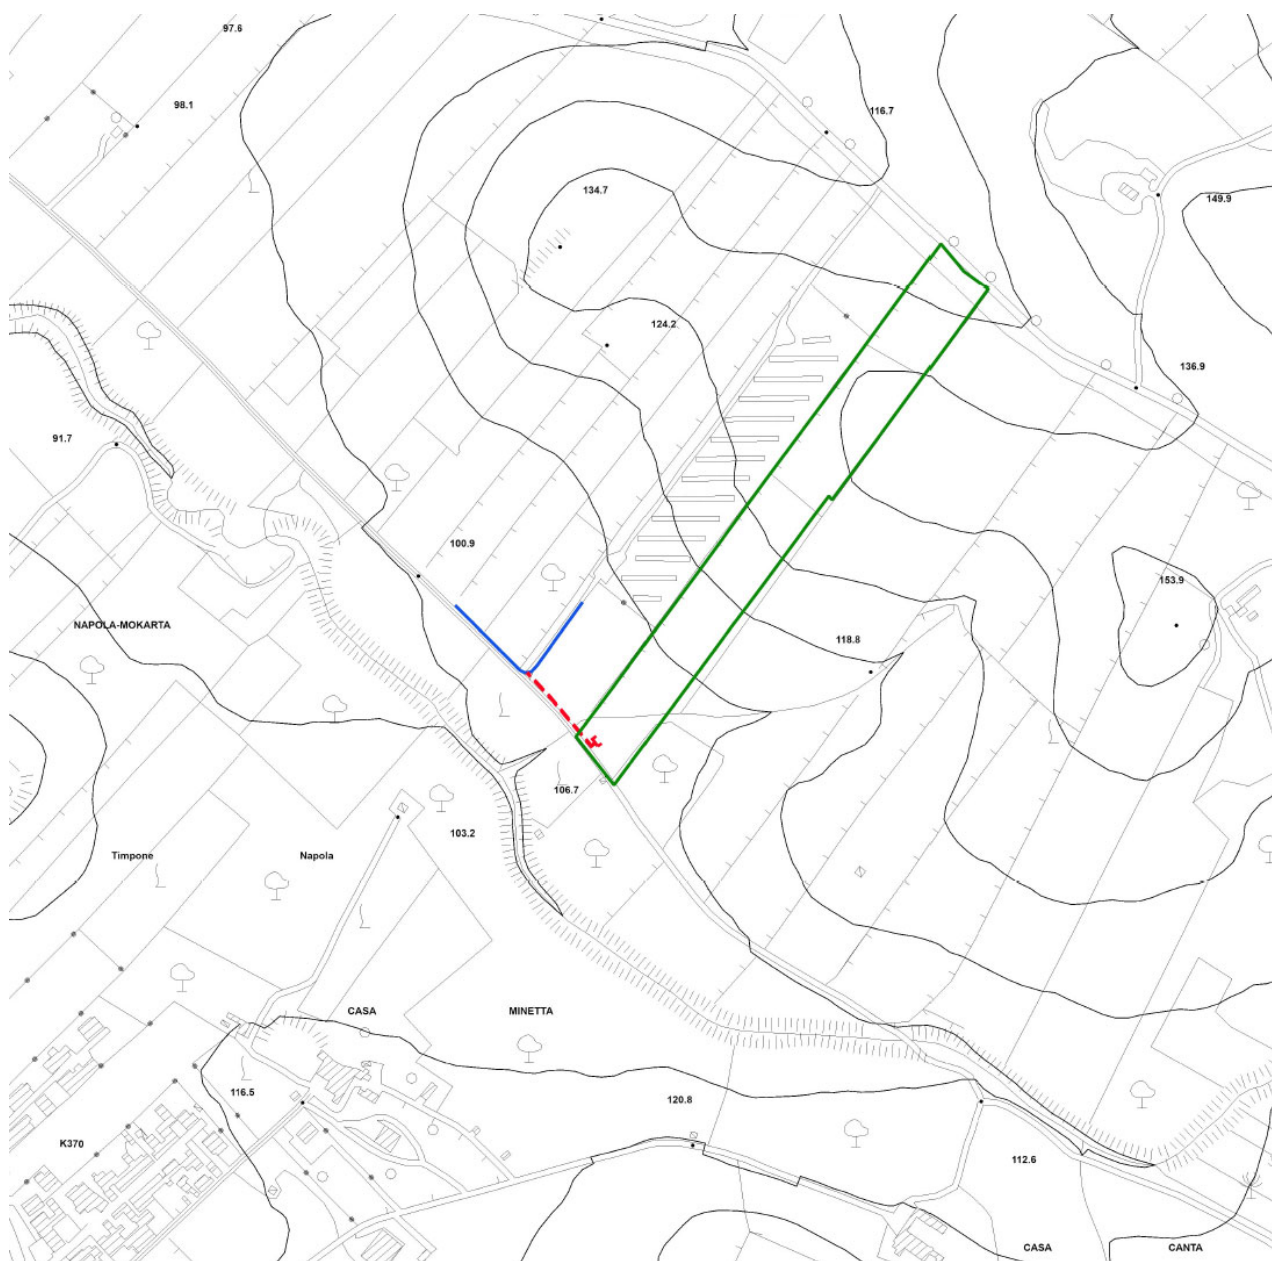

Legenda (beni_culturali/parchi_archeologici)

Parchi Archeologici

UN
A2
B
B1
B2

Parchi Archeologici

B3
C
D
Demanio
E

area impianto FV
linea MT interrata in entra/esci
linea MT interrata esistente

RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE

Piano tecnico

Comune di Erice


25/03/26

Rev. 0

Pag. 23

3.12 Carta dei Censimenti Incendi – Aree percorse dal fuoco:

Relativamente alla seguente carta, si riscontra che il tracciato dell'elettrodotto **non risulta** ricadere all'interno di aree percorse dal fuoco.

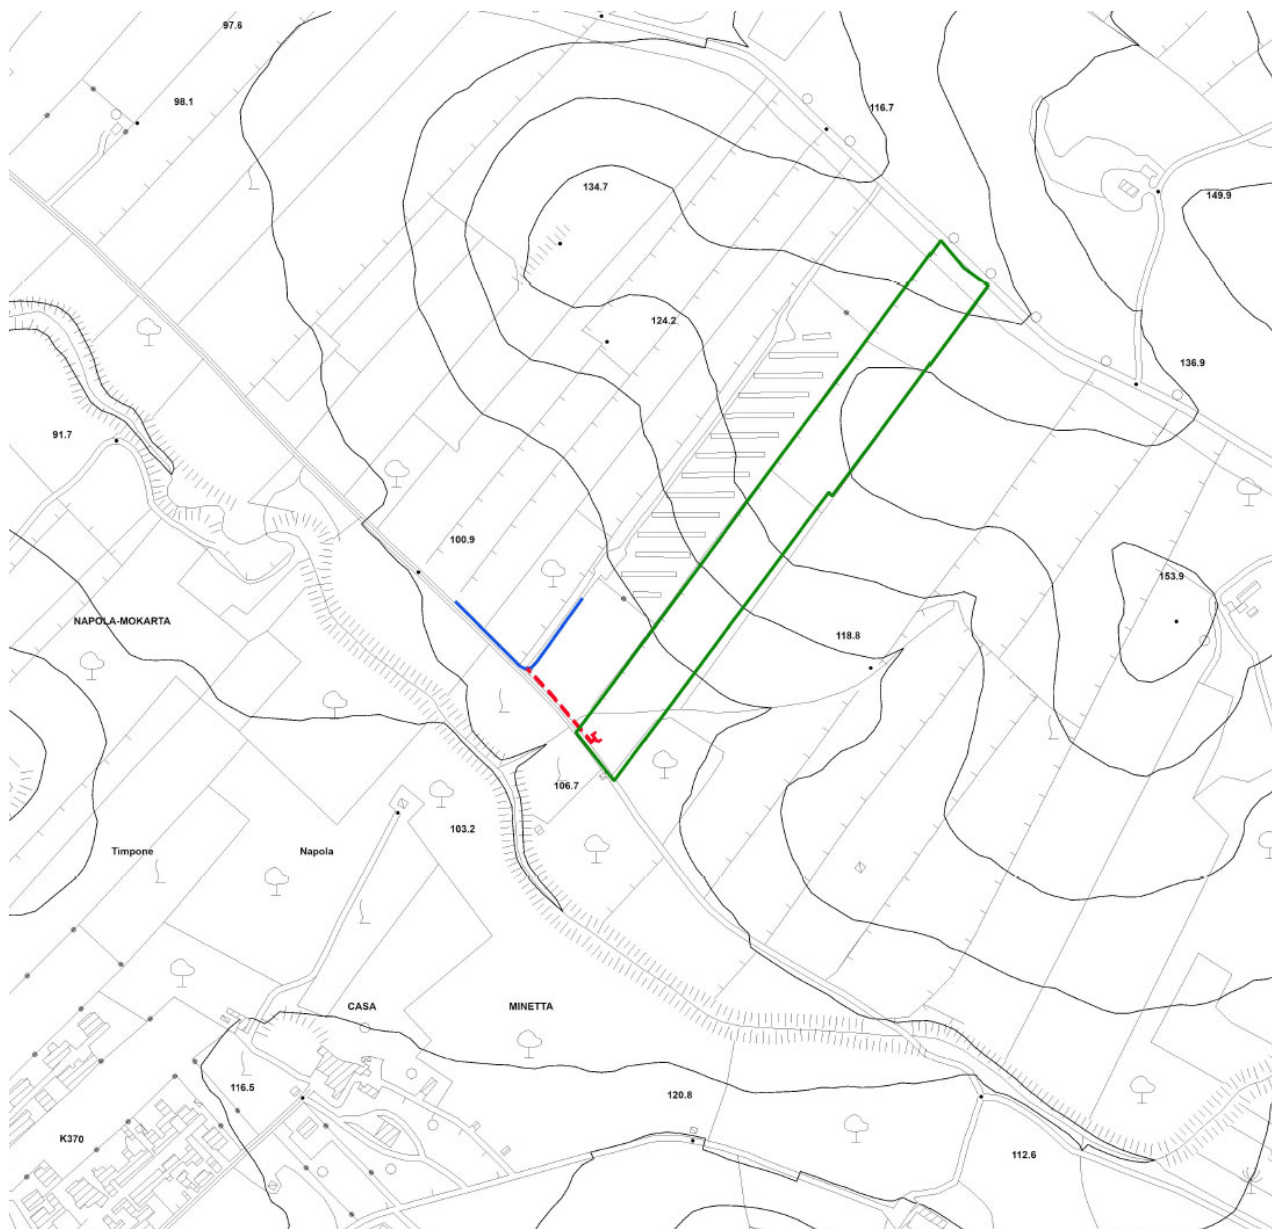

Censimento Incendi - Aree percorse dal fuoco

Incendi 2024	Incendi 2018	Incendi 2012
Incendi 2023	Incendi 2017	Incendi 2011
Incendi 2022	Incendi 2016	Incendi 2010
Incendi 2021	Incendi 2015	Incendi 2009
Incendi 2020	Incendi 2014	Incendi 2008
Incendi 2019	Incendi 2013	Incendi 2007

 area impianto FV
 linea MT interrata in entra/esci
 linea MT interrata esistente

RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE

Piano tecnico

Comune di Erice


25/03/26

Rev. 0

Pag. 24

3.13 Carta dei Parchi e Riserve:

Relativamente alla seguente carta, si riscontra che il tracciato dell'elettrodotto **non risulta** ricadere all'interno di aree ricoperti da Parchi e Riserve.

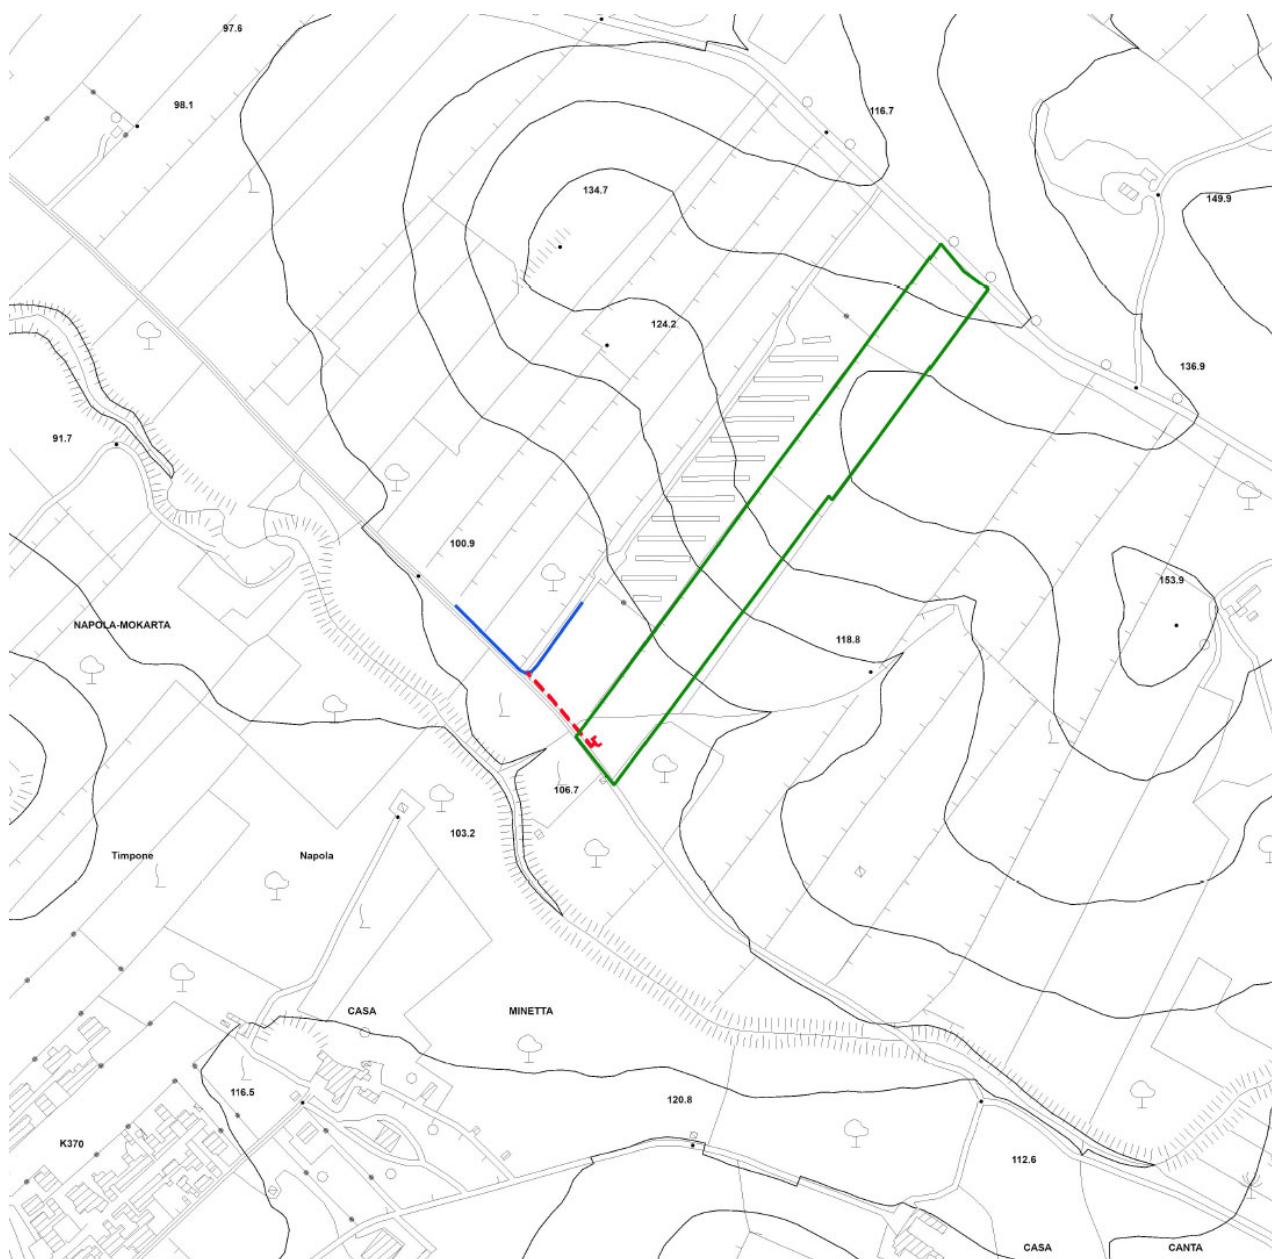

Riserve naturali regionali

Riserve Regionali

- A
- B
- B1
- B2

Parchi naturali regionali

Parchi Regionali

- A
- B
- C
- D

- area impianto FV
- linea MT interrata in entra/esci
- linea MT interrata esistente

RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE

Piano tecnico

Comune di Erice


25/03/26

Rev. 0

Pag. 25

3.14 Carta del vincolo SIC e ZSC

Relativamente alla seguente carta, si riscontra che il tracciato dell'elettrodotto **non risulta** in parte ricadere all'interno di aree di Natura 2000.

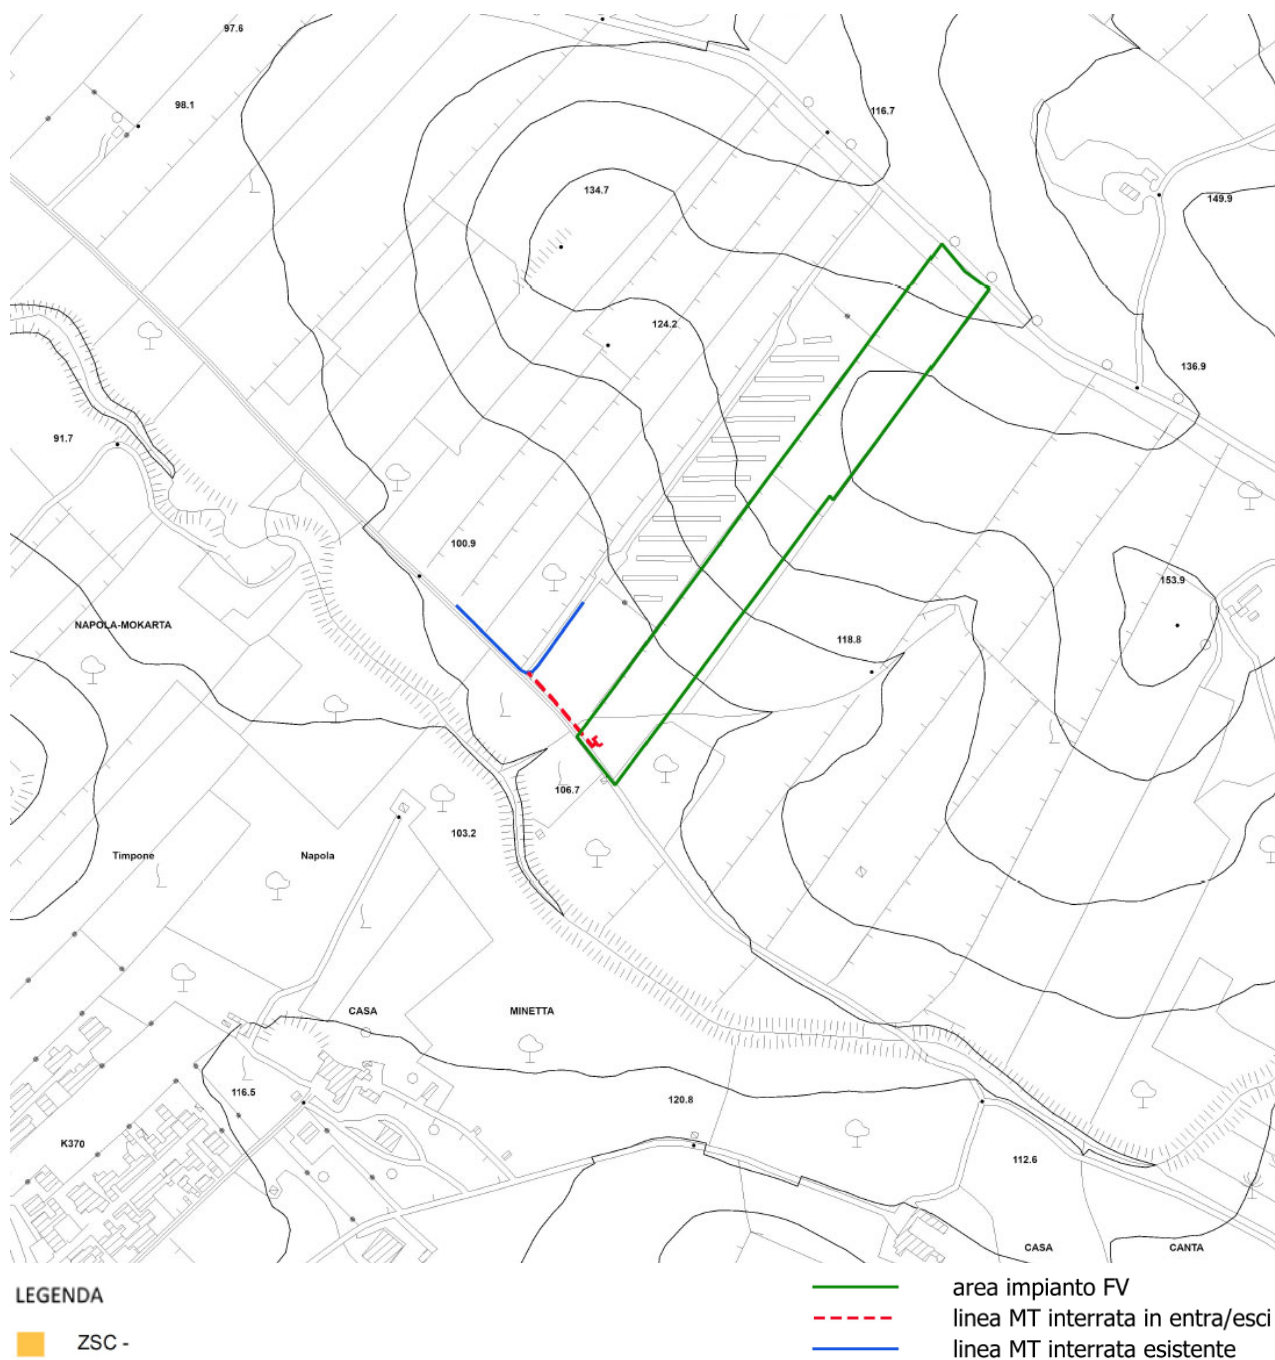

RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE

Piano tecnico

Comune di Erice


25/03/26

Rev. 0

Pag. 26

3.15 Carta del vincolo ZPS

Relativamente alla seguente carta, si riscontra che il tracciato dell'elettrodotto **non risulta** in parte ricadere all'interno di aree di Natura 2000.

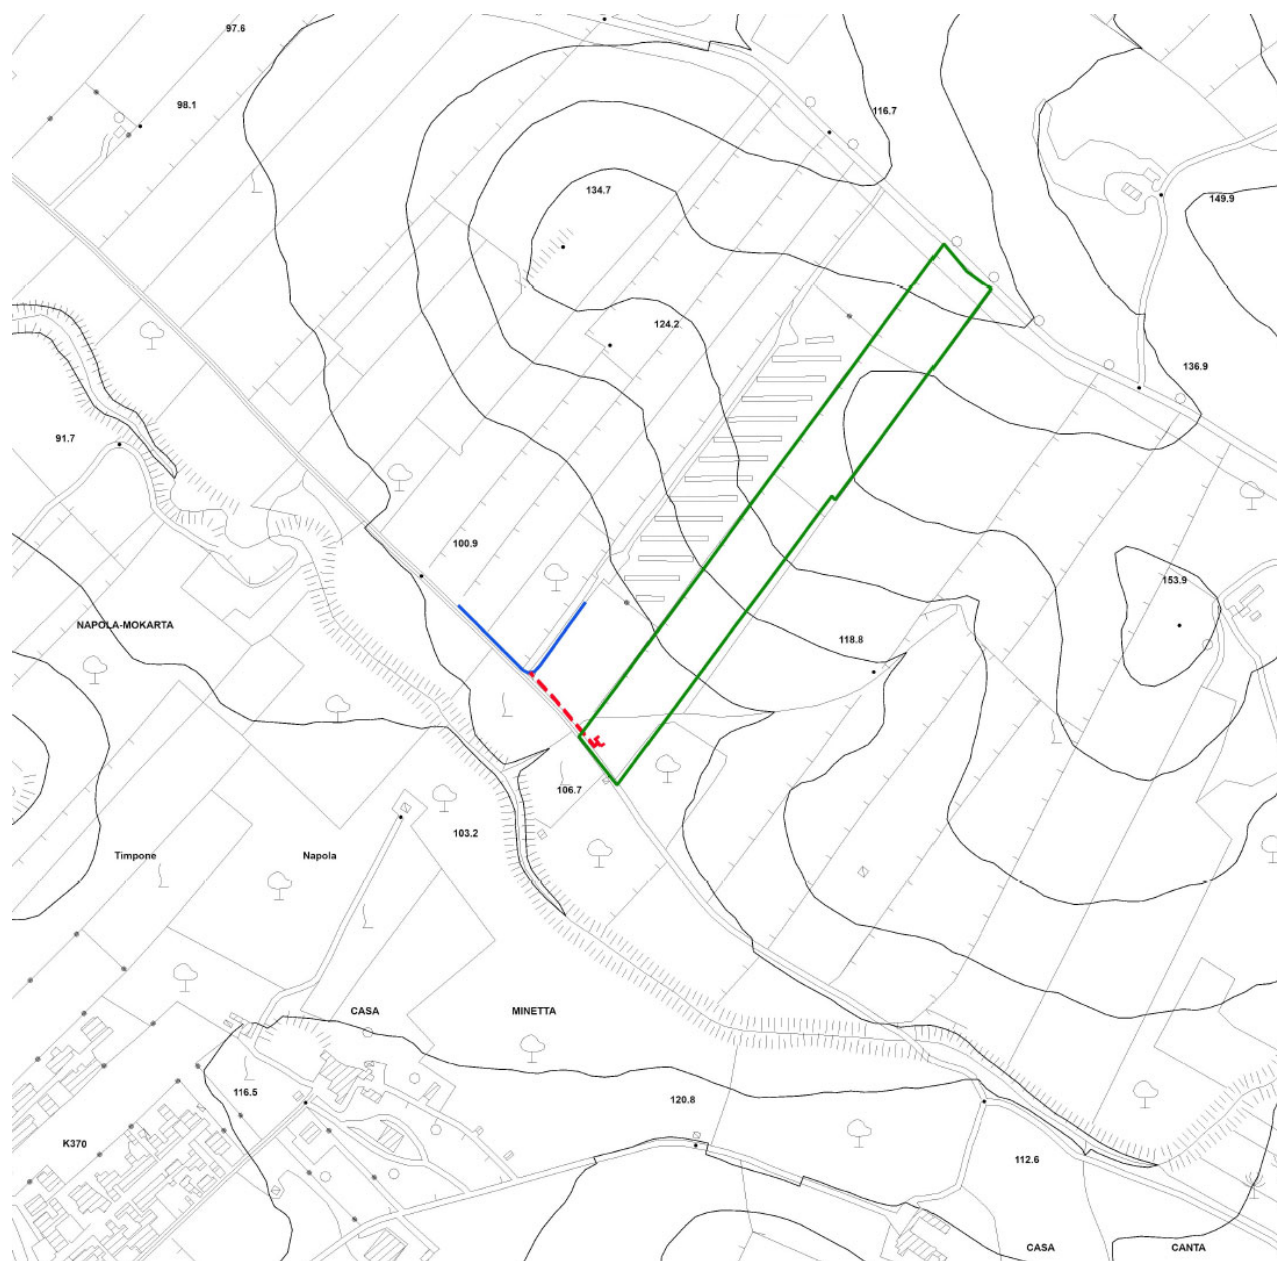

LEGENDA

■ ZPS -

— area impianto FV
- - - linea MT interrata in entra/esci
— linea MT interrata esistente

RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE

Piano tecnico

Comune di Erice


25/03/26

Rev. 0

Pag. 27

3.16 Opere attraversate:

Lungo il tracciato dell'elettrodotto interrato si ha la presenza di un attraversamento aereo di una linea in Bassa Tensione e dell'attraversamento longitudinale della strada comunale in sterrato Via Baglio Canta.

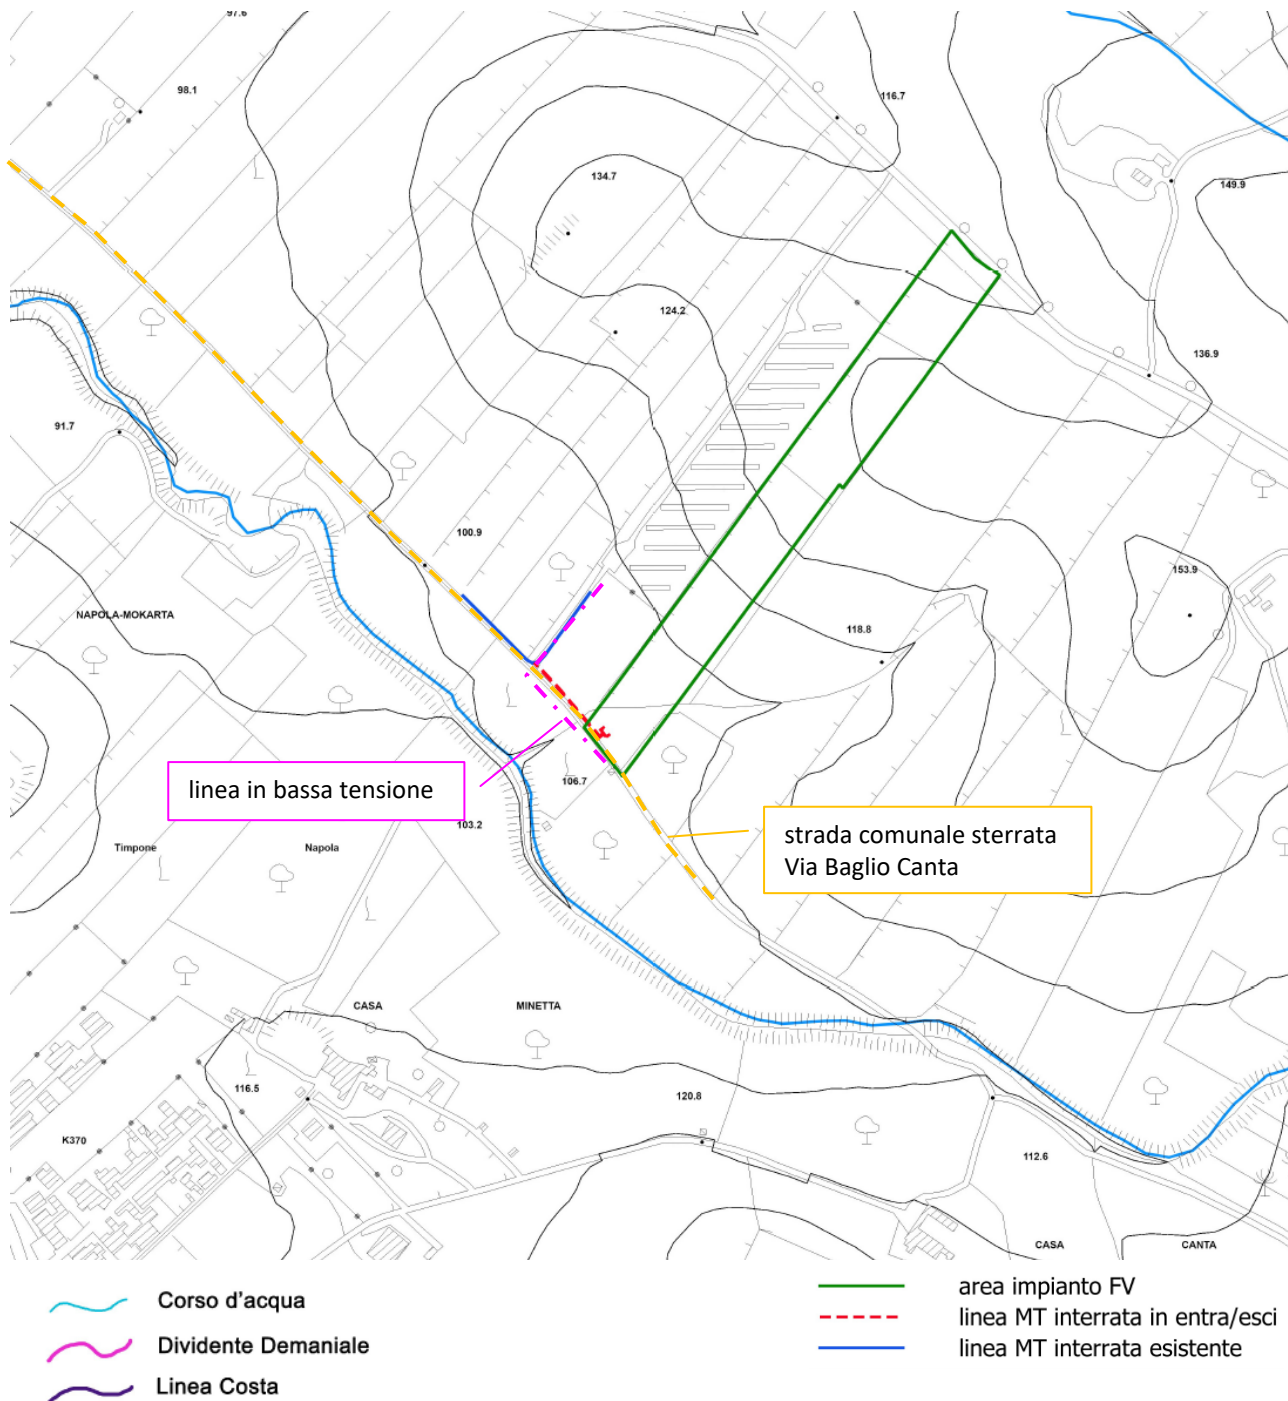

RELAZIONE TECNICA VINCOLI ED INTERFERENZE

Piano tecnico

Comune di Erice


25/03/26

Rev. 0

Pag. 28

3.17 IBA – aree importanti per l'avifauna:

Lungo il tracciato dell'elettrodotto non si ha la presenza di aree IBA importanti per l'avifauna.

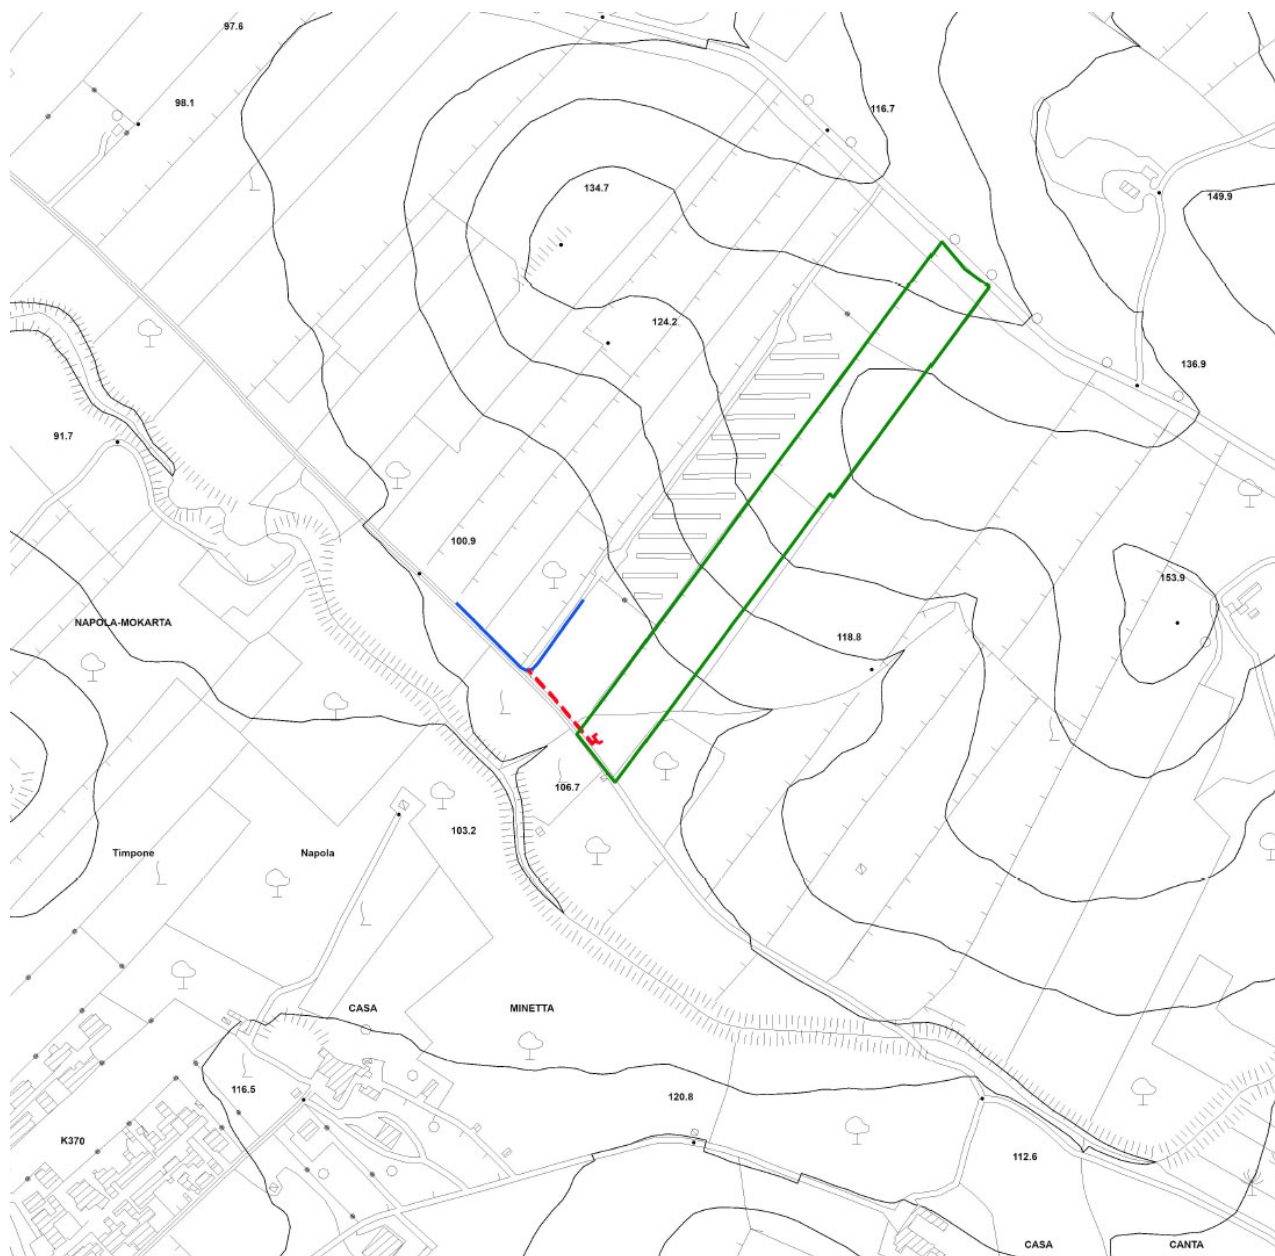

IBA aree importanti
per l'avifauna



area impianto FV
linea MT interrata in entra/esci
linea MT interrata esistente