

Comune di Gragnano Trebbiense
Provincia di Piacenza

Polo P.I.A.E. n° 10 "I Sassoni" - Comparto E
assoggettato a VIA ai sensi dell'Art.4 L.R. 4/2018
(App. G.C. n°145 del 21/12/2022)

CAVA PIZZASEGOLA Progetto Esecutivo



Progetto:
studio Lusignani
via Arata 18-20, 29122 Piacenza
tel. e fax 0523.454120
e.mail: glusig@tin.it

Tavola 3


Stralcio PIAE 2017- Tav. P2 Poli estrattivi di ghiaia nel bacino del F.Trebbia

Luglio 2023 scala 1:10.000

I diritti di proprietà, diffusione e riproduzione sono riservati in conformità alle leggi vigenti.

LEGENDA:

Area di pertinenza della cava
(Comparto estrattivo "E")

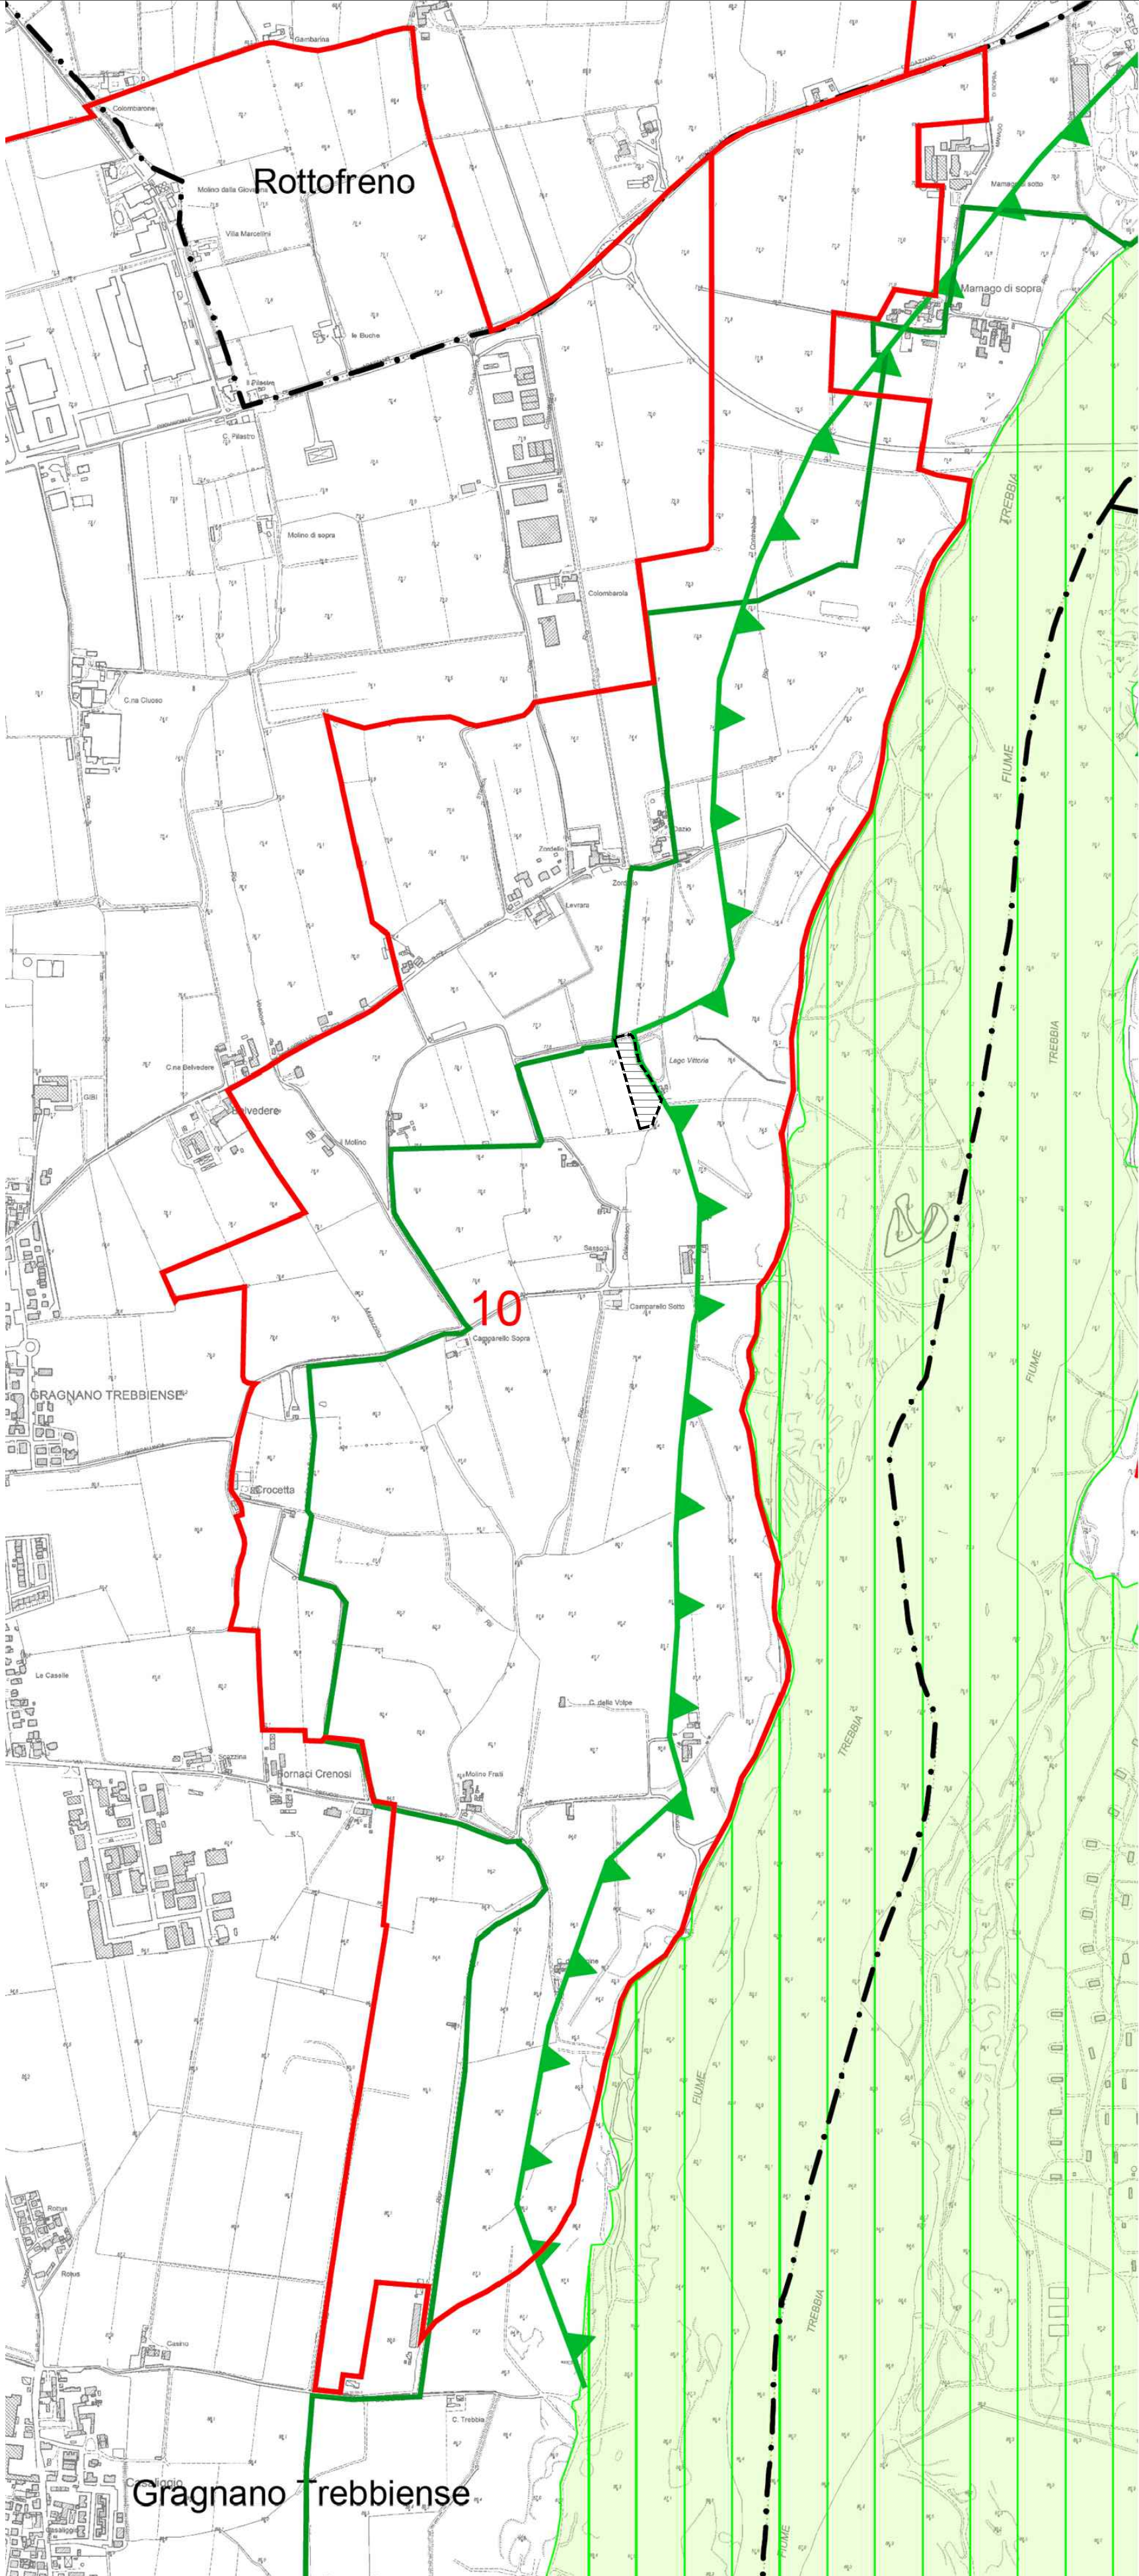

PROVINCIA DI PIACENZA

PIAE - Piano Infraregionale delle Attività Estrattive

Variante PIAE 2017

PROVINCIA DI PIACENZA
Settore Territorio e urbanistica, sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli enti locali

Presidente: Patrizia Barbieri
Dirigente del Servizio e Responsabile del Piano: Vittorio Silva

TAVOLA DI PROGETTO P2

**POLI ESTRATTIVI DI GHIAIA
NEL BACINO DEL F. TREBBIA**

scala 1:10.000

Adozione: Delib. C.P. n. 21 del 17/07/2019
Approvazione: Delib. C.P. n. 39 del 30/11/2020

LEGENDA

Perimetro Poli estrattivi

ZSC - ZPS (ex SIC-ZPS)
(delimitazione individuata nel PIAE 2011)

ZSC - ZPS (ex SIC-ZPS)
(delimitazione aggiornata al PIAE 2017)

Parchi e aree contigue

Area interessata da intervento di rinaturazione connesso alla
delocalizzazione dell'impianto di trasformazione inerti n. 12

Confine comunale

Limite esterno fascia tampone

POLO ESTRATTIVO 10 "I SASSONI"

Comune di Gragnano Trebbiense

Superficie: 3.270.000 m²

Materiali estraibili: ghiaie alluvionali - sabbie

Sistemazione finale:
Naturalistica nella fascia tampone. Agricola con ambienti di transizione (siepi, filari, ecc.) nelle parti esterne alla fascia tampone.

Prescrizioni particolari:
La sistemazione finale naturalistica della fascia tampone deve attenersi alle modalità operative definite nella specifica direttiva tecnica attuativa del PIAE, come recepita nel PAE e nel Progetto.
Particolare attenzione deve essere posta alla fruizione dei luoghi, prevedendo una pista ciclo-pedonale continua da monte a valle, dotata di aree di sosta attrezzate per la didattica ambientale e di capanni di osservazione, con apposita cartellonistica.

Prescrizioni relative al Parco regionale fluviale del Trebbia:
Gli interventi estrattivi pianificati dal PIAE sono soggetti alle specifiche disposizioni dettate dalla L.R. n. 19/2009 istitutiva del Parco e dal relativo Piano Territoriale.
Prima dell'inizio dell'attività estrattiva nell'Area contigua del Parco deve essere effettuato un rilevamento mirato a verificare l'eventuale presenza di tano o aree di nidificazione, riproduzione e svernamento delle specie di interesse conservazionistico. Qualora ne sia riscontrata la presenza, devono essere individuate specifiche misure di attenuazione degli impatti negativi, compresa la sospensione dell'attività di escavazione e il divieto di accesso a dette aree.

Prescrizioni relative alla Valutazione di Incidenza (SIC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia"):
Gli interventi estrattivi pianificati dal PIAE sono soggetti alle prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza del PAE.