


Comune di Gragnano Trebbiense  
Provincia di Piacenza

Polo P.I.A.E. n° 10 "I Sassoni" - Comparti G e S  
assoggettato a VIA ai sensi dell'Art.4 L.R. 4/2018  
(App. G.C. n°145 del 21/12/2022)

## CAVA PIZZASEGOLA 2 Progetto Esecutivo



Progetto:  
**studio Lusignani**  
via Arata 18-20, 29122 Piacenza  
tel. e fax 0523.454120  
e.mail: glusig@tin.it

Committente:  
**Boccenti Giovanni&Figli Srl**  
Via Agazzano 60  
29010 San Nicolò, Rottofreno (PC)

### Tavola 3

Stralcio PIAE 2017- Tav. P2 Poli estrattivi di ghiaia nel bacino del F.Trebbia

Febbraio 2025


scala 1:10.000

I diritti di proprietà, diffusione e riproduzione sono riservati in conformità alle leggi vigenti.

#### LEGENDA:



Area di pertinenza della cava

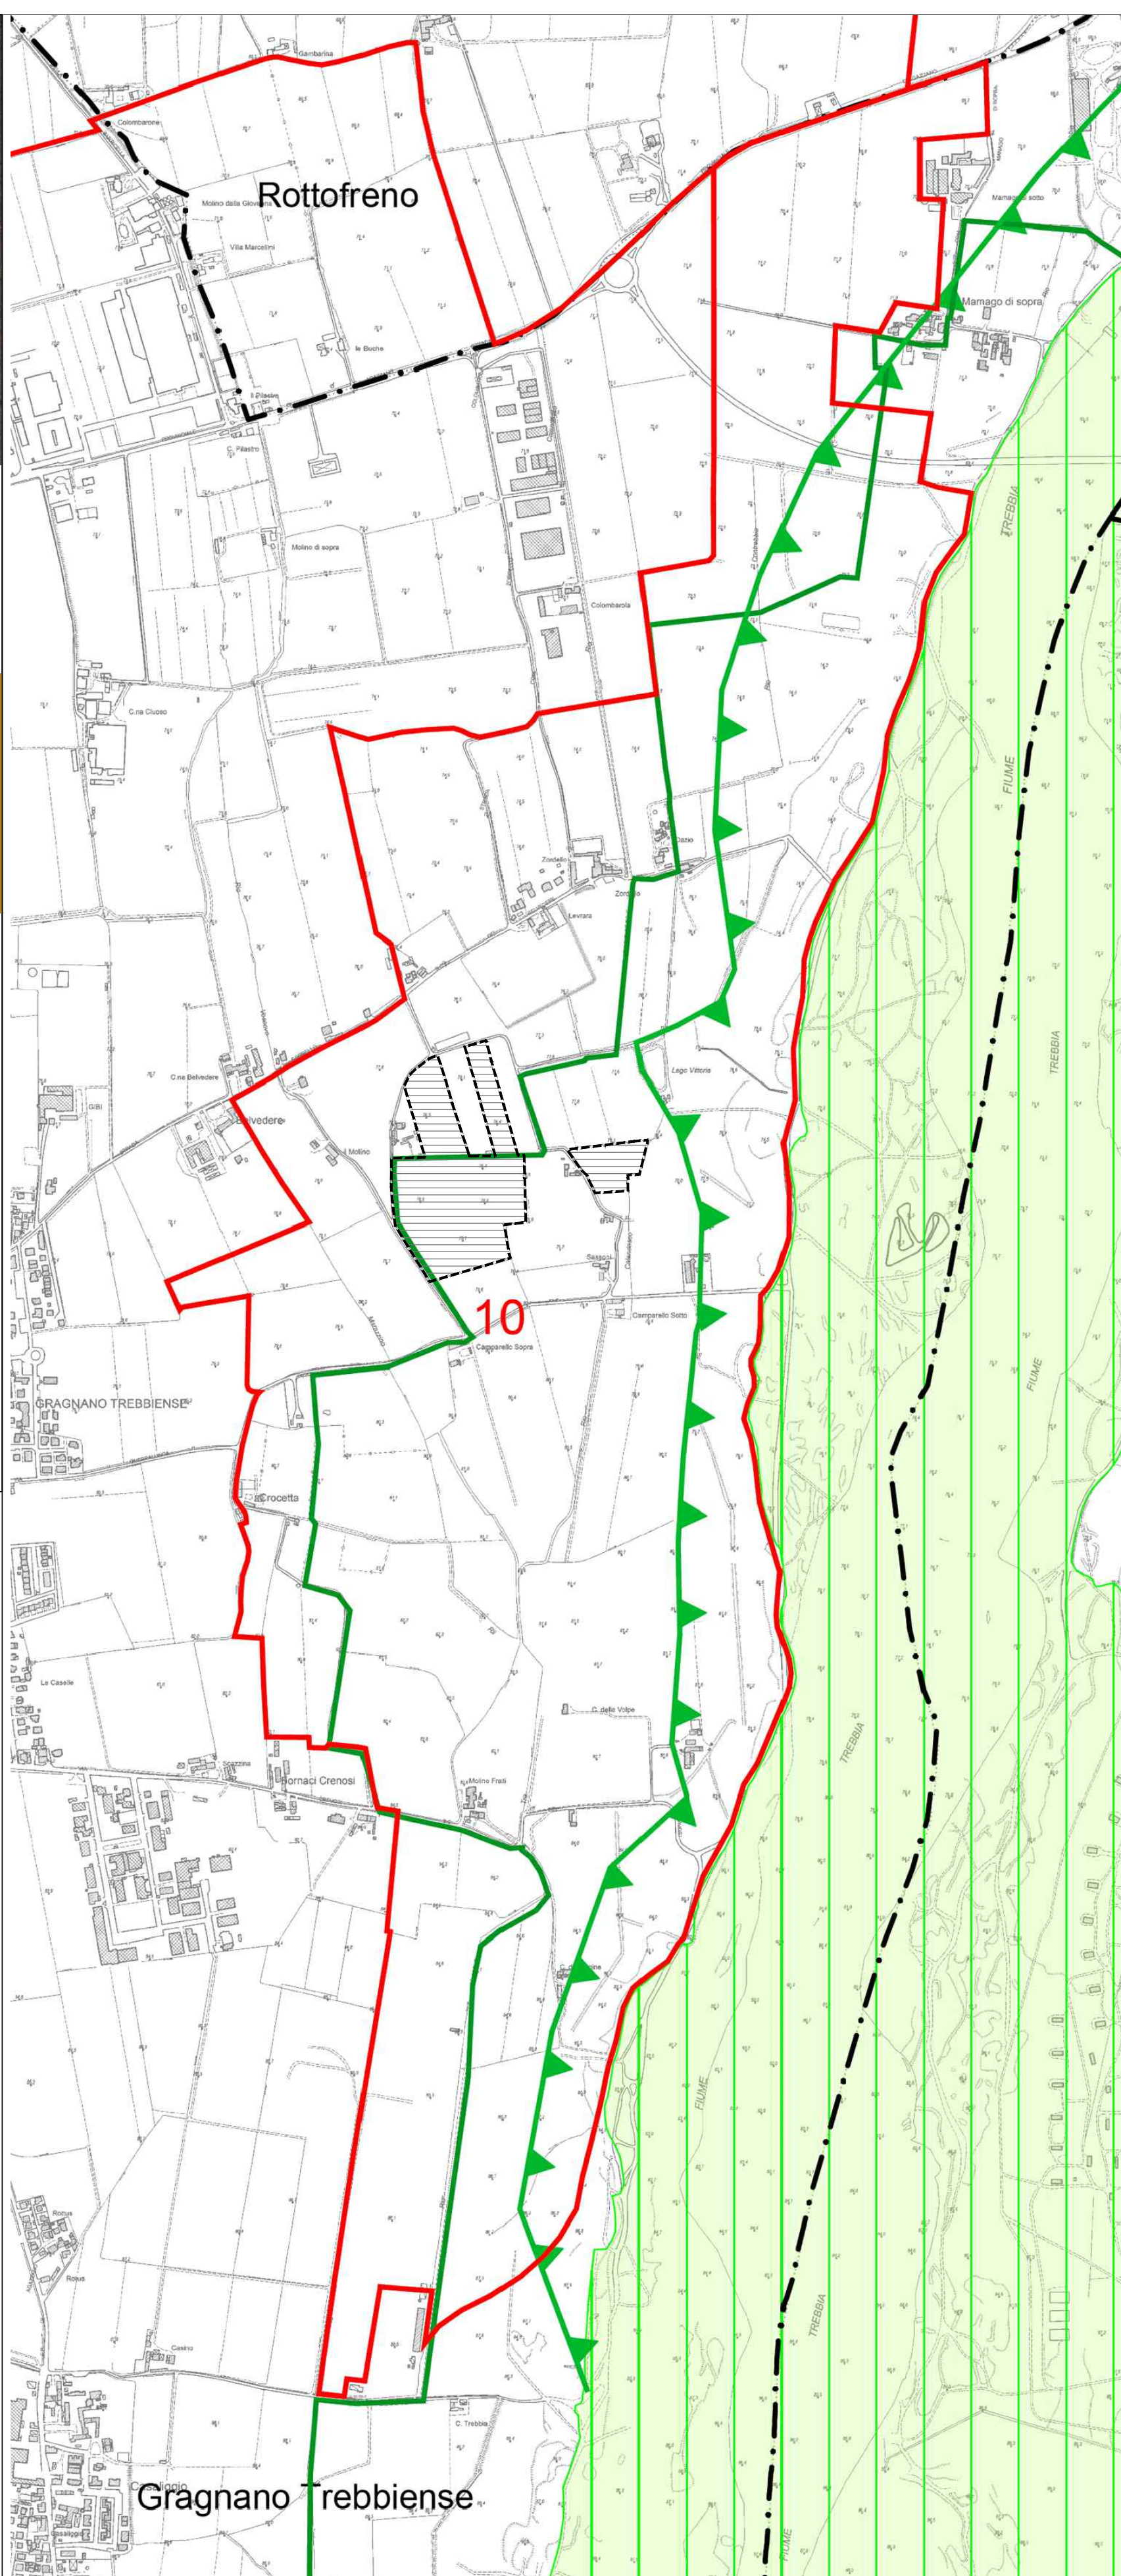

PROVINCIA DI PIACENZA

### PIAE - Piano Infraregionale delle Attività Estrattive

#### Variente PIAE 2017

PROVINCIA DI PIACENZA  
Settore Territorio e urbanistica, sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli enti locali  
Presidente: Patrizia Barbieri  
Dirigente del Servizio e Responsabile del Piano: Vittorio Silva

TAVOLA DI PROGETTO

P2

### POLI ESTRATTIVI DI GHIAIA NEL BACINO DEL F. TREBBIA

scala 1:10.000

Adozione: Delib. C.P. n. 21 del 17/07/2019  
Approvazione: Delib. C.P. n. 39 del 30/11/2020

#### LEGENDA



Perimetro Poli estrattivi



ZSC - ZPS (ex SIC-ZPS)  
(delimitazione individuata nel PIAE 2011)



ZSC - ZPS (ex SIC-ZPS)  
(delimitazione aggiornata al PIAE 2017)



Parchi e aree contigue



Area interessata da intervento di rinaturazione connesso alla  
delocalizzazione dell'impianto di trasformazione inerti n. 12



Confine comunale



Limite esterno fascia tampone

#### POLO ESTRATTIVO 10 "I SASSONI"

Comune di Gragnano Trebbiense

Superficie: 3.270.000 m²

Materiali estraibili: ghiaie alluvionali - sabbie

Sistemazione finale:  
Naturalistica nella fascia tampone. Agricola con ambienti di transizione (siepi, filari, ecc.) nelle parti esterne alla fascia tampone.

Prescrizioni particolari:  
La sistemazione finale naturalistica della fascia tampone deve attenersi alle modalità operative definite nella specifica direttiva tecnica attuativa del PIAE, come recepita nel PAE e nel Progetto.  
Particolare attenzione deve essere posta alla fruizione dei luoghi, prevedendo una pista ciclo-pedonale continua da monte a valle, dotata di aree di sosta attrezzate per la didattica ambientale e di capanni di osservazione, con apposita cartellonistica.

Prescrizioni relative al Parco regionale fluviale del Trebbia:  
Gli interventi estrattivi pianificati dal PIAE sono soggetti alle specifiche disposizioni dettate dalla L.R. n. 19/2009 istitutiva del Parco e dal relativo Piano Territoriale.  
Prima dell'inizio dell'attività estrattiva nell'Area contigua del Parco deve essere effettuato un rilevamento mirato a verificare l'eventuale presenza di tane o aree di nidificazione, riproduzione e svernamento delle specie di interesse conservazionistico. Qualora ne sia riscontrata la presenza, devono essere individuate specifiche misure di attenuazione degli impatti negativi, compresa la sospensione dell'attività di escavazione e il divieto di accesso a dette aree.

Prescrizioni relative alla Valutazione di Incidenza (SIC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia"):  
Gli interventi estrattivi pianificati dal PIAE sono soggetti alle prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza del PAE.