


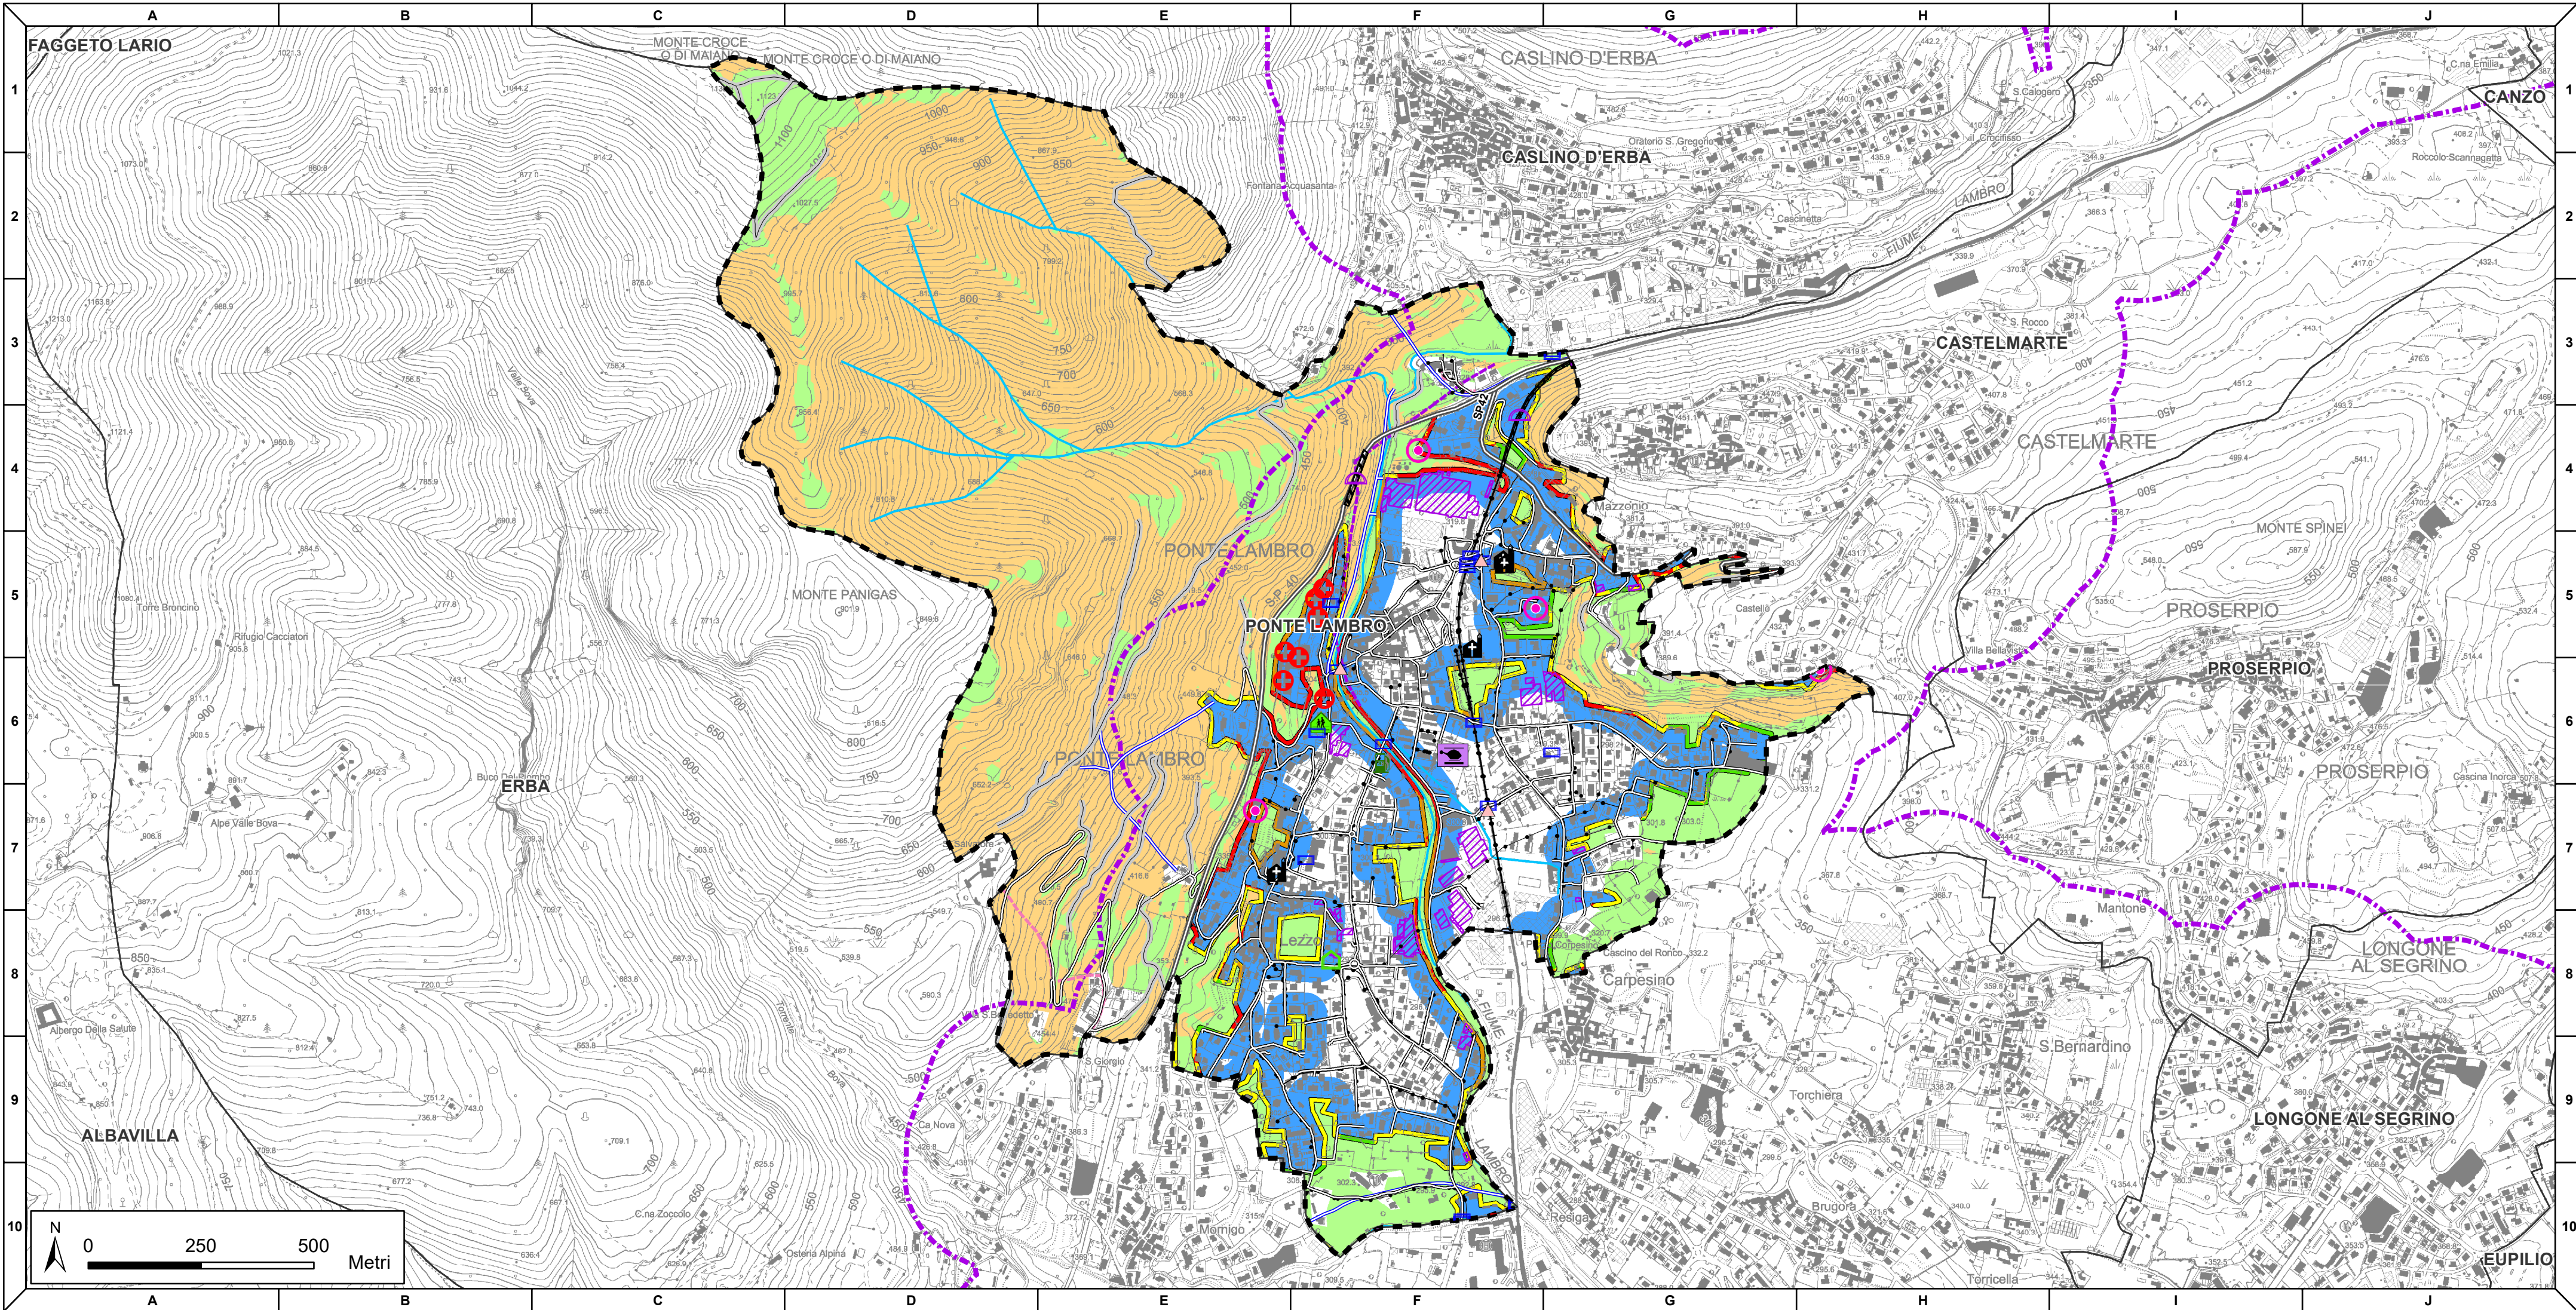

**Pericolosità da incendio boschivo**

- Alta
- Media
- Bassa

Fascia perimetrale (200 metri)

Fascia di interfaccia (50 metri)

**Rischio di incendi di interfaccia**

- Alto
- Medio
- Basso
- Nulla

**Elementi vulnerabili**

- Struttura Turistica
- Impianto sportivo
- Oratorio
- Luogo di culto (Chiesa, Basilica, Santuario)
- Porto lacustre
- Stazione Ferroviaria
- Stazione trasporti lacustri
- Asilo nido
- Scuola infanzia (Scuola materna)
- Scuola primaria (Scuola elementare)
- Scuola secondaria di primo grado (Scuola media)
- Istituto Professionale
- Centro Civico - Servizi Sociali
- Depuratore
- Distributore Carburante

**Forze operative e sedi istituzionali**

- Polizia Locale
- Carabinieri
- Carabinieri Forestali
- Municipio
- Volontariato Protezione Civile

**Assistenza sanitaria**

- Casa di cura
- Casa di riposo
- Centro disabili
- ASL
- Ospedale - Clinica
- Croce Rossa
- Ambulatorio
- Padiglione polifunzionale

**Infrastrutture viabilistiche**

- Galleria
- Passaggio a livello
- Ponte
- Sottopasso
- Tombotto

**Rete stradale, ferroviaria e funicolare**

- Strada Statale
- Strada Provinciale
- Strada Comunale
- Strada Forestale
- Ferrovia
- Funicolare

**Reti tecnologiche**

- Rete fognaria
- Rete acquedotto
- Gasdotto

**Rete elettrica**

- Alta tensione
- Media tensione
- Bassa tensione

**Risorse idriche**

- Rete idrografica
- Laghi

**Limiti amministrativi**

- Comune di
- Ponte Lambro
- Limite Comunale

**Comune di Ponte Lambro**

Provincia di Como

**Comunità Montana Triangolo Lariano**

Progettazione:

**art**

ambiente risorse territorio

www.artambiente.it

**PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

CODICE ELABORATO

01 20 07C

SCALA

1:10.000

NUMERO ELABORATO

**TAV.1**

NOME ELABORATO

**CARTA DELLA PERICOLOSITA' E DEL RISCHIO DI INCENDI DI INTERFACCIA**

0 Maggio 2023

PRIMA EMISSIONE

Alessia Lerz

Giancarlo Villa

Giovanni Carra

REV. DATA MOTIVO REDATTO VERIFICATO APPROVATO